

ΚΛΕΙΔΑ :



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

Ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών
(Αρ. Μελ. 11/2018)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ :

ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο.Τ.Γ-07, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΜΥΡΑΣ, Δ.Κ.Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ :

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ :

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ :

ΨΥΚΤ.1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΕΠΤ 2023

ΚΩΔ. ΜΕΛ.: 221202

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ / /2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ / /2023

ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με τη μεθοδολογία Carrier, ακολουθώντας επίσης τις οδηγίες της 2425/86 TOTEE και χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

- α) *Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik*
- β) *VDI Kuehlstregeln, VDI 2078*
- γ) *Carrier Handbook of Air Conditioning System Design*
- δ) *Αερισμός και Κλιματισμός Κ. Λέφα*

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ακολουθώντας πιστά την Carrier, το ψυκτικό φορτίο (ή θερμικό κέρδος) ενός χώρου προκύπτει από το άθροισμα των φορτίων που οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες:

1. Εξωτερικοί τοίχοι

$$Q_i = K \times A \times Dt_{ei}$$

όπου:

- Q_i : Το φορτίο κατά την ώρα i
- I : Οι ώρες της ημέρας
- K : Θερμική αγωγιμότητα τοίχου
- A : Το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου
- Dt_{ei} : Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά για την ώρα i

Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά λαμβάνεται από πίνακες ανάλογα με το βάρος του τοίχου και τον προσανατολισμό του. Οι τιμές διορθώνονται σύμφωνα με συντελεστή διόρθωσης (υπολογίζεται σύμφωνα με την ημερήσια διακύμανση και τη διαφορά της εξωτερικής θερμοκρασίας στις 3μμ του υπολογιζόμενου μήνα από τη θερμοκρασία χώρου) και το χρώμα του τοίχου.

Για σκούρο χρώμα:

$$Dt_{ei} = (Dt_{emi} + D)$$

Για ενδιάμεσο χρώμα:

$$Dt_{ei} = 0.78 \times (Dt_{emi} + D) + 0.22 \times (Dt_{esi} + D)$$

Για ανοικτό χρώμα:

$$Dt_{ei} = 0.55 \times (Dt_{emi} + D) + 0.45 \times (Dt_{esi} + D)$$

όπου:

- D : Συντελεστής διόρθωσης τοίχων
- Dt_{emi} : Ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά ανάλογα με τον προσανατολισμό και το βάρος, για τοίχο εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία
- Dt_{esi} : Ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά από πίνακα, ανάλογα με το βάρος, για σκιασμένο τοίχο (βόρειος προσανατολισμός)

Αν ο τοίχος είναι σκιασμένος, τότε το σκιασμένο τμήμα του τοίχου υπολογίζεται με ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά ($Dt_{esi} + D$) ενώ το υπόλοιπο τμήμα με τη θερμοκρασιακή διαφορά που αναφέρθηκε παραπάνω

δηλαδή:

$$Q_i = (K \times Dt_{e,i} \times R_e) + (K \times (Dt_{es,i} + D) \times R_{es})$$

όπου:

R_e : Επιφάνεια εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία

R_{es} : Σκιασμένη επιφάνεια

2. Οροφές

Ο υπολογισμός των φορτίων από οροφές είναι αντίστοιχος με τον υπολογισμό των εξωτερικών τοίχων, χρησιμοποιώντας διαφορετικό πίνακα ισοδύναμων θερμοκρασιακών διαφορών.

3. Εσωτερικοί τοίχοι

Ο υπολογισμός των φορτίων από εσωτερικούς τοίχους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της θερμικής αγωγιμότητας του τοίχου με το εμβαδόν της επιφάνειάς του και με την ισοδύναμη διαφορά θερμοκρασίας για κάθε ώρα:

$$Q_i = K \times A \times Dt_i$$

όπου:

Q_i : Το φορτίο κατά την ώρα i

i : Οι ώρες της ημέρας

K : Θερμική αγωγιμότητα τοίχου

A : Το εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου

Dt_i : Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά σε μη κλιματιζόμενους χώρους για την ώρα i

4. Δάπεδα

Τα φορτία από τα δάπεδα υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

$$Q = K \times A \times Dt$$

όπου:

Q : Το υπολογιζόμενο φορτίο

K : Η θερμική αγωγιμότητα του δαπέδου

A : Το εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου

Dt : Η διαφορά της θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου χώρου από τη θερμοκρασία εδάφους (θεωρείται σταθερή)

5. Ανοίγματα

Τα φορτία από τα ανοίγματα προκύπτουν από το άθροισμα των φορτίων από θερμική αγωγιμότητα και των φορτίων από ακτινοβολία:

$$Q_i = Q_{ki} + Q_{ai}$$

όπου:

- Q_{ti} : Το συνολικό φορτίο από τα ανοίγματα κατά την ώρα i
 Q_{ki} : Το φορτίο λόγω θερμικής αγωγιμότητας κατά την ώρα i
 Q_{ai} : Το φορτίο λόγω ακτινοβολίας κατά την ώρα i

Το φορτίο λόγω θερμικής αγωγιμότητας (Q_{ki}) δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$Q_{ki} = K \times A \times D_{ti}$$

όπου:

- i : Οι ώρες της ημέρας
 K : Η θερμική αγωγιμότητα του ανοίγματος
 A : Το εμβαδόν της επιφάνειας του ανοίγματος
 D_{ti} : Η ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά για αγωγιμότητα ανοιγμάτων κατά την ώρα i .

Ο υπολογισμός της ισοδύναμης θερμοκρασιακής διαφοράς για αγωγιμότητα ανοιγμάτων (D_{ti}) αναφέρεται αναλυτικά στα γενικά στοιχεία της μελέτης.

Το φορτίο λόγω ακτινοβολίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας του ανοίγματος με το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό τζάμι διορθωμένο κατά τους απαραίτητους συντελεστές:

$$Q_{ai} = (A \times D_{ti} \times ES_{out\ i} \times E_{Sin} \times S1 \times S2 \times (1 + (A_t \times 0.007 / 300)) \times (1 + ((19.5 - T_{adp}) \times 0.005 / 4))) + (A \times D_{esi} \times (1 - ES_{out\ i}) \times E_{Sin} \times S1 \times S2 \times (1 + (A_t \times 0.007 / 300)) \times (1 + ((19.5 - T_{adp}) \times 0.005 / 4)))$$

όπου:

- i : Οι ώρες της ημέρας
 A : Το εμβαδόν της επιφάνειας του ανοίγματος
 D_{ti} : Το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό τζάμι, για τον επιλεγμένο προσανατολισμό
 D_{esi} : Το ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από κοινό σκιασμένο τζάμι (βόρειος προσανατολισμός)
 $ES_{out\ i}$: Ο συντελεστής εξωτερικής σκίασης
 E_{Sin} : Ο συνολικός συντελεστής για ηλιακό θερμικό κέρδος μέσα από τζάμια με ή χωρίς μηχανισμό σκίασης
 $S1$: Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από το πλαίσιο του ανοίγματος. Έχει τιμή 1 για τζάμια με ξύλινο πλαίσιο και 1.17 για τζάμια χωρίς πλαίσιο ή μεταλλικό πλαίσιο
 $S2$: Συντελεστής που εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι ομίχλης. Έχει τιμή 1 για περιοχή χωρίς ομίχλη και τιμή 0.90 για περιοχή με ομίχλη
 A_t : Το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο
 T_{adp} : Η τιμή του σημείου δρόσου

6. Φορτία φωτισμού

Τα φορτία λόγω φωτισμού υπολογίζονται από την ακόλουθη σχέση:

$$Q_{fi} = (F_{1i} \times 1.25 \times c) + (F_{2i} \times c)$$

όπου:

- Q_{fi} : Φορτίο φωτισμού για την ώρα i
 F_{1i} : Ισχύς φωτιστικών φθορισμού για την ώρα i
 F_{2i} : Ισχύς φωτιστικών πυρακτώσεως για την ώρα i
 c : Σταθερά μετατροπής μονάδων (0.86 για Kcal/h, 3.4 για Btu/h και 1 για Watt)

7. Υπολογισμός φορτίων ατόμων

Το θερμικό φορτίο από τα άτομα διακρίνεται σε αισθητό και λανθάνον. Οι σχέσεις υπολογισμού είναι οι παρακάτω:

$$Q_{ai} = \sum_{j=1}^k F_{aj} \times N_{ji}$$

$$Q_{li} = \sum_{j=1}^k F_{lj} \times N_{ji}$$

όπου:

Q_{ai} : Το αισθητό φορτίο από τα άτομα την ώρα i

Q_{li} : Το λανθάνον φορτίο από τα άτομα την ώρα i

j : Ο τύπος βαθμού ενεργητικότητας των ατόμων σύμφωνα με τον πίνακα της Carrier.

F_{aj} : Το αισθητό φορτίο ενός ατόμου βαθμού ενεργητικότητας j που εξαρτάται από τη θερμοκρασία ξηρού βολβού του χώρου

F_{lj} : Το λανθάνον φορτίο ενός ατόμου βαθμού ενεργητικότητας j . Εξαρτάται από τη θερμοκρασία ξηρού βολβού του χώρου

N_{ji} : Ο αριθμός των ατόμων βαθμού ενεργητικότητας j που βρίσκονται στο χώρο κατά την ώρα i

Ειδικότερα, ανάλογα με τον βαθμό ενεργητικότητας και την εσωτερική θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου, τα λανθάνοντα και αισθητά φορτία λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ	Αισθητά και Λανθάνοντα Φορτία (σε Kcal/h) ανάλογα με εσωτερική θερμοκρασία χώρου									
	T=23.5 °C		T=24.5 °C		T=25.5 °C		T=26.5 °C		T=27.5 °C	
	A	Λ	A	Λ	A	Λ	A	Λ	A	Λ
Καθισμένοι, σε ακινησία	60	26	56	30	52	34	48	38	44	52
Καθισμένοι, σε ελαφρά εργασία	64	39	59	44	55	48	50	53	46	57
Καθισμένοι, τρώγοντας	76	69	70	75	65	80	60	85	55	90
Δουλειά Γραφείου	76	54	70	60	65	65	60	70	55	75
Ιστάμενοι ή περπατώντας αργά	90	70	83	77	77	83	71	89	65	95
Καθιστική εργασία (Εργοστάσιο)	100	98	93	105	86	112	79	119	73	125
Ελαφρά εργασία (Εργοστάσιο)	100	160	93	167	86	174	79	181	73	187
Μέτριος Χορός	120	202	111	211	103	219	95	227	87	235
Βαριά εργασία (Εργοστάσιο)	165	240	153	252	142	263	131	274	121	284
Βαριά εργασία (Γυμναστήριο)	187	263	173	277	160	290	147	303	135	315

8. Φορτία συσκευών

Όπως το φορτίο από τα άτομα έτσι και το φορτίο από τις συσκευές διακρίνεται σε αισθητό και λανθάνον. Οι

σχέσεις υπολογισμού είναι οι παρακάτω:

k

$$Q_a = \left(\sum_{j=1}^k F_{a_j} \times N_j \right) + Q_1$$

k

$$Q_l = \left(\sum_{j=1}^k F_{l_j} \times N_j \right) + Q_2$$

όπου:

Q_a : Το συνολικό αισθητό φορτίο από συσκευές

Q_l : Το συνολικό λανθάνον φορτίο από συσκευές

j : Ο τύπος της συσκευής σύμφωνα με τον πίνακα 7 της Carrier

F_{a_j} : Το αισθητό φορτίο μιας συσκευής τύπου j

F_{l_j} : Το λανθάνον φορτίο μιας συσκευής τύπου j

N_j : Ο αριθμός των συσκευών τύπου j που λειτουργούν στο χώρο

Q₁ : Συνολικό αισθητό φορτίο από συσκευές που δεν περιέχονται στους πίνακες

Q₂ : Συνολικό λανθάνον φορτίο από συσκευές που δεν περιέχονται στους πίνακες

Ειδικότερα, τα θερμικά κέρδη για τις διάφορες συσκευές (σε kcal/h), λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	Αισθητό Φορτίο (kcal/h)	Λανθάνον Φορτίο (kcal/h)
Μικρή αερίου	500	125
Μεγάλη αερίου	1500	400
Ηλεκτρική 300 W	400	200
Ηλεκτρική 1 KW	600	150
Ηλεκτρική 2 KW	1200	300
Ηλεκτρική 4 KW	2000	800
Κινητήρας 1/4 HP	200	-
Κινητήρας 1 HP	700	-
Κινητήρας 5 HP	3000	-

9. Φορτία από χαραμάδες

Τα φορτία αυτά λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν δεν υπάρχουν στο χώρο εναλλαγές αέρα από κλιματιστικές συσκευές και υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο:

n

$$Q_i = \left(\sum_{j=1}^n P_j \times a_j \times b \right) \times Dt_i$$

όπου:

Q_i : Το συνολικό φορτίο από χαραμάδες την ώρα i

P_j : Η περίμετρος του ανοίγματος j

n : Ο αριθμός των ανοιγμάτων

a_j : Ο συντελεστής διείσδυσης του αέρα για το άνοιγμα j. Εξαρτάται από τον τύπο του ανοίγματος.

b : Συντελεστής που εξαρτάται από την έκθεση του κτιρίου σε ανέμους, το λόγο της επιφάνειας των εξωτερικών ανοιγμάτων ως προς την επιφάνεια των εσωτερικών ανοιγμάτων και τη θέση των ανοιγμάτων. Η τιμή του κυμαίνεται από 0.24 έως 1.6.

Dt_i : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού κατά την ώρα i.

10. Αερισμός

Ο υπολογισμός αυτός αφορά την εισαγωγή εξωτερικού αέρα για αερισμό των κλιματιζόμενων χώρων. Το φορτίο του αερισμού διακρίνεται σε αισθητό και σε λανθάνον, και υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους:

$$Q_{a_i} = 0.29 \times V \times n \times D_{t_i}$$

$$Q_{l_i} = 0.71 \times V \times n \times D_g$$

όπου:

Q_{a_i} : Το αισθητό φορτίο αερισμού την ώρα i .

Q_{l_i} : Το λανθάνον φορτίο αερισμού την ώρα i .

V : Ο όγκος του χώρου.

n : Ο αριθμός εναλλαγών αέρα ανά ώρα.

D_{t_i} : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού κατά την ώρα i .

D_g : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική απόλυτη υγρασία. Η διαφορά αυτή θεωρείται σταθερή για όλες τις ώρες υπολογισμού.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αναλυτικά για όλες τις ώρες. Στα φύλλα υπολογισμών ανά χώρο τα αποτελέσματα πινακοποιούνται στις παρακάτω ομάδες:

1. Πίνακας Δομικών Στοιχείων, οι στήλες του οποίου είναι οι εξής:

- Είδος Επιφάνειας (πχ. Τ= Τοίχος κλπ.)
- Προσανατολισμός
- Συντελεστής θερμοπερατότητας k
- Μήκος (m)
- Ύψος ή Πλάτος (m)
- Επιφάνεια (m²)
- Αριθμός Ομοίων Επιφανειών
- Συνολική Επιφάνεια (m²)
- Αφαιρούμενη Επιφάνεια (m²)
- Επιφάνεια Υπολογισμού (m²)
- Εσωτερική Σκίαση
- Σκίαση προβόλου
- Αυθαίρετοι συντελεστές σκίασης

2. Φορτία του παραπάνω πίνακα ανά επιφάνεια και ώρα (Btu/h, W, ή kcal/h)

3. Πρόσθετα Φορτία ανά ώρα (Btu/h, W, ή Kcal/h):

- Φωτισμού
- Ατόμων
- Συσκευών

4. Συνολικά Φορτία Χώρου ανά ώρα (Kbtu/h, KW, ή Kcal/h).

5. Φορτία Αερισμού ανά ώρα (και μέγιστο) (Kbtu/h, KW, ή Kcal/h).

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται οι γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων, καθώς επίσης και ενδείξεις σχετικές με πιθανές σκιάσεις σε αυτά.

Μελέτη Κλιματισμού

β) Στη δεύτερη ομάδα παρουσιάζονται τα ψυκτικά φορτία όπως υπολογίστηκαν για κάθε στοιχείο, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες υπολογισμών.

γ) Η τρίτη ομάδα περιέχει τα φορτία που οφείλονται σε πρόσθετες αιτίες δηλαδή στον φωτισμό, τα άτομα, συσκευές και χαραμάδες, και αναλύονται σε αισθητό, λανθάνον και συνολικό φορτίο.

δ) Στην τελευταία ομάδα παρουσιάζονται τα σύνολα των φορτίων ανά ώρα και ξεχωριστά για αισθητό και λανθάνον καθώς επίσης και τα φορτία αερισμού.

Ανάλογη παρουσίαση έχουν και τα φύλλα υπολογισμών συστημάτων, στα οποία συγκεντρώνονται τα φορτία των χώρων που αντιστοιχούν στο σύστημα, αναλυόμενα στις διάφορες αιτίες. Στα φύλλα αυτά εμφανίζεται και ο αερισμός. Τέλος, οι συντελεστές σκίασης παρουσιάζονται σε ξεχωριστά φύλλα.

Τυπικά Στοιχεία Κτιρίου - Εξ. Τοίχοι

Εξ.Τοίχοι	Περιγραφή	Τύπος ASHRAE CLTD	Τύπος ASHRAE TFM	Τύπος ASHRAE RTS	Τύπος ASHRAE RTS 2021	Συντ. k W/m²K	Βάρος kg/m²	Χρώμα
T10	Οπτοπλινθο δομή, Μπατική, Μον.έξω (7)				33	0.366	0	
T11	Οπλισμένο σκυρόδεμα, Μον.έξω (7-25)				43	0.416	0	

Τυπικά Στοιχεία Κτιρίου - Εσ. Τοίχοι

Εσ.Τοίχοι	Περιγραφή	Συντ. k W/m²K
E1	Εσωτερική τοιχοποιία 10	1.74
E2	Εσωτερική τοιχοποιία 15	1.51
E3	Γυψοσανίδα	1.74

Τυπικά Στοιχεία Κτιρίου - Οροφές

Οροφές	Περιγραφή	Τύπος ASHRAE CLTD	Τύπος ASHRAE TFM	Τύπος ASHRAE RTS	Τύπος ASHRAE RTS 2021	Συντ. k W/m²K	Βάρος kg/m²	Χρώμα
O4	Συμβατικού τυπου δωμα με 8 εκ				34	0.369	0	
O5	Συμβατικού τυπου δωμα χωρίς				34	6.47	0	
O6	Στέγη ψυχρή, οριζόντια πλάκα από σκυρόδεμα με ξύλι				34	0.33	0	

Τυπικά Στοιχεία Κτιρίου - Δάπεδα

Δάπεδα	Περιγραφή	Συντ. k W/m²K
Δ10	Δάπεδο σε επαφή με εδαφος	4.5
Δ11	Επαφή με ΜΘΧ, Κεραμικό πλακάκι, Μον.οχι	6.32

Μελέτη Κλιματισμού

Τυπικά Στοιχεία Κτιρίου - Ανοίγματα

Ανοίγμ.	Περιγραφή	Πλάτ. (m)	Ύψος (m)	Συντ.κ W/m²K	Συντ. Τζαμ.	Ειδ. Πλαισ.	Συντ.α	Σύστημα Υαλοπινάκ ων
A10	Συνθετικό Πλαίσιο PVC Πολυθαλαμικ ό Π075mm			1.88	1.2	Μεταλλικό ή Χωρίς Πλαίσιο		
A11	Πόρτα 1x1x1 Μαλακή Ξυλεία μέσο πάχος 7 Π-Κ			2.82		Ξύλινο		

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ (KW)

ΩΡΕΣ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

23 ΙΟΥΛ.

ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :	151	149	116	80	47	36	70	136	193	219	174
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :	129	129	129	129	129	129	129	116	103	129	129
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ. :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ :	283	280	248	212	178	167	201	254	298	351	306
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83

ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :	-5	12	29	45	62	75	89	95	89	82	75
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

ΣΥΝΟΛΟ :	575	589	573	554	537	540	587	637	667	729	677
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

24 ΑΥΓ.

ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :	183	173	146	111	78	49	58	114	164	175	93
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :	129	129	129	129	129	129	129	116	103	129	129
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ. :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ :	315	305	278	243	210	180	190	233	269	306	224
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83

ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :	-11	6	22	39	55	68	82	88	82	75	68
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219

ΣΥΝΟΛΟ :	605	612	602	583	566	551	574	614	636	683	594
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Μελέτη Κλιματισμού

ΦΟΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ KW

ΩΡΕΣ	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

23 ΙΟΥΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ: 1

ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :	151	149	116	80	47	36	70	136	193	219	174
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :	129	129	129	129	129	129	129	116	103	129	129
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ. :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ :	283	280	248	212	178	167	201	254	298	351	306
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83

ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :	-5	12	29	45	62	75	89	95	89	82	75
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣ. :	575	589	573	554	537	540	587	637	667	729	677
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

24 ΑΥΓ. ΣΥΣΤΗΜΑ: 1

ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ :	183	173	146	111	78	49	58	114	164	175	93
ΦΩΤΙΣΜΟΣ :	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ΑΙΣΘ. ΑΤΟΜ. :	129	129	129	129	129	129	129	116	103	129	129
ΑΙΣΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΛΑΝΘ. ΑΤΟΜ. :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83
ΛΑΝΘ. ΣΥΣΚ. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΣΥΝ.ΑΙΣ.ΧΩΡ :	315	305	278	243	210	180	190	233	269	306	224
ΣΥΝ.ΛΑΝ.ΧΩΡ :	83	83	83	83	83	83	83	75	67	83	83

ΦΟΡΤΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΣΘ. ΑΕΡ. :	-11	6	22	39	55	68	82	88	82	75	68
ΛΑΝΘ. ΑΕΡ. :	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣ. :	605	612	602	583	566	551	574	614	636	683	594
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ (KW)

ΩΡΕΣ	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

23 ΙΟΥΛ.	366	364	331	295	262	251	284	329	364	434	389
24 ΑΥΓ.	398	388	361	326	293	264	273	308	336	390	308

Μελέτη Κλιματισμού

Μέγιστα φορτία χώρων με αερισμό

Επίπεδο	Χώρος	Σύστη μα	Επιφάνεια (m ²)	Ωρα μέγιστου φορτίου	Εξωτερικό ς αέρας (m ³ /h)	Συνολικό φορτίο (με αερισμό) (Watt)	Συνολικό αισθητό φορτίο (με αερισμό) (Watt)	Συνολικό λανθάνον φορτίο (με αερισμό) (Watt)	Αισθητό φορτίο ανά m ² (Watt/m ²)	Συνολικό φορτίο ανά m ² (Watt/m ²)
Επίπεδο 1	Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕ Ω	1	343.2	15	4791.1	44888.5	14759.8	30128.7	43.0	130.8
Επίπεδο 1	Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1	1	38.9	8	493.8	6313.5	2534.9	3778.6	65.1	162.1
Επίπεδο 1	Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2	1	19.1	18	245.4	4532.3	2281.0	2251.3	119.2	236.8
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ	1	88.2	18	678.9	8377.7	3460.5	4917.1	39.2	95.0
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	1	26.0	17	200.2	5681.4	3707.9	1973.5	142.6	218.5
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2	1	6.3	8	48.1	2860.2	1821.7	1038.4	291.5	457.6
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1	1	69.5	18	535.3	8442.7	4408.6	4034.1	63.4	121.4
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ	1	19.6	18	151.0	4822.2	3151.2	1671.0	160.7	245.9
Επίπεδο 1	Α ΑΙΘ ΗΛ 1	1	35.2	18	270.7	4549.2	2142.5	2406.8	61.0	129.4
Επίπεδο 1	Α ΑΙΘ ΗΛ 2	1	35.2	18	270.7	4549.2	2142.5	2406.8	61.0	129.4
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1	1	31.0	18	238.3	4350.8	2142.9	2207.9	69.2	140.6
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2	1	12.4	17	95.7	4340.7	3009.7	1331.0	242.1	349.2
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 3	1	13.2	18	101.9	3006.9	1638.0	1368.9	123.8	227.3
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓ Η/Υ 1	1	66.3	18	510.7	6529.5	2646.5	3883.1	39.9	98.4
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2	1	44.0	18	338.6	5029.5	2204.7	2824.8	50.1	114.4
Επίπεδο 1	Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ	1	16.2	9	124.7	4529.6	3020.1	1509.5	186.4	279.6
Επίπεδο 1	Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3	1	16.4	17	126.1	3614.2	2096.1	1518.1	128.0	220.6
Επίπεδο 1	Α ΔΙΑΔ 1	1	37.9	15	291.6	6857.3	4396.0	2461.3	116.1	181.1
Επίπεδο 1	Β ΔΙΑΔ 1	1	84.7	8	652.0	17755.4	13004.0	4751.4	153.6	209.7
Επίπεδο 1	Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1	1	50.7	17	390.5	7876.3	4732.4	3144.0	93.3	155.3
Επίπεδο 1	Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2	1	32.9	17	265.8	5939.5	3562.9	2376.6	108.3	180.6
Επίπεδο 1	Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	1	26.7	17	205.3	3221.4	1216.6	2004.8	45.6	120.8
Επίπεδο 1	Β Υ/Δ ΣΕΚ	1	14.6	17	119.4	4422.6	2945.9	1476.6	202.3	303.7
Επίπεδο 1	Β WC 1-1	1	3.2	17	24.6	2055.9	1162.4	893.5	364.4	644.5
Επίπεδο 1	Β WC 1-2	1	1.8	17	14.0	2550.5	1721.8	828.7	946.1	1401.4
Επίπεδο 1	Β WC 2-1	1	3.2	17	24.6	2055.9	1162.4	893.5	364.4	644.5
Επίπεδο 1	Β WC 2-2	1	1.8	17	14.0	2550.5	1721.8	828.7	946.1	1401.4
Επίπεδο 1	Β Δ ΣΕΚ	1	14.6	17	112.1	4360.7	2928.8	1431.9	201.2	299.5
Επίπεδο 1	Β ΕΡΓΑ Η/Υ 1	1	32.5	17	250.3	5812.7	3530.9	2281.8	108.6	178.8
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1	1	24.1	9	185.5	4488.9	2605.8	1883.1	108.2	186.3
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2	1	24.1	9	185.5	4901.1	3018.0	1883.1	125.3	203.4
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1	1	31.8	17	244.5	8447.0	6201.2	2245.8	195.3	266.0
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥ Σ	1	107.0	17	823.9	20176.5	14367.8	5808.7	134.3	188.6
Επίπεδο 1	Γ ΧΩΡΟΣ ΗΜ	1	10.6	14	81.9	3092.0	1845.7	1246.3	173.5	290.6
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚ	1	28.3	17	218.1	3278.7	1195.4	2083.4	42.2	115.8
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ CNC	1	45.6	17	350.8	4119.7	1220.1	2899.7	26.8	90.4
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-Ε ΡΓΑ	1	79.7	9	613.5	20063.4	15548.7	4514.7	195.2	251.8
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1	1	113.6	17	874.7	21985.1	15864.0	6121.2	139.6	193.5
Επίπεδο 1	Γ ΔΙΑΔ 1	1	34.4	17	264.9	3575.3	1204.0	2371.3	35.0	103.9
Επίπεδο 1	Γ ΔΙΑΔ 2	1	27.8	14	213.9	3409.2	1351.4	2057.8	48.6	122.7
Επίπεδο 1	Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ	1	54.9	9	422.6	7813.7	4472.7	3340.9	81.5	142.4

Μελέτη Κλιματισμού

Επίπεδο 1	Γ ΔΙΑΔ 3	1	16.3	15	125.2	7985.5	6547.4	1438.1	402.7	491.1
Επίπεδο 1	Δ ΦΟΥΑΓΕ	1	319.3	17	2458.6	27734.7	11874.1	15860.6	37.2	86.9
Επίπεδο 1	Δ WC 1-1	1	17.1	17	131.9	3123.1	1569.5	1553.6	91.6	182.3
Επίπεδο 1	Δ WC 1-2	1	1.5	17	11.5	1971.5	1158.4	813.0	777.5	1323.1
Επίπεδο 1	Δ WC 1-3	1	1.5	17	11.5	1971.5	1158.4	813.0	777.5	1323.1
Επίπεδο 1	Δ WC 1-4	1	1.5	17	11.5	1971.5	1158.4	813.0	777.5	1323.1
Επίπεδο 1	Δ WC 1-5	1	1.5	17	11.5	1971.5	1158.4	813.0	777.5	1323.1
Επίπεδο 1	Δ WC 1-6	1	1.7	18	13.0	2016.3	1193.8	822.5	706.4	1193.1
Επίπεδο 1	Δ WC 1-7	1	1.7	18	13.0	2016.3	1193.8	822.5	706.4	1193.1
Επίπεδο 1	Δ Δ ΕΠΑΣ ΓΡ	1	17.4	9	134.2	9376.9	7809.1	1567.8	448.0	538.0
Επίπεδο 1	Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ	1	21.9	9	168.2	6477.2	4700.1	1777.0	215.1	296.4
Επίπεδο 1	Δ Δ ΕΠΑΛ	1	23.0	8	176.7	8619.8	6790.7	1829.1	295.9	375.6
Επίπεδο 1	Δ ΑΝΑΜΟΝ	1	32.5	17	249.9	3508.9	1230.0	2278.9	37.9	108.1
Επίπεδο 1	Δ ΦΩΤΟΤ	1	9.7	8	74.5	3745.8	2545.0	1200.8	262.9	387.0
Επίπεδο 1	Δ WC 2-1	1	1.4	17	10.6	1966.0	1158.2	807.8	839.3	1424.7
Επίπεδο 1	Δ WC 2-2	1	1.3	17	10.2	1963.5	1158.1	805.5	870.7	1476.3
Επίπεδο 1	Δ WC 2-3	1	1.6	8	12.1	2693.0	1876.2	816.8	1195.0	1715.3
Επίπεδο 1	Δ WC 3-1	1	1.4	17	10.6	1966.0	1158.2	807.8	839.3	1424.7
Επίπεδο 1	Δ WC 3-2	1	1.3	17	10.2	1963.5	1158.1	805.5	870.7	1476.3
Επίπεδο 1	Δ WC 3-3	1	1.6	8	12.1	2656.2	1839.4	816.8	1171.6	1691.8
Επίπεδο 1	Δ ΓΡΑΜΜ	1	15.7	8	120.9	4968.1	3482.2	1485.9	221.8	316.4
Επίπεδο 1	Ε ΔΙΑΔ 1	1	132.5	9	1020.3	31462.3	24446.2	7016.1	184.5	237.5
Επίπεδο 1	Ε ΚΛΙΜ 1	1	24.9	14	192.0	3053.6	1130.2	1923.3	45.3	122.4
Επίπεδο 1	Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1	1	77.9	17	599.5	14210.9	9781.9	4429.0	125.6	182.5
Επίπεδο 1	Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 2	1	38.7	17	298.0	8024.6	5449.7	2574.9	140.8	207.4
Επίπεδο 1	Ε ΣΕΠ 1	1	38.7	17	298.0	8024.9	5450.0	2574.9	140.8	207.4
Επίπεδο 1	Ε ΑΜΦΙΘ	1	74.8	17	575.7	14033.8	9751.1	4282.7	130.4	187.7
Επίπεδο 1	Ε ΕΡΓΑ Η/Υ 1	1	39.9	17	307.3	8080.1	5448.0	2632.1	136.5	202.5
Επίπεδο 1	Ε ΕΡΓΑ ΒΙΒΛ	1	39.0	17	300.0	8154.6	5567.5	2587.2	142.9	209.3
Επίπεδο 1	Ζ ΑΙΘ 1	1	39.0	17	300.0	8093.5	5506.3	2587.2	141.3	207.7
Επίπεδο 1	Ζ ΑΙΘ 2	1	38.0	17	292.2	7993.9	5454.6	2539.3	143.7	210.6
Επίπεδο 1	Ζ ΑΙΘ 3	1	38.0	17	292.2	7993.8	5454.4	2539.3	143.7	210.6
Επίπεδο 1	Ζ ΑΙΘ 4	1	38.0	17	292.2	7993.8	5454.4	2539.3	143.7	210.6
Επίπεδο 1	Ζ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ 1	1	38.0	17	292.2	7993.9	5454.6	2539.3	143.7	210.6
Επίπεδο 1	Ζ ΑΙΘ 5	1	38.4	17	295.6	8013.3	5453.1	2560.2	142.0	208.7
Επίπεδο 1	Ζ ΑΙΘ 6	1	34.4	17	265.1	7954.8	5582.1	2372.7	162.1	231.0
Επίπεδο 1	Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ	1	153.8	9	1208.9	33366.4	25190.5	8175.9	163.8	216.9
Επίπεδο 1	Ζ WC 1-1	1	9.1	14	70.3	2408.9	1234.1	1174.8	135.2	263.8
Επίπεδο 1	Ζ WC 1-2	1	2.0	14	15.5	2042.5	1204.8	837.7	599.4	1016.1
Επίπεδο 1	Ζ WC 1-3	1	1.8	14	14.2	1985.9	1156.2	829.6	628.4	1079.3
Επίπεδο 1	Η ΑΓ WC ΑΓ 1-1	1	34.7	17	267.0	3714.7	1330.7	2384.0	38.4	107.1
Επίπεδο 1	Η ΑΓ WC 1-2	1	1.5	17	11.2	1969.5	1158.3	811.2	798.9	1358.3
Επίπεδο 1	Η ΑΓ WC 1-3	1	1.5	17	11.2	1969.5	1158.3	811.2	798.9	1358.3
Επίπεδο 1	Η ΑΓ WC 1-4	1	1.5	17	11.2	1969.5	1158.3	811.2	798.9	1358.3
Επίπεδο 1	Η ΑΓ WC 1-5	1	1.5	17	11.2	1969.5	1158.3	811.2	798.9	1358.3
Επίπεδο 1	Η ΑΓ WC 1-6	1	1.7	8	12.9	2174.5	1353.0	821.6	810.2	1302.1
Επίπεδο 1	Η ΚΟΡ WC 1-1	1	4.0	17	30.5	2094.1	1164.1	930.0	294.0	528.8
Επίπεδο 1	Η ΚΟΡ WC 1-2	1	14.4	17	110.8	2654.3	1230.5	1423.8	85.5	184.5
Επίπεδο 1	Η ΚΟΡ WC 1-3	1	1.5	17	11.2	1969.5	1158.3	811.2	798.9	1358.3
Επίπεδο 1	Η ΚΟΡ WC 1-4	1	1.5	17	11.2	1969.5	1158.3	811.2	798.9	1358.3
Επίπεδο 1	Η ΚΟΡ WC 1-5	1	1.5	17	11.2	1969.5	1158.3	811.2	798.9	1358.3
Επίπεδο 1	Η ΚΟΡ WC 1-6	1	1.7	8	12.9	2174.7	1353.1	821.6	810.3	1302.2
Επίπεδο 1	Η WC 2-3	1	4.9	17	37.4	2138.8	1166.2	972.6	240.0	440.1
Επίπεδο 1	Η ΓΡΑ ΦΥΛ	1	15.3	15	117.8	7210.6	5817.9	1392.7	380.3	471.3
Επίπεδο 1	Η WC 1-1	1	5.8	17	44.4	2184.0	1168.3	1015.7	202.5	378.5

Μελέτη Κλιματισμού

Επίπεδο 1	Η WC 2-1	1	1.7	17	13.3	1983.4	1159.0	824.4	669.9	1146.5
Επίπεδο 1	Η WC 2-2	1	1.7	17	13.3	1983.4	1159.0	824.4	669.9	1146.5
Επίπεδο 1	Η ΑΠΟΔ ΑΓ	1	45.8	17	352.8	4370.8	1458.8	2912.0	31.8	95.4
Επίπεδο 1	Η ΑΠΟΔ ΚΟΡ	1	24.1	14	185.4	3241.7	1359.1	1882.6	56.4	134.6
Επίπεδο 1	Η ΔΙΑΔ 2	1	36.9	15	299.4	11013.5	8504.3	2509.2	230.7	298.7
Επίπεδο 1	Η ΔΙΑΔ 1	1	30.5	15	235.1	17336.7	15222.9	2113.8	498.6	567.9
Επίπεδο 2	ΟΡ ΔΙΑΔ	1	354.4	17	2324.9	100174.9	85136.7	15038.2	240.2	282.7
Επίπεδο 2	ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1	1	76.8	9	480.5	13217.7	9520.9	3696.8	124.1	172.2
Επίπεδο 2	ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2	1	76.3	9	477.7	13199.1	9519.2	3679.9	124.7	173.0
Επίπεδο 2	ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ	1	76.8	9	480.5	13217.7	9520.9	3696.8	124.1	172.2
Επίπεδο 2	ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1	1	77.8	9	486.8	13366.8	9631.1	3735.7	123.9	171.9
Επίπεδο 2	ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2	1	78.4	9	490.9	13393.8	9632.6	3761.1	122.8	170.8
Επίπεδο 2	ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3	1	76.1	9	476.3	13190.3	9518.9	3671.4	125.1	173.4
Επίπεδο 2	ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4	1	76.5	9	479.1	13208.4	9520.0	3688.4	124.4	172.6
Επίπεδο 2	ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 5	1	36.1	9	223.0	7445.8	5331.8	2114.0	147.7	206.3
Επίπεδο 2	ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6	1	36.5	17	235.5	5852.6	3662.2	2190.4	100.5	160.6
Σύνολο			4353.0		34738.4	873108.5	576786.1	296322.3	132.5	200.6

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ (°C)
23 ΙΟΥΛ.	34.1	12.8
24 ΑΥΓ.	33.5	12.7

ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) : 4.80
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΟΜΙΧΛΗ (1:ΝΑΙ 2:ΟΧΙ) : 2

ΠΟΛΗ : Θεσσαλονίκη (ΚΕΝΑΚ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) : 50
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) (23 ΙΟΥΛ.) : 52.80
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) : 26
ΔΙΑΦΟΡΑ Τ ΕΞΩΤ.- Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ (°C) : 5
ΔΙΑΦΟΡΑ Τ ΕΔΑΦΟΥΣ - Τ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (°C) : -5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (1 - 15) : 2
ΤΥΠΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (m) : 3.85


ΣΥΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ : Watt
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : CARRIER

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΩΤ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 24ΩΡΟ (23 ΙΟΥΛ.)

ΩΡΕΣ	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ΔΙΟΡΘΩΣΗ D.B.	-8.5	-7.1	-5.6	-4.2	-2.8	-1.7	-0.5	0.0	-0.5	-1.1	-1.7
ΔΙΟΡΘ. ΕΞΩΤ. ΘΕΡΜ.	25.6	27.0	28.5	29.9	31.3	32.4	33.6	34.1	33.6	33.0	32.4
ΔΤ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	-0.4	1.0	2.5	3.9	5.3	6.4	7.6	8.1	7.6	7.0	6.4
ΔΤ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ	-5.4	-4.0	-2.5	-1.1	0.3	1.4	2.6	3.1	2.6	2.0	1.4


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (23 ΙΟΥΛ.) : -0.93

Διαγράμματα Συγκεντρωτικών Φορτίων Κτιρίου Χωρίς Αερισμό

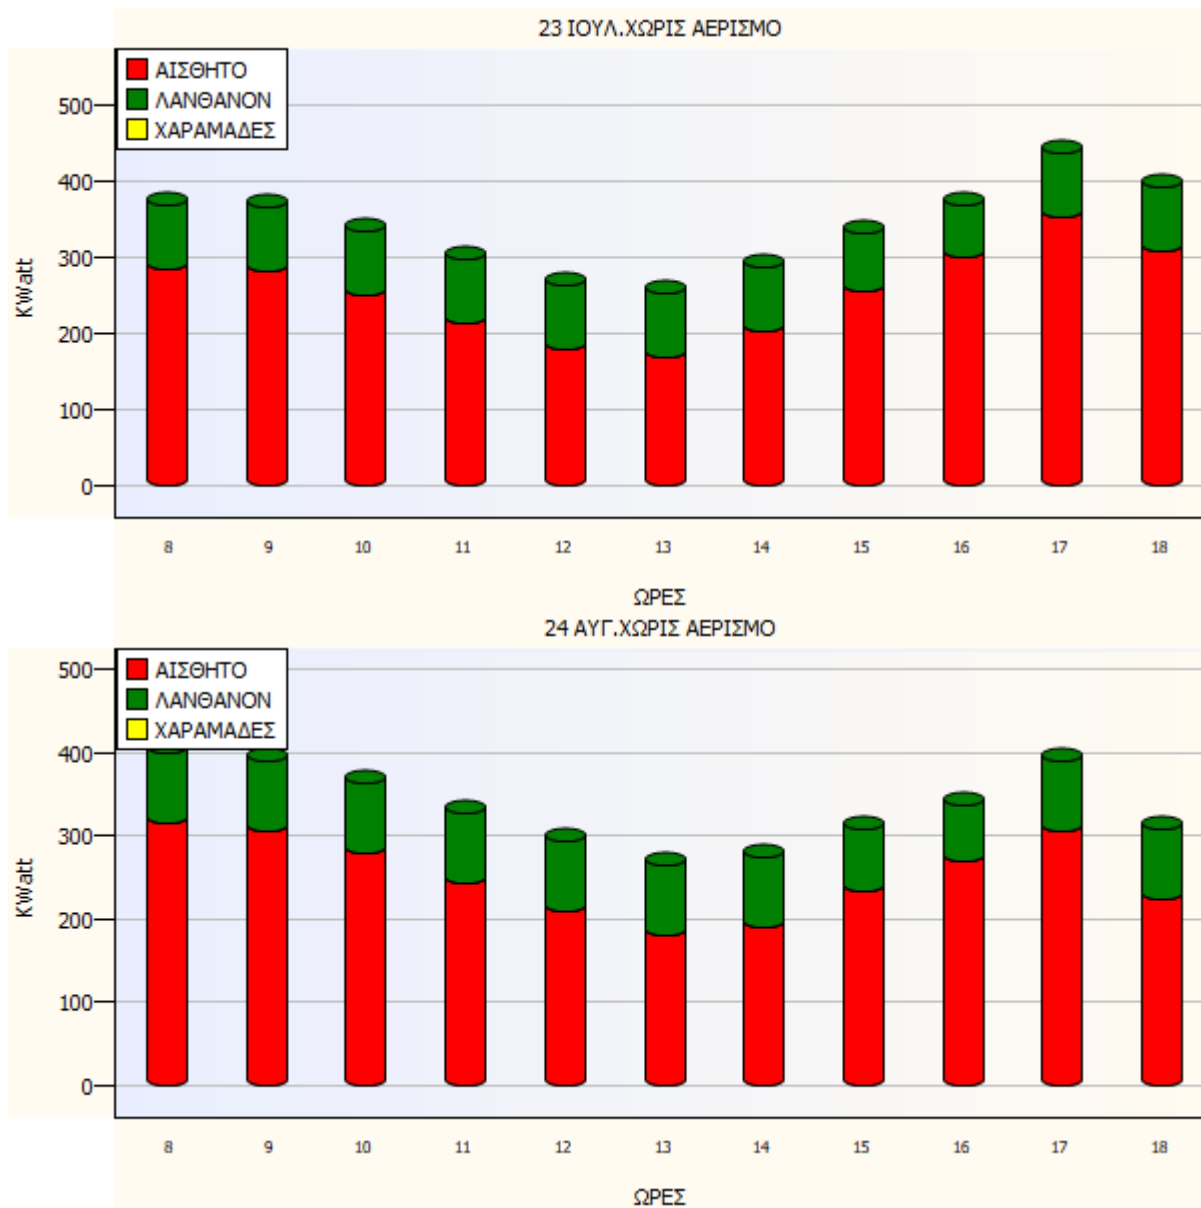


Διαγράμματα Συγκεντρωτικών Φορτίων Κτιρίου Με Αερισμό


Μελέτη Κλιματισμού

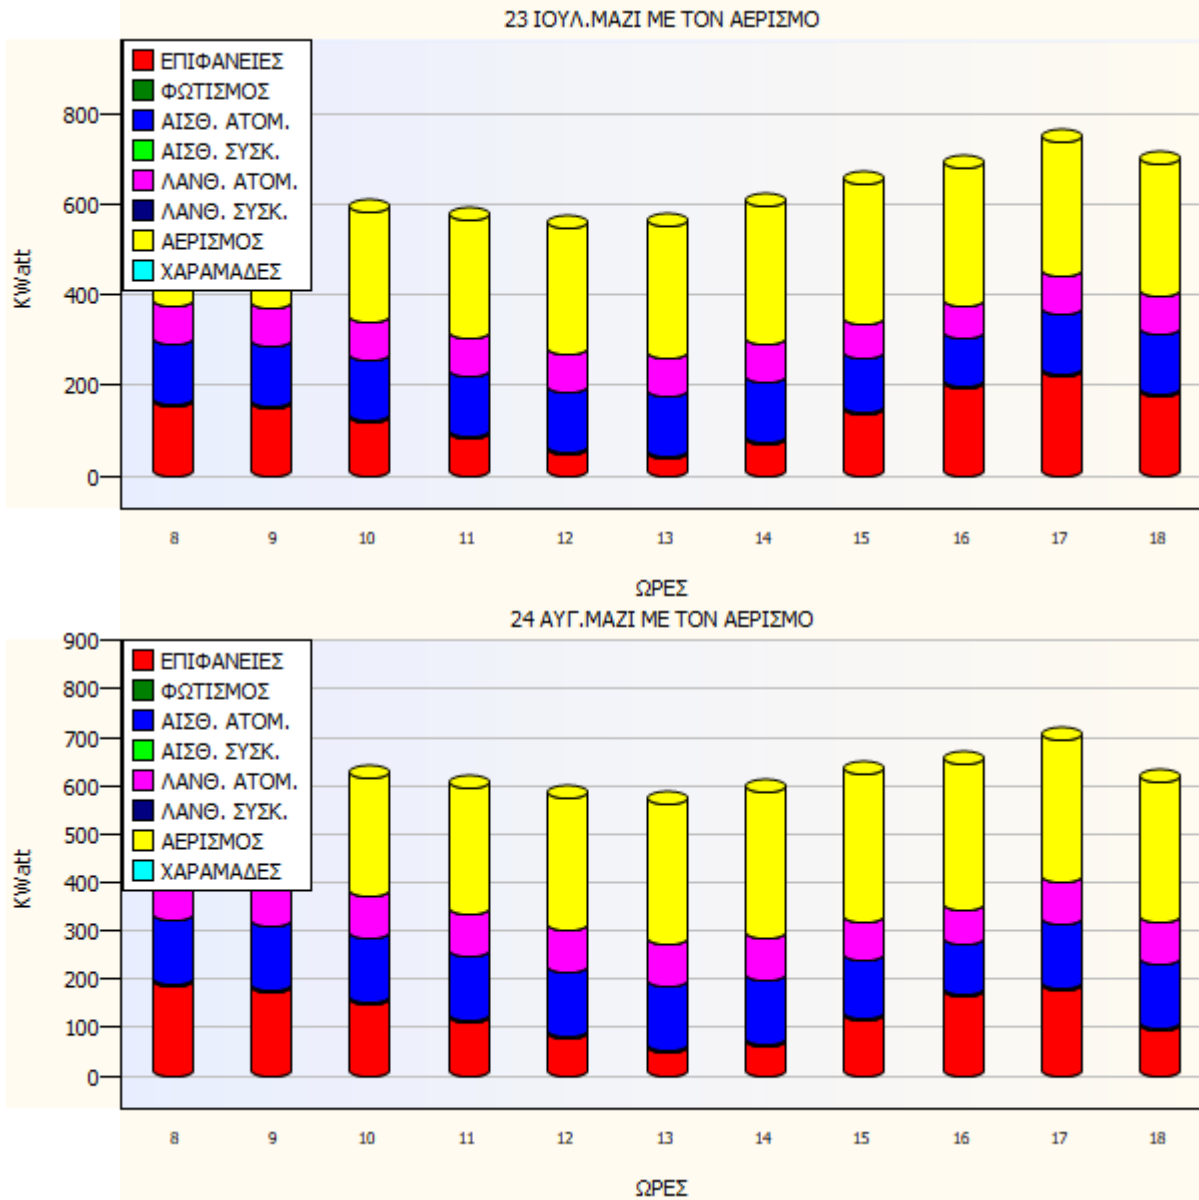

Διαγράμματα Συστημάτων

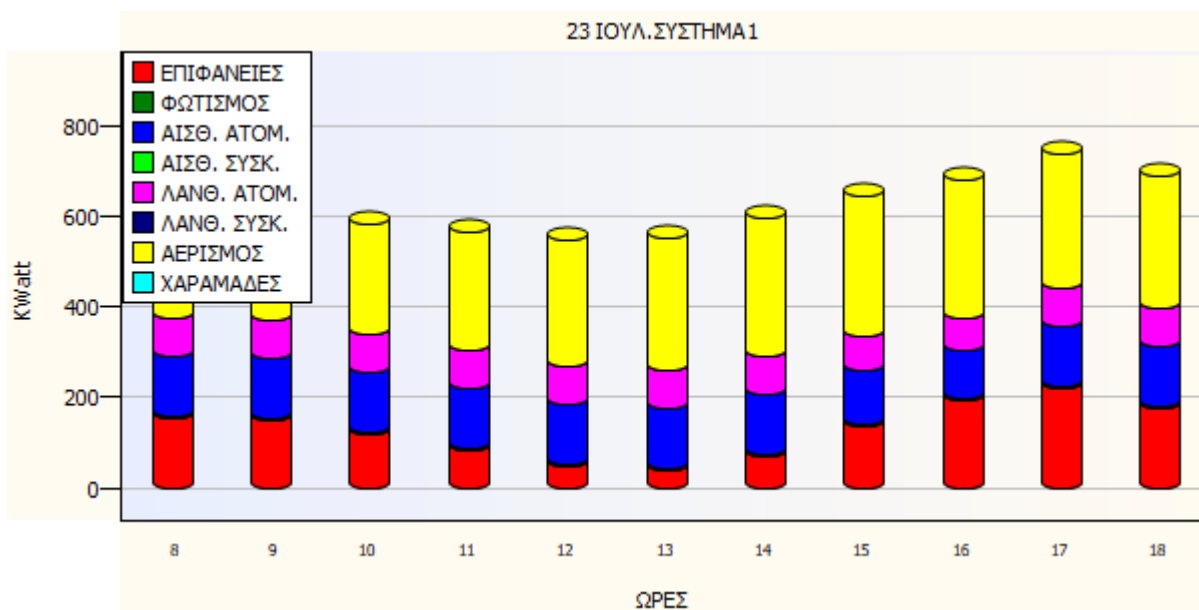

Μελέτη Κλιματισμού

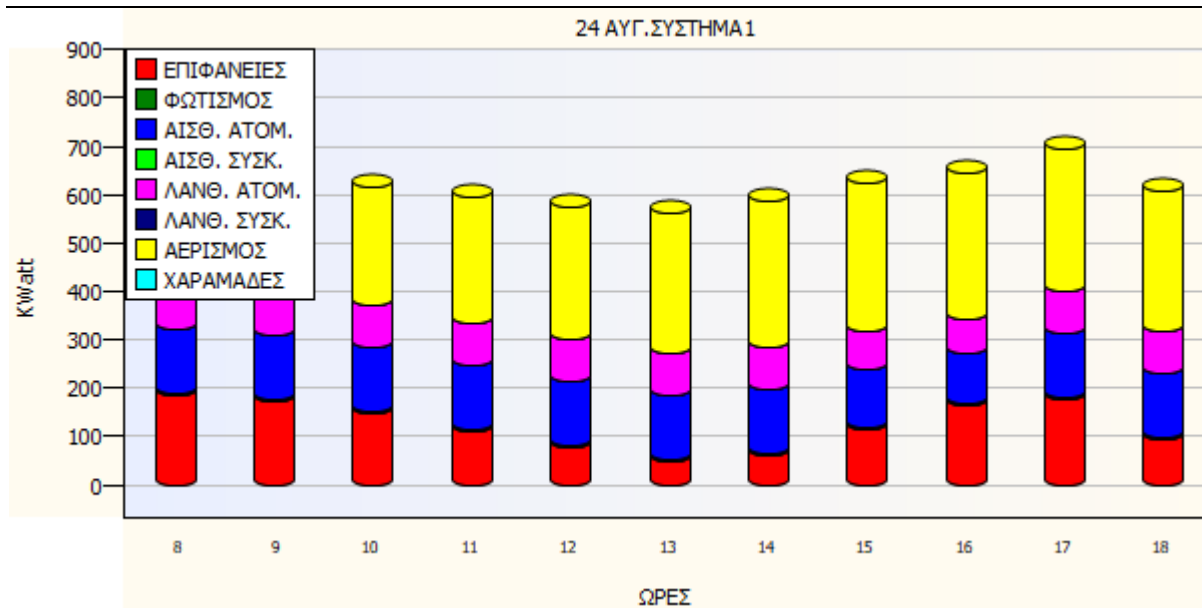

Μελέτη Κλιματισμού

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος :1

Ονομασία :Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	7712	5355	100	-979	-284	739	1568	1679	1570	2201	2818
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	8454	6098	842	-236	459	1481	2310	2347	2164	2944	3560

Χώρος :2

Ονομασία :Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	2605	2085	1027	755	811	885	956	859	743	935	775
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	3347	2827	1769	1497	1554	1628	1699	1527	1337	1678	1518

Χώρος :3

Ονομασία :Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	952	1019	1092	1155	1212	1314	1388	1302	1190	1488	1754
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1695	1761	1834	1898	1955	2057	2131	1970	1784	2231	2496

Χώρος :4

Ονομασία :Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1190	-104	132	340	542	821	1043	1000	899	1318	2001
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1933	639	874	1083	1285	1564	1786	1668	1493	2061	2744

Χώρος :5

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	644	704	773	848	919	1032	1311	1969	2573	3236	2908
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1387	1447	1516	1590	1661	1774	2053	2637	3167	3979	3651

Μελέτη Κλιματισμού

Χώρος :6

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1829	1646	1277	1176	1187	1202	1216	1099	977	1191	1138
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2571	2389	2019	1918	1930	1944	1958	1767	1571	1934	1880

Χώρος :7

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-157	-41	100	237	380	533	672	616	521	1636	3258
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	585	702	842	980	1122	1276	1414	1285	1115	2378	4001

Χώρος :8

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	3015	1675	1842	1922	2004	2071	2135	1963	1757	2134	2827
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	3757	2418	2584	2664	2747	2813	2878	2631	2351	2877	3569

Χώρος :9

Ονομασία :Α ΑΙΘ ΗΛ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1429	770	872	946	1023	1094	1164	1043	903	1220	1561
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2172	1513	1615	1689	1766	1837	1906	1711	1497	1963	2303

Χώρος :10

Ονομασία :Α ΑΙΘ ΗΛ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1429	770	872	946	1023	1094	1164	1043	903	1220	1561
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2172	1513	1615	1689	1766	1837	1906	1711	1497	1963	2303

Χώρος :11

Μελέτη Κλιματισμού

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1537	876	974	1042	1113	1178	1242	1117	974	1289	1631
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2279	1618	1717	1785	1856	1921	1984	1786	1568	2032	2373

Χώρος :12

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	973	1008	1047	1081	1117	1156	1347	1806	2231	2784	2511
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1715	1750	1789	1824	1860	1898	2089	2474	2825	3527	3253

Χώρος :13

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1389	1067	1114	1145	1177	1206	1234	1112	982	1252	1419
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2132	1810	1857	1888	1920	1949	1977	1781	1576	1995	2162

Χώρος :14

Ονομασία :Α ΕΡΓ Η/Υ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1233	241	405	535	670	797	922	810	667	1036	1549
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1975	983	1147	1277	1413	1540	1664	1478	1261	1778	2291

Χώρος :15

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1281	631	745	814	886	971	1052	945	818	1139	1477
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2023	1374	1488	1557	1629	1713	1794	1613	1412	1882	2219

Χώρος :16

Ονομασία :Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Μελέτη Κλιματισμού

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	2969	2977	2582	2175	1680	1370	1462	1564	1643	1969	1763
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	3711	3719	3325	2918	2422	2113	2205	2233	2237	2711	2505

Χώρος :17

Ονομασία :Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	834	861	893	919	945	987	1091	1258	1405	1799	1685
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1576	1603	1636	1661	1687	1729	1833	1926	1999	2542	2428

Χώρος :18

Ονομασία :Α ΔΙΑΔ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	452	526	612	713	1454	2526	3294	3600	3357	3040	1996
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1194	1268	1355	1456	2196	3268	4037	4268	3951	3782	2738

Χώρος :19

Ονομασία :Β ΔΙΑΔ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	13096	9978	3650	1956	2188	2453	2695	2574	2355	2327	1449
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	13839	10720	4392	2698	2931	3196	3437	3243	2949	3070	2192

Χώρος :20

Ονομασία :Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	448	574	719	842	966	1115	1246	1721	3043	3812	3087
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1191	1316	1462	1585	1709	1858	1989	2389	3637	4555	3830

Χώρος :21

Ονομασία :Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Μελέτη Κλιματισμού

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	709	792	887	968	1049	1145	1230	1506	2347	2937	2453
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1451	1534	1630	1710	1791	1888	1973	2175	2941	3679	3196

Χώρος :22

Ονομασία :B ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	462	474	496	535	578	622	666	578	486	733	727
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1204	1216	1238	1278	1320	1365	1409	1246	1080	1476	1469

Χώρος :23

Ονομασία :B Υ/Δ ΣΕΚ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1086	1144	1208	1253	1298	1353	1400	1570	2169	2665	2301
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1829	1887	1951	1996	2040	2095	2143	2238	2763	3407	3044

Χώρος :24

Ονομασία :B WC 1-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1072	1073	1076	1081	1086	1091	1096	984	872	1105	1104
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1815	1816	1819	1823	1828	1834	1839	1653	1466	1847	1846

Χώρος :25

Ονομασία : B WC 1-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1207	1225	1243	1254	1264	1277	1288	1262	1374	1689	1573
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1950	1967	1986	1996	2006	2020	2031	1930	1968	2431	2315

Χώρος :26

Ονομασία :B WC 2-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
---------------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Μελέτη Κλιματισμού

Αισθητό	1072	1073	1076	1081	1086	1091	1096	984	872	1105	1104
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1815	1816	1819	1823	1828	1834	1839	1653	1466	1847	1846

Χώρος :27
Ονομασία :B WC 2-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1207	1225	1243	1254	1264	1277	1288	1262	1374	1689	1573
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1950	1967	1986	1996	2006	2020	2031	1930	1968	2431	2315

Χώρος :28
Ονομασία :B Δ ΣΕΚ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1086	1144	1208	1253	1298	1353	1400	1570	2169	2665	2301
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1829	1887	1951	1996	2040	2095	2143	2238	2763	3407	3044

Χώρος :29
Ονομασία :B ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	719	802	897	977	1057	1152	1236	1512	2352	2941	2458
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1461	1544	1639	1719	1799	1894	1979	2180	2946	3684	3200

Χώρος :30
Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	2619	2541	2072	1723	1367	1140	1172	1047	918	1114	997
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	3361	3284	2814	2466	2109	1882	1915	1716	1512	1856	1739

Χώρος :31
Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	2783	2954	2733	2269	1574	1146	1191	1087	973	1173	1063
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743

Μελέτη Κλιματισμού

ν											
Σύνολο	3526	3696	3475	3012	2316	1888	1934	1756	1567	1916	1805

Χώρος :32

Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	704	798	902	1001	1092	1248	1786	3223	4570	5625	4862
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1446	1540	1645	1744	1835	1990	2529	3891	5164	6368	5604

Χώρος :33

Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥΣ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-388	-143	139	396	1579	3239	5309	8791	11342	12427	9396
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	354	599	881	1138	2321	3981	6051	9460	11936	13170	10138

Χώρος :34

Ονομασία :Γ ΧΩΡΟΣ ΗΜ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	915	936	962	1000	1168	1446	1636	1641	1523	1642	1423
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1657	1679	1704	1743	1911	2188	2378	2309	2117	2385	2166

Χώρος :35

Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	424	435	456	494	534	576	618	529	435	682	676
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1166	1178	1199	1236	1277	1319	1361	1197	1029	1424	1418

Χώρος :36

Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ CNC

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-21	-3	31	92	156	225	291	218	138	394	384
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	722	740	773	834	899	967	1034	886	732	1136	1127

Μελέτη Κλιματισμού

Χώρος :37

Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-ΕΡΓΑ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	14385	15336	13564	9732	4629	1867	2003	1834	1599	2116	3338
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	15128	16078	14306	10474	5372	2609	2746	2503	2193	2858	4081

Χώρος :38

Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-870	-529	-148	179	517	842	2445	6931	11116	13804	11438
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	-127	214	594	922	1259	1585	3188	7599	11710	14546	12180

Χώρος :39

Ονομασία :Γ ΔΙΑΔ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	267	281	306	352	401	452	503	419	330	580	573
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1009	1023	1049	1094	1143	1195	1245	1087	924	1323	1315

Χώρος :40

Ονομασία :Γ ΔΙΑΔ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	73	182	300	431	565	684	803	747	620	825	778
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	815	924	1042	1173	1307	1427	1546	1415	1214	1567	1520

Χώρος :41

Ονομασία :Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	4042	4326	3856	2942	1593	716	791	688	563	892	1228
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	4785	5069	4598	3684	2335	1458	1534	1357	1157	1634	1971

Μελέτη Κλιματισμού

Χώρος :42
Ονομασία :Γ ΔΙΑΔ 3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1216	1301	1391	1478	2667	4418	5652	6206	5834	5101	3315
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1959	2043	2134	2220	3409	5161	6395	6874	6428	5843	4058

Χώρος :43
Ονομασία :Δ ΦΟΥΑΓΕ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	6007	4038	277	-2732	-2022	-1325	-12	2225	4195	6083	6479
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	6750	4780	1020	-1990	-1280	-583	731	2893	4789	6825	7221

Χώρος :44
Ονομασία :Δ WC 1-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	655	699	750	810	895	1045	1151	1122	1040	1259	1208
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1398	1442	1493	1553	1638	1787	1893	1790	1634	2001	1950

Χώρος :45
Ονομασία :Δ WC 1-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014	900	1131	1131
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682	1494	1874	1874

Χώρος :46
Ονομασία :Δ WC 1-3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014	900	1131	1131
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682	1494	1874	1874

Χώρος :47
Ονομασία :Δ WC 1-4

Μελέτη Κλιματισμού

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014	900	1131	1131
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682	1494	1874	1874

Χώρος :48

Ονομασία :Δ WC 1-5

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014	900	1131	1131
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682	1494	1874	1874

Χώρος :49

Ονομασία :Δ WC 1-6

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1104	1107	1111	1117	1123	1131	1136	1029	920	1160	1166
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1847	1850	1853	1859	1865	1873	1878	1697	1514	1902	1908

Χώρος :50

Ονομασία :Δ WC 1-7

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1104	1107	1111	1117	1123	1131	1136	1029	920	1160	1166
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1847	1850	1853	1859	1865	1873	1878	1697	1514	1902	1908

Χώρος :51

Ονομασία :Δ Δ ΕΠΑΣ ΓΡ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	7361	7763	6971	5462	3272	1821	1839	1690	1514	1634	1323
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	8103	8505	7713	6205	4015	2564	2581	2359	2108	2377	2066

Χώρος :52

Ονομασία :Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Μελέτη Κλιματισμού

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	4396	4642	4212	3375	2149	1350	1383	1262	1123	1297	1115
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	5139	5384	4954	4117	2891	2092	2125	1930	1717	2039	1858

Χώρος :53

Ονομασία :Δ Δ ΕΠΑΛ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	6816	6518	4991	3832	2615	1822	1866	1718	1542	1655	1321
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	7558	7261	5733	4575	3357	2565	2609	2387	2136	2398	2063

Χώρος :54

Ονομασία :Δ ANAMON

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	311	326	352	401	452	507	560	478	391	641	634
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1054	1068	1095	1143	1195	1249	1302	1146	985	1384	1376

Χώρος :55

Ονομασία :Δ ΦΩΤΟΤ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	2556	2188	1444	1244	1269	1296	1322	1201	1070	1266	1160
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	3298	2930	2187	1987	2012	2039	2065	1870	1664	2008	1902

Χώρος :56

Ονομασία :Δ WC 2-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1119	1120	1121	1123	1125	1127	1130	1016	901	1133	1133
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1862	1862	1863	1865	1868	1870	1872	1684	1495	1876	1875

Χώρος :57

Ονομασία :Δ WC 2-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Μελέτη Κλιματισμού

Φορτίου											
Αισθητό	1120	1121	1122	1124	1126	1128	1131	1016	902	1134	1134
Λανθάνον ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1863	1864	1865	1867	1869	1871	1873	1685	1496	1876	1876

Χώρος :58
Ονομασία :Δ WC 2-3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1878	1706	1360	1263	1270	1278	1285	1164	1039	1252	1203
Λανθάνον ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2620	2449	2103	2006	2013	2021	2028	1833	1633	1994	1946

Χώρος :59
Ονομασία :Δ WC 3-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1119	1120	1121	1123	1125	1127	1130	1016	901	1133	1133
Λανθάνον ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1862	1862	1863	1865	1868	1870	1872	1684	1495	1876	1875

Χώρος :60
Ονομασία :Δ WC 3-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1120	1121	1122	1124	1126	1128	1131	1016	902	1134	1134
Λανθάνον ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1863	1864	1865	1867	1869	1871	1873	1685	1496	1876	1876

Χώρος :61
Ονομασία :Δ WC 3-3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1841	1678	1349	1257	1264	1271	1278	1157	1032	1246	1200
Λανθάνον ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2584	2421	2091	1999	2006	2013	2021	1826	1626	1989	1943

Χώρος :62
Ονομασία :Δ ΓΡΑΜΜ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	3499	2886	1647	1313	1354	1398	1441	1316	1174	1346	1169

Μελέτη Κλιματισμού

Λανθάνο ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	4242	3629	2389	2055	2097	2141	2184	1984	1768	2088	1911

Χώρος :63
Ονομασία :Ε ΔΙΑΔ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	22589	24092	21174	15528	7362	1893	1843	1500	1075	865	-276
Λανθάνο ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	23331	24835	21916	16270	8104	2636	2585	2168	1669	1607	466

Χώρος :64
Ονομασία :Ε ΚΛΙΜ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	371	419	468	514	561	600	638	538	405	618	598
Λανθάνο ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1114	1162	1210	1257	1303	1342	1381	1206	999	1360	1340

Χώρος :65
Ονομασία :Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	-53	104	261	345	429	505	1384	4078	6612	8370	6916
Λανθάνο ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	689	846	1004	1088	1171	1248	2127	4746	7206	9112	7658

Χώρος :66
Ονομασία :Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	606	671	737	766	795	822	1251	2535	3748	4748	4026
Λανθάνο ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1348	1414	1479	1508	1537	1565	1993	3203	4342	5490	4769

Χώρος :67
Ονομασία :Ε ΣΕΠ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	606	671	737	766	795	822	1251	2535	3749	4748	4026
Λανθάνο ν	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743

Μελέτη Κλιματισμού

Σύνολο	1348	1414	1479	1508	1537	1565	1993	3203	4343	5491	4769
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Χώρος :68

Ονομασία :Ε ΑΜΦΙΘ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	120	251	382	439	497	551	1408	4089	6629	8395	6952
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	863	993	1124	1182	1239	1294	2150	4757	7223	9137	7694

Χώρος :69

Ονομασία :Ε ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	575	641	707	737	766	794	1224	2509	3723	4724	4003
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1318	1384	1449	1479	1509	1537	1966	3177	4317	5467	4746

Χώρος :70

Ονομασία :Ε ΕΡΓΑ ΒΙΒΛ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	610	677	744	774	804	832	1272	2593	3841	4861	4120
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1352	1419	1487	1516	1546	1574	2014	3261	4435	5603	4862

Χώρος :71

Ονομασία :Ζ ΑΙΘ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	604	670	737	766	796	824	1258	2560	3790	4800	4069
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1347	1413	1479	1509	1538	1566	2000	3228	4384	5542	4812

Χώρος :72

Ονομασία :Ζ ΑΙΘ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553	3767	4766	4045
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222	4361	5509	4787

Μελέτη Κλιματισμού

Χώρος :73
Ονομασία :Ζ ΑΙΘ 3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553	3767	4766	4044
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222	4361	5509	4787

Χώρος :74
Ονομασία :Ζ ΑΙΘ 4

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553	3767	4766	4044
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222	4361	5509	4787

Χώρος :75
Ονομασία :Ζ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553	3767	4766	4045
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222	4361	5509	4787

Χώρος :76
Ονομασία :Ζ ΑΙΘ 5

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	613	678	744	773	802	830	1259	2543	3757	4757	4035
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1355	1421	1487	1516	1545	1573	2001	3212	4351	5499	4778

Χώρος :77
Ονομασία :Ζ ΑΙΘ 6

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	423	565	707	810	913	1002	1492	2803	3991	4958	4204
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1166	1308	1450	1553	1656	1744	2234	3471	4585	5700	4946

Χώρος :78

Μελέτη Κλιματισμού

Ονομασία :Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	23140	24771	21781	15919	7424	1755	1776	1564	1224	1042	-227
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	23883	25513	22524	16662	8167	2497	2519	2232	1818	1784	516

Χώρος :79

Ονομασία :Ζ WC 1-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	685	751	818	883	947	1001	1054	961	822	1026	998
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1427	1494	1561	1625	1690	1743	1797	1629	1416	1768	1740

Χώρος :80

Ονομασία :Ζ WC 1-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1126	1130	1117	1122	1136	1151	1165	1056	935	1157	1145
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1869	1872	1860	1865	1879	1893	1908	1724	1529	1899	1887

Χώρος :81

Ονομασία :Ζ WC 1-3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1124	1125	1126	1123	1120	1120	1120	1005	891	1122	1122
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1867	1868	1869	1866	1863	1863	1862	1674	1485	1865	1864

Χώρος :82

Ονομασία :Η ΑΓ WC ΑΓ 1-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	728	646	473	461	512	573	632	551	462	702	665
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1471	1388	1216	1203	1255	1315	1375	1219	1056	1444	1408

Χώρος :83

Ονομασία :Η ΑΓ WC 1-2

Μελέτη Κλιματισμού

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014	900	1132	1132
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683	1494	1875	1874

Χώρος :84

Ονομασία :Η ΑΓ WC 1-3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014	900	1132	1132
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683	1494	1875	1874

Χώρος :85

Ονομασία :Η ΑΓ WC 1-4

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014	900	1132	1132
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683	1494	1875	1874

Χώρος :86

Ονομασία :Η ΑΓ WC 1-5

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014	900	1132	1132
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683	1494	1875	1874

Χώρος :87

Ονομασία :Η ΑΓ WC 1-6

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1355	1305	1204	1173	1174	1178	1182	1067	951	1177	1162
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	2097	2048	1946	1916	1916	1921	1925	1736	1545	1920	1905

Χώρος :88

Ονομασία :Η ΚΟΡ WC 1-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Μελέτη Κλιματισμού

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1052	1054	1057	1063	1069	1076	1082	971	859	1092	1091
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1795	1796	1800	1805	1812	1818	1825	1639	1453	1835	1834

Χώρος :89

Ονομασία :Η ΚΟΡ WC 1-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	995	957	877	870	891	917	941	840	735	970	953
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1738	1699	1620	1612	1634	1659	1684	1508	1329	1712	1696

Χώρος :90

Ονομασία :Η ΚΟΡ WC 1-3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014	900	1132	1132
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683	1494	1875	1874

Χώρος :91

Ονομασία :Η ΚΟΡ WC 1-4

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014	900	1132	1132
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683	1494	1875	1874

Χώρος :92

Ονομασία :Η ΚΟΡ WC 1-5

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014	900	1132	1132
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683	1494	1875	1874

Χώρος :93

Ονομασία :Η ΚΟΡ WC 1-6

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
---------------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Μελέτη Κλιματισμού

Αισθητό	1355	1305	1204	1173	1174	1178	1182	1067	951	1177	1162
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	2097	2048	1946	1916	1916	1921	1925	1736	1545	1920	1905

Χώρος :94

Ονομασία :H WC 2-3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1029	1031	1035	1042	1050	1058	1066	955	844	1078	1077
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1771	1773	1777	1785	1792	1800	1808	1624	1438	1821	1819

Χώρος :95

Ονομασία :H ΓΡΑ ΦΥΛ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1165	1241	1322	1404	2431	3954	5026	5496	5169	4573	3039
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1907	1983	2065	2146	3173	4697	5768	6165	5763	5316	3781

Χώρος :96

Ονομασία :H WC 1-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1005	1008	1012	1021	1030	1040	1049	940	829	1064	1062
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1747	1750	1755	1763	1773	1782	1792	1608	1423	1806	1805

Χώρος :97

Ονομασία :H WC 2-1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1110	1111	1112	1115	1118	1120	1123	1010	896	1128	1127
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1853	1853	1855	1857	1860	1863	1866	1678	1490	1870	1870

Χώρος :98

Ονομασία :H WC 2-2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1110	1111	1112	1115	1118	1120	1123	1010	896	1128	1127
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743

Μελέτη Κλιματισμού

ν											
Σύνολο	1853	1853	1855	1857	1860	1863	1866	1678	1490	1870	1870

Χώρος :99

Ονομασία :Η ΑΠΟΔ ΑΓ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	943	761	386	321	386	468	548	476	393	628	558
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1685	1504	1128	1064	1128	1211	1291	1145	987	1370	1301

Χώρος :100

Ονομασία :Η ΑΠΟΔ ΚΟΡ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1247	1109	825	764	797	841	884	791	690	918	870
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1990	1852	1568	1507	1539	1584	1627	1459	1284	1661	1612

Χώρος :101

Ονομασία :Η ΔΙΑΔ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	879	998	1130	1265	2872	5229	6897	7687	7242	6195	3811
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	1622	1740	1873	2008	3614	5971	7639	8355	7836	6938	4554

Χώρος :102

Ονομασία :Η ΔΙΑΔ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	1611	1824	2048	2254	5305	9811	12980	14581	13796	11528	6920
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
ν											
Σύνολο	2353	2566	2791	2996	6048	10554	13723	15249	14390	12271	7663

Μελέτη Κλιματισμού

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος :1

Ονομασία :ΟΡ ΔΙΑΔ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	9433	11434	12845	13400	13554	14173	22145	45375	67065	79661	67440
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	10176	12177	13588	14143	14296	14915	22887	46043	67659	80403	68183

Χώρος :2

Ονομασία :ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	8846	9354	8494	6823	4363	2763	2873	2768	2625	2758	2379
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	9588	10097	9236	7566	5106	3506	3615	3436	3219	3500	3122

Χώρος :3

Ονομασία :ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	8846	9353	8492	6821	4360	2759	2868	2763	2620	2753	2375
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	9588	10096	9235	7563	5103	3502	3611	3432	3214	3495	3117

Χώρος :4

Ονομασία :ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	8846	9354	8494	6823	4363	2763	2873	2768	2625	2758	2379
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	9588	10097	9236	7566	5106	3506	3615	3436	3219	3500	3122

Χώρος :5

Ονομασία :ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ωρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	8947	9462	8590	6898	4406	2784	2895	2791	2647	2779	2395
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	9690	10205	9333	7640	5148	3527	3638	3459	3241	3521	3138

Μελέτη Κλιματισμού

Χώρος :6
Ονομασία :ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	8947	9462	8591	6900	4409	2788	2901	2796	2654	2785	2402
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	9689	10205	9334	7642	5151	3531	3643	3465	3248	3528	3144

Χώρος :7
Ονομασία :ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	8846	9353	8492	6820	4360	2758	2867	2762	2618	2751	2373
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	9588	10096	9235	7563	5102	3501	3610	3430	3212	3493	3115

Χώρος :8
Ονομασία :ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	8846	9354	8493	6822	4362	2761	2871	2766	2623	2755	2377
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	9588	10096	9236	7564	5104	3504	3613	3434	3217	3498	3120

Χώρος :9
Ονομασία :ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	5002	5254	4822	3983	2749	1945	1996	1884	1753	1934	1745
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	5745	5997	5564	4725	3491	2687	2739	2552	2347	2677	2488

Χώρος :10
Ονομασία :ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6

Συνολικά Φορτία Χώρων Ανα Ώρα

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
Αισθητό	973	1132	1141	1365	1690	1995	2376	2704	2812	3108	2800
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668	594	743	743
Σύνολο	1715	1874	1883	2108	2432	2738	3118	3372	3406	3850	3543

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	4.20	6.15	25.83	1	25.83	9.23
T11	BA	0.416	0.20	5.75	1.15	1	1.15	
T11	BA	0.416	4.20	0.40	1.68	1	1.68	
A10	BA	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	BA	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	BA	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	NΔ	0.366	4.20	6.15	25.83	1	25.83	9.23
T11	NΔ	0.416	0.20	5.75	1.15	1	1.15	
T11	NΔ	0.416	4.20	0.40	1.68	1	1.68	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	NΔ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	NΔ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	9.85
T11	NΔ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	NΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	NΔ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	NΔ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	9.85
T11	NΔ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	NΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	NΔ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	NΔ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	12.30
T11	NΔ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	NΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	NΔ	1.88	1.00	2.45	2.45	1	2.45	
T10	NΔ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	NΔ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	6.65
T11	NΔ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	NΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	NΔ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	NΔ	0.366	4.60	6.15	28.29	1	28.29	11.69
T11	NΔ	0.416	0.60	5.75	3.45	1	3.45	
T11	NΔ	0.416	4.60	0.40	1.84	1	1.84	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
16.60			
1.15			
1.68			
3.20			
3.20			
2.57			
16.60			
1.15			
1.68			
3.20		ΣΚΙΑ	
3.20		ΣΚΙΑ	
2.57			
16.60			
1.73			
1.72			
3.20		ΣΚΙΑ	
3.20		ΣΚΙΑ	
2.57			
16.60			
1.73			
1.72			
3.20		ΣΚΙΑ	
3.20		ΣΚΙΑ	
2.57			
14.15			
1.73			
1.72			
3.20		ΣΚΙΑ	
3.20		ΣΚΙΑ	
2.45		ΣΚΙΑ	
2.57			
19.80			
1.73			
1.72			
3.20		ΣΚΙΑ	
2.57			
16.60			
3.45			
1.84			
3.20		ΣΚΙΑ	
3.20		ΣΚΙΑ	

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΝΔ	0.366	4.45	0.63	2.80	1	2.80	
T10	ΝΑ	0.366	13.20	6.15	81.18	1	81.18	81.18
T11	ΝΑ	0.416	13.20	5.75	75.90	1	75.90	
T11	ΝΑ	0.416	13.20	0.40	5.28	1	5.28	
T10	ΒΑ	0.366	4.60	6.15	28.29	1	28.29	11.69
T11	ΒΑ	0.416	0.60	5.75	3.45	1	3.45	
T11	ΒΑ	0.416	4.60	0.40	1.84	1	1.84	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	ΒΑ	0.366	4.45	0.63	2.80	1	2.80	
T10	ΒΑ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	6.65
T11	ΒΑ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	ΒΑ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	ΒΑ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	ΒΑ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	9.85
T11	ΒΑ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	ΒΑ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	ΒΑ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	ΒΑ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	9.85
T11	ΒΑ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	ΒΑ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	ΒΑ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
T10	ΒΑ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	9.85
T11	ΒΑ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	ΒΑ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	ΒΑ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	ΒΑ	0.366	4.15	0.62	2.57	1	2.57	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	343.2	343.2	1	343.2	
Ο6	Ο	0.33	1.00	343.2	343.2	1	343.2	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
2.80			
75.90			
5.28			
16.60			
3.45			
1.84			
3.20			
3.20			
2.80			
19.80			
1.73			
1.72			
3.20			
2.57			
16.60			
1.73			
1.72			
3.20			
3.20			
2.57			
16.60			
1.73			
1.72			
3.20			
3.20			
2.57			
16.60			
1.73			
1.72			
3.20			
3.20			
2.57			
16.60			
1.73			
1.72			
3.20			
3.20			
2.57			
343.2			
343.2			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	1.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	14.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	19.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.27	0.61
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	75.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	5.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	19.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	343.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	343.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.60	54	58	62	50	38	38	37
T11	1.15	4	5	5	4	3	3	3
T11	1.68	6	7	7	6	4	4	4
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244

3 μm	4 μm	5 μm	6 μm
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
41	46	45	44
3	4	4	3
5	5	5	5
232	213	184	108

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
T10	2.57	8	9	10	8	6	6	6
T10	16.60	-21	-14	-8	6	14	56	77
T11	1.15	-2	-1	-1	0	1	4	6
T11	1.68	-2	-2	-1	1	2	6	9
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
T10	2.57	-3	-2	-1	1	2	9	12
T10	16.60	-21	-14	-8	6	14	56	77
T11	1.73	-2	-2	-1	1	2	7	9
T11	1.72	-2	-2	-1	1	2	7	9
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
T10	2.57	-3	-2	-1	1	2	9	12
T10	16.60	-21	-14	-8	6	14	56	77
T11	1.73	-2	-2	-1	1	2	7	9
T11	1.72	-2	-2	-1	1	2	7	9
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
T10	2.57	-3	-2	-1	1	2	9	12
T10	14.15	-18	-12	-7	5	12	47	66
T11	1.73	-2	-2	-1	1	2	7	9
T11	1.72	-2	-2	-1	1	2	7	9
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
A10	2.45	123	142	161	168	175	181	187
T10	2.57	-3	-2	-1	1	2	9	12
T10	19.80	-25	-17	-9	7	17	66	92
T11	1.73	-2	-2	-1	1	2	7	9
T11	1.72	-2	-2	-1	1	2	7	9
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
T10	2.57	-3	-2	-1	1	2	9	12
T10	16.60	-21	-14	-8	6	14	56	77
T11	3.45	-5	-3	-2	1	3	13	18
T11	1.84	-3	-2	-1	1	2	7	10
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
T10	2.80	-4	-2	-1	1	2	9	13
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	75.90	146	242	350	378	407	392	370
T11	5.28	10	17	24	26	28	27	26

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
232	213	184	108
6	7	7	7
102	121	123	125
8	10	10	10
12	14	14	14
232	213	240	373
232	213	240	373
16	19	19	19
102	121	123	125
12	14	15	15
12	14	15	15
232	213	240	373
232	213	240	373
16	19	19	19
102	121	123	125
12	14	15	15
12	14	15	15
232	213	240	373
232	213	240	373
16	19	19	19
87	103	105	107
12	14	15	15
12	14	15	15
232	213	240	373
232	213	240	373
178	163	421	479
16	19	19	19
122	144	147	149
12	14	15	15
12	14	15	15
232	213	240	373
16	19	19	19
102	121	123	125
24	29	29	30
13	15	16	16
232	213	240	373
232	213	240	373
17	20	21	21
0	0	0	0
306	269	248	230
21	19	17	16

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.60	54	58	62	50	38	38	37
T11	3.45	13	14	15	12	9	9	9
T11	1.84	7	7	8	6	5	5	5
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
T10	2.80	9	10	10	8	6	6	6
T10	19.80	65	69	73	59	45	45	44
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	1.72	6	7	7	6	4	4	4
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
T10	2.57	8	9	10	8	6	6	6
T10	16.60	54	58	62	50	38	38	37
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	1.72	6	7	7	6	4	4	4
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
T10	2.57	8	9	10	8	6	6	6
T10	16.60	54	58	62	50	38	38	37
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	1.72	6	7	7	6	4	4	4
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
T10	2.57	8	9	10	8	6	6	6
T10	16.60	54	58	62	50	38	38	37
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	1.72	6	7	7	6	4	4	4
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
T10	2.57	8	9	10	8	6	6	6
Δ10	343.2	-8494	-8494	-8494	-8494	-8494	-8494	-8494
O6	343.2	-555	-417	-164	294	782	1295	1798
		6368	4012	-1244	-2323	-1628	-605	224

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	172	172
Σύνολο			172

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
41	46	45	44
10	11	11	10
5	6	6	6
232	213	184	108
232	213	184	108
7	8	8	7
49	55	54	53
5	5	5	5
5	5	5	5
232	213	184	108
6	7	7	7
41	46	45	44
5	5	5	5
5	5	5	5
232	213	184	108
232	213	184	108
6	7	7	7
41	46	45	44
5	5	5	5
5	5	5	5
232	213	184	108
232	213	184	108
6	7	7	7
41	46	45	44
5	5	5	5
5	5	5	5
232	213	184	108
232	213	184	108
6	7	7	7
-8494	-8494	-8494	-8494
2132	2421	2570	2498
469	495	857	1474

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	189	189	189	189	189	189	189	170

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	189	189	189	189	189	189	189	170
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	7712	5355	100	-979	-284	739	1568	1679
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	8454	6098	842	-236	459	1481	2310	2347

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-678.2	1663.4	4005.1	6262.8	8520.5	10397.	12273.	13081.
Λανθάνον	29460.	29460.	29460.	29460.	29460.	29460.	29460.	29460.

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
151	189	189

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
151	189	189
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1570	2201	2818
594	743	743
2164	2944	3560

4 μμ	5 μμ	6 μμ
12273.	11285.	10297.
29460.	29460.	29460.

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	28782.	31123.	33465.	35723.	37981.	39857.	41734.	42541.

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 13081

Λανθάνον : 29460

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 4791.07

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 1

Ονομασία Θ ΓΥΜΑΣΤ. ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
41734.	40745.	39757.

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 2

Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	9.85
T11	BA	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	BA	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	BA	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	BA	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	BA	0.366	4.30	0.65	2.80	1	2.80	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	38.94	38.94	1	38.94	
Ο6	Ο	0.33	1.00	38.94	38.94	1	38.94	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	38.94	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.60	54	58	62	50	38	38	37
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	1.72	6	7	7	6	4	4	4
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
A10	3.20	1189	919	373	219	229	236	244
T10	2.80	9	10	10	8	6	6	6
Δ10	38.94	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964
Ο6	38.94	-63	-47	-19	33	89	147	204
		1428	908	-150	-422	-365	-291	-220

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 2

Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
16.60			
1.73			
1.72			
3.20			
3.20			
2.80			
38.94			
38.94			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
41	46	45	44
5	5	5	5
5	5	5	5
232	213	184	108
232	213	184	108
7	8	8	7
-964	-964	-964	-964
242	275	292	283
-200	-198	-241	-401

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 2
 Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	2605	2085	1027	755	811	885	956	859
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	3347	2827	1769	1497	1554	1628	1699	1527

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-69.90	171.43	412.76	645.44	878.11	1071.5	1264.9	1348.1
Λανθάνον	3036.1	3036.1	3036.1	3036.1	3036.1	3036.1	3036.1	3036.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 2

Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
743	935	775
594	743	743
1337	1678	1518

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1264.9	1163.0	1061.1
3036.1	3036.1	3036.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 2
 Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 ημ	2 ημ	3 ημ
Σύνολο	2966.2	3207.5	3448.9	3681.5	3914.2	4107.6	4301.0	4384.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
 Αισθητό : 1348
 Λανθάνον : 3036
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 493.76

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 2
Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
4301.0	4199.1	4097.3

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 3

Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	4.30	6.15	26.45	1	26.45	9.85
T11	NΔ	0.416	0.30	5.75	1.73	1	1.73	
T11	NΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.80	3.20	1	3.20	
T10	NΔ	0.366	4.30	0.65	2.80	1	2.80	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	19.14	19.14	1	19.14	
Ο6	Ο	0.33	1.00	19.14	19.14	1	19.14	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	19.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.60	-21	-14	-8	6	14	56	77
T11	1.73	-2	-2	-1	1	2	7	9
T11	1.72	-2	-2	-1	1	2	7	9
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
A10	3.20	160	185	210	219	229	236	244
T10	2.80	-4	-2	-1	1	2	9	13
Δ10	19.14	-474	-474	-474	-474	-474	-474	-474
Ο6	19.14	-31	-23	-9	16	44	72	100
		-213	-147	-74	-10	47	149	223

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	10	10
Σύνολο			10

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 3

Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
16.60			
1.73			
1.72			
3.20		ΣΚΙΑ	
3.20		ΣΚΙΑ	
2.80			
19.14			
19.14			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
102	121	123	125
12	14	15	15
12	14	15	15
232	213	240	373
232	213	240	373
17	20	21	21
-474	-474	-474	-474
119	135	143	139
253	258	322	588

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 3
 Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	11	11	11	11	11	11	11	9

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	11	11	11	11	11	11	11	9
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	952	1019	1092	1155	1212	1314	1388	1302
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1695	1761	1834	1898	1955	2057	2131	1970

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-34.74	85.19	205.12	320.75	436.38	532.49	628.60	669.95
Λανθάνον	1508.8	1508.8	1508.8	1508.8	1508.8	1508.8	1508.8	1508.8

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 3

Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
8	11	11

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
8	11	11
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1190	1488	1754
594	743	743
1784	2231	2496

4 μμ	5 μμ	6 μμ
628.60	577.98	527.36
1508.8	1508.8	1508.8

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 3

Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 ημ	2 ημ	3 ημ
Σύνολο	1474.0	1594.0	1713.9	1829.5	1945.2	2041.3	2137.4	2178.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 670

Λανθάνον : 1509

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 245.37

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 3
Ονομασία Θ ΣΚΗΝΗ ΓΥΜΝ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2137.4	2086.8	2036.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 4

Ονομασία Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	10.10	3.85	38.89	1	38.89	38.89
T11	NΔ	0.416	10.10	3.45	34.85	1	34.85	
T11	NΔ	0.416	10.10	0.40	4.04	1	4.04	
T10	NA	0.366	8.75	3.85	33.69	1	33.69	22.87
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	NA	0.416	8.75	0.40	3.50	1	3.50	
A10	NA	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
A10	NA	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	88.17	88.17	1	88.17	
O6	O	0.33	1.00	88.17	88.17	1	88.17	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	34.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	4.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	10.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	8.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	8.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	88.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	34.85	-50	-34	-19	14	34	133	184
T11	4.04	-6	-4	-2	2	4	15	21
T10	10.82	18	30	44	47	51	49	46
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	1.55	3	5	7	8	8	8	8
T11	3.50	7	11	16	17	19	18	17
A10	8.39	1169	485	551	575	599	619	639
A10	8.39	1169	485	551	575	599	619	639
Δ10	88.17	-2182	-2182	-2182	-2182	-2182	-2182	-2182
O6	88.17	-142	-107	-42	76	201	333	462

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 4

Ονομασία Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
34.85			
4.04			
10.82			
1.04			
1.55			
3.50			
8.39		ΣΚΙΑ	
8.39		ΣΚΙΑ	
88.17			
88.17			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
244	289	294	299
28	33	34	35
38	34	31	29
4	4	3	3
6	5	5	5
14	12	11	11
608	559	629	979
608	559	629	979
-2182	-2182	-2182	-2182
548	622	660	642

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 4

Ονομασία Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
		-13	-1307	-1072	-863	-661	-382	-160

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	44	44
Σύνολο			44

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	48	48	48	48	48	48	48	44

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένοι, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	48	48	48	48	48	48	48	44
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 4

Ονομασία Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-83	-64	115	798

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
39	48	48

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
39	48	48
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 4

Ονομασία Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1190	-104	132	340	542	821	1043	1000
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1933	639	874	1083	1285	1564	1786	1668

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-96.12	235.71	567.54	887.46	1207.3	1473.3	1739.2	1853.6
Λανθάνον	4174.6	4174.6	4174.6	4174.6	4174.6	4174.6	4174.6	4174.6
Σύνολο	4078.5	4410.3	4742.1	5062.1	5382.0	5647.9	5913.8	6028.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1854
Λανθάνον : 4175
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 678.91

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 4

Ονομασία Α ΕΡΓΑΣ ΑΥΤΟ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
899	1318	2001
594	743	743
1493	2061	2744

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1739.2	1599.1	1459.1
4174.6	4174.6	4174.6
5913.8	5773.8	5633.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 5

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΑ	0.366	1.65	3.85	6.35	1	6.35	1.35
T11	ΒΑ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΒΑ	0.416	1.65	0.40	0.66	1	0.66	
T10	ΒΔ	0.366	8.90	3.85	34.26	1	34.26	10.58
T11	ΒΔ	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	ΒΔ	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	ΒΔ	0.416	8.90	0.40	3.56	1	3.56	
A10	ΒΔ	1.88	2.80	1.40	3.92	1	3.92	
T10	ΝΔ	0.366	3.20	3.85	12.32	1	12.32	1.97
T11	ΝΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΝΔ	0.416	3.20	0.40	1.28	1	1.28	
T10	ΝΔ	0.366	0.40	3.85	1.54	1	1.54	1.54
T11	ΝΔ	0.416	0.40	3.45	1.38	1	1.38	
T11	ΝΔ	0.416	0.40	0.40	0.16	1	0.16	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	26.00	26.00	1	26.00	
Ο6	Ο	0.33	1.00	26.00	26.00	1	26.00	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	23.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	10.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	26.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.00	16	17	19	15	11	11	11

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 5

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.00			
0.69			
0.66			
23.68			
1.55			
1.55			
3.56			
3.92			
10.35			
0.69			
1.28			
1.38			
0.16			
26.00			
26.00			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
12	14	14	13

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 5

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	0.69	3	3	3	2	2	2	2
T11	0.66	2	3	3	2	2	2	2
T10	23.68	-30	-21	-11	5	20	42	53
T11	1.55	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.55	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	3.56	-5	-4	-2	1	3	7	9
A10	3.92	196	227	257	269	280	289	499
T10	10.35	-13	-9	-5	4	9	35	48
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	3	4
T11	1.28	-2	-1	-1	1	1	5	7
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	1.38	-2	-1	-1	1	1	5	7
T11	0.16	-0	-0	-0	0	0	1	1
Δ10	26.00	-644	-644	-644	-644	-644	-644	-644
O6	26.00	-42	-32	-12	22	59	98	136
		-525	-465	-396	-321	-250	-138	142

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	13	13
Σύνολο			13

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	14	14	14	14	14	14	14	13

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 5

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
2	2	2	2
2	2	2	2
84	106	142	170
6	8	11	13
6	8	11	13
14	18	24	29
1183	1834	2204	1843
64	75	77	78
5	6	6	6
9	11	11	11
0	0	0	0
10	11	12	12
1	1	1	1
-644	-644	-644	-644
162	183	195	189
916	1637	2067	1739

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
11	14	14

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 5

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	14	14	14	14	14	14	14	13
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	644	704	773	848	919	1032	1311	1969
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1387	1447	1516	1590	1661	1774	2053	2637

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-28.34	69.51	167.36	261.70	356.04	434.46	512.87	546.61
Λανθάνον	1231.0	1231.0	1231.0	1231.0	1231.0	1231.0	1231.0	1231.0
Σύνολο	1202.6	1300.5	1398.3	1492.7	1587.0	1665.4	1743.9	1777.6

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 547
Λανθάνον : 1231
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 200.20

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 5

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	14	14
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2573	3236	2908
594	743	743
3167	3979	3651

4 μμ	5 μμ	6 μμ
512.87	471.57	430.27
1231.0	1231.0	1231.0
1743.9	1702.6	1661.3

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 6

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
T10	BA	0.366	0.30	3.85	1.16	1	1.16	1.16
T11	BA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	BA	0.416	0.30	0.40	0.12	1	0.12	
T10	BA	0.366	1.55	3.85	5.97	1	5.97	2.82
T11	BA	0.416	1.55	0.40	0.62	1	0.62	
A10	BA	1.88	1.00	2.20	2.20	1	2.20	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	6.24	6.24	1	6.24	
Ο6	Ο	0.33	1.00	6.24	6.24	1	6.24	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	3.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	6.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	1.04	4	4	4	4	3	3	3
T11	0.12	0	0	1	0	0	0	0
T10	3.15	10	11	12	9	7	7	7
T11	0.62	2	2	3	2	2	2	2
A10	2.20	818	632	256	151	157	162	168
Δ10	6.24	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154
Ο6	6.24	-10	-8	-3	5	14	24	33
		670	488	118	17	29	43	57

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	3	3
Σύνολο			3

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 6

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.04			
0.12			
3.15			
0.62			
2.20			
6.24			
6.24			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
3	3	3	3
0	0	0	0
8	9	9	8
2	2	2	2
159	147	126	75
-154	-154	-154	-154
39	44	47	45
57	51	33	-21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 6

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	3	3	3	3	3	3	3	3

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	3	3	3	3	3	3	3	3
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1829	1646	1277	1176	1187	1202	1216	1099
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2571	2389	2019	1918	1930	1944	1958	1767

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-6.81	16.71	40.23	62.91	85.59	104.44	123.29	131.40
Λανθάνον	295.92	295.92	295.92	295.92	295.92	295.92	295.92	295.92

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 6

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
3	3	3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3	3	3
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
977	1191	1138
594	743	743
1571	1934	1880

4 μμ	5 μμ	6 μμ
123.29	113.36	103.43
295.92	295.92	295.92

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 6
Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	289.11	312.63	336.15	358.83	381.51	400.36	419.21	427.32

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 131
Λανθάνον : 296
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 48.13

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 6

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦ2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
419.21	409.28	399.35

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 7

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.60	3.85	17.71	1	17.71	7.59
T11	ΒΔ	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	ΒΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	ΒΔ	0.416	4.60	0.40	1.84	1	1.84	
A10	ΒΔ	1.88	1.50	2.45	3.68	1	3.68	
T10	ΝΔ	0.366	0.30	3.85	1.16	1	1.16	1.16
T11	ΝΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΝΔ	0.416	0.30	0.40	0.12	1	0.12	
T10	ΒΔ	0.366	4.00	3.85	15.40	1	15.40	8.03
T11	ΒΔ	0.416	4.00	0.40	1.60	1	1.60	
A10	ΒΔ	1.88	1.95	1.15	2.24	1	2.24	
A10	ΒΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
T10	ΒΑ	0.366	0.50	3.85	1.92	1	1.92	1.93
T11	ΒΑ	0.416	0.50	3.45	1.73	1	1.73	
T11	ΒΑ	0.416	0.50	0.40	0.20	1	0.20	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	69.50	69.50	1	69.50	
Ο6	Ο	0.33	1.00	69.50	69.50	1	69.50	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	7.37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	69.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 7

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
10.12			
1.55			
0.52			
1.84			
3.68		ΣΚΙΑ	
1.04			
0.12			
7.37			
1.60			
2.24		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
1.73			
0.20			
69.50			
69.50			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.40	0.93
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.47
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 7

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.12	-13	-9	-5	2	9	18	22
T11	1.55	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	1	1
T11	1.84	-3	-2	-1	0	2	4	5
A10	3.68	184	213	242	252	263	272	280
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	4	5
T11	0.12	-0	-0	-0	0	0	0	1
T10	7.37	-9	-6	-3	2	6	13	16
T11	1.60	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	2.24	112	130	147	153	160	165	171
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	0.20	1	1	1	1	1	1	1
Δ10	69.50	-1720	-1720	-1720	-1720	-1720	-1720	-1720
Ο6	69.50	-112	-85	-33	60	158	262	364
		-1350	-1234	-1093	-956	-813	-660	-522

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	35	35
Σύνολο			35

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	38	38	38	38	38	38	38	34

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 7

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
36	45	61	73
6	8	11	13
2	3	4	4
7	9	13	15
267	245	1002	1642
0	0	0	0
7	9	9	9
1	1	1	1
26	33	44	53
6	8	11	13
162	149	168	261
304	279	314	1190
0	0	0	0
5	5	5	5
1	1	1	1
-1720	-1720	-1720	-1720
432	490	520	506
-458	-433	443	2065

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
31	38	38

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος : 7

Ονομασία : Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	38	38	38	38	38	38	38	34
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-157	-41	100	237	380	533	672	616
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	585	702	842	980	1122	1276	1414	1285

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-75.78	185.85	447.49	699.74	952.00	1161.6	1371.3	1461.5
Λανθάνον	3291.6	3291.6	3291.6	3291.6	3291.6	3291.6	3291.6	3291.6
Σύνολο	3215.8	3477.4	3739.0	3991.3	4243.6	4453.2	4662.9	4753.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1462
Λανθάνον : 3292
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 535.30

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 7

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
31	38	38
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
521	1636	3258
594	743	743
1115	2378	4001

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1371.3	1260.9	1150.4
3291.6	3291.6	3291.6
4662.9	4552.5	4442.0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 8

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	κ (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.60	3.85	33.11	1	33.11	22.29
T11	NA	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	8.60	0.40	3.44	1	3.44	
A10	NA	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
A10	NA	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	19.61	19.61	1	19.61	
Ο6	Ο	0.33	1.00	19.61	19.61	1	19.61	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	8.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	8.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	19.61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.82	18	30	44	47	51	49	46
T11	1.55	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	3.44	7	11	16	17	18	18	17
A10	8.39	1169	485	551	575	599	619	639
A10	8.39	1169	485	551	575	599	619	639
Δ10	19.61	-485	-485	-485	-485	-485	-485	-485
Ο6	19.61	-32	-24	-9	17	45	74	103
		1849	510	676	756	838	905	970

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	10	10
Σύνολο			10

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 8

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
10.82			
1.55			
0.52			
3.44			
8.39		ΣΚΙΑ	
8.39		ΣΚΙΑ	
19.61			
19.61			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
38	34	31	29
6	5	5	5
2	2	2	2
14	12	11	10
608	559	629	979
608	559	629	979
-485	-485	-485	-485
122	138	147	143
913	825	968	1661

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 8
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	11	11	11	11	11	11	11	10

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	11	11	11	11	11	11	11	10
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	3015	1675	1842	1922	2004	2071	2135	1963
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	3757	2418	2584	2664	2747	2813	2878	2631

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-21.38	52.42	126.23	197.38	268.54	327.68	386.82	412.27
Λανθάνον	928.49	928.49	928.49	928.49	928.49	928.49	928.49	928.49

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 8

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
9	11	11

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
9	11	11
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1757	2134	2827
594	743	743
2351	2877	3569

4 μμ	5 μμ	6 μμ
386.82	355.67	324.52
928.49	928.49	928.49

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 8
Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 ημ	2 ημ	3 ημ
Σύνολο	907.11	980.91	1054.7	1125.8	1197.0	1256.1	1315.3	1340.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 412
Λανθάνον : 928
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 151.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 8
Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Ε ΓΡΑΦ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1315.3	1284.1	1253.0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 9
Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.14
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	35.15	35.15	1	35.15	
Ο6	Ο	0.33	1.00	35.15	35.15	1	35.15	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	35.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	9	15	22	24	26	25	23
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	1.72	3	5	8	9	9	9	8
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
Δ10	35.15	-870	-870	-870	-870	-870	-870	-870
Ο6	35.15	-57	-43	-17	30	80	133	184
		255	-404	-302	-228	-151	-80	-10

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	18	18
Σύνολο			18

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 9
Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.41			
0.52			
0.52			
1.72			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
35.15			
35.15			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
19	17	16	14
2	2	2	2
2	2	2	2
7	6	6	5
304	279	314	489
304	279	314	489
-870	-870	-870	-870
218	248	263	256
-14	-37	46	386

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 9
 Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	19	19	19	19	19	19	19	17

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	19	19	19	19	19	19	19	17
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1429	770	872	946	1023	1094	1164	1043
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2172	1513	1615	1689	1766	1837	1906	1711

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-38.32	93.97	226.26	353.80	481.34	587.35	693.36	738.98
Λανθάνον	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 9
 Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
15	19	19

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
15	19	19
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
903	1220	1561
594	743	743
1497	1963	2303

4 μμ	5 μμ	6 μμ
693.36	637.53	581.69
1664.2	1664.2	1664.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 9
 Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 ημ	2 ημ	3 ημ
Σύνολο	1625.9	1758.2	1890.5	2018.0	2145.6	2251.6	2357.6	2403.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 739
 Λανθάνον : 1664
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 270.66

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 9
Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2357.6	2301.8	2245.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 10
 Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.14
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	35.15	35.15	1	35.15	
Ο6	Ο	0.33	1.00	35.15	35.15	1	35.15	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	35.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	9	15	22	24	26	25	23
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	1.72	3	5	8	9	9	9	8
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
Δ10	35.15	-870	-870	-870	-870	-870	-870	-870
Ο6	35.15	-57	-43	-17	30	80	133	184
		255	-404	-302	-228	-151	-80	-10

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	18	18
Σύνολο			18

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 10
Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.41			
0.52			
0.52			
1.72			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
35.15			
35.15			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
19	17	16	14
2	2	2	2
2	2	2	2
7	6	6	5
304	279	314	489
304	279	314	489
-870	-870	-870	-870
218	248	263	256
-14	-37	46	386

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 10
 Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	19	19	19	19	19	19	19	17

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	19	19	19	19	19	19	19	17
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1429	770	872	946	1023	1094	1164	1043
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2172	1513	1615	1689	1766	1837	1906	1711

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-38.32	93.97	226.26	353.80	481.34	587.35	693.36	738.98
Λανθάνον	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2	1664.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 10
Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
15	19	19

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
15	19	19
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
903	1220	1561
594	743	743
1497	1963	2303

4 μμ	5 μμ	6 μμ
693.36	637.53	581.69
1664.2	1664.2	1664.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 10
 Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 2

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	1625.9	1758.2	1890.5	2018.0	2145.6	2251.6	2357.6	2403.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
 Αισθητό : 739
 Λανθάνον : 1664
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 270.66

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 10
Ονομασία Α ΑΙΘ ΗΛ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2357.6	2301.8	2245.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 11
Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.20	3.85	16.17	1	16.17	10.75
T11	NA	0.416	0.05	3.45	0.17	1	0.17	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	4.20	0.40	1.68	1	1.68	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	30.95	30.95	1	30.95	
Ο6	Ο	0.33	1.00	30.95	30.95	1	30.95	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	30.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.42	9	15	22	24	26	25	23
T11	0.17	0	1	1	1	1	1	1
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	1.68	3	5	8	8	9	9	8
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
Δ10	30.95	-766	-766	-766	-766	-766	-766	-766
Ο6	30.95	-50	-38	-15	27	70	117	162
		365	-296	-198	-130	-59	6	70

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	15	15
Σύνολο			15

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 11

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.42			
0.17			
0.52			
1.68			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
30.95			
30.95			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
19	17	16	14
1	1	1	1
2	2	2	2
7	6	5	5
304	279	314	489
304	279	314	489
-766	-766	-766	-766
192	218	232	225
62	36	117	459

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 11
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	17	17	17	17	17	17	17	15

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	17	17	17	17	17	17	17	15
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1537	876	974	1042	1113	1178	1242	1117
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2279	1618	1717	1785	1856	1921	1984	1786

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-33.74	82.74	199.22	311.52	423.83	517.17	610.51	650.68
Λανθάνον	1465.4	1465.4	1465.4	1465.4	1465.4	1465.4	1465.4	1465.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 11

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
14	17	17

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
14	17	17
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
974	1289	1631
594	743	743
1568	2032	2373

4 μμ	5 μμ	6 μμ
610.51	561.35	512.19
1465.4	1465.4	1465.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 11
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	1431.6	1548.1	1664.6	1776.9	1889.2	1982.5	2075.9	2116.0

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
 Αισθητό : 651
 Λανθάνον : 1465
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 238.31

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 11
Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2075.9	2026.7	1977.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 12
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	5.88
T11	ΒΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	ΒΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	ΒΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΔ	1.88	1.95	0.80	1.56	1	1.56	
A10	ΒΔ	1.88	1.95	0.80	1.56	1	1.56	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	12.43	12.43	1	12.43	
Ο6	Ο	0.33	1.00	12.43	12.43	1	12.43	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	12.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.67	-13	-9	-5	2	9	19	24
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	1	1
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	1	1
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	1.56	78	90	102	107	111	115	198
A10	1.56	78	90	102	107	111	115	198
Δ10	12.43	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308
Ο6	12.43	-20	-15	-6	11	28	47	65
		-189	-154	-115	-80	-45	-6	185

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	6	6
Σύνολο			6

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 12
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
10.67			
0.52			
0.52			
1.72			
1.56			
1.56			
12.43			
12.43			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
38	48	64	77
2	3	4	4
2	3	4	4
7	9	12	14
471	730	877	733
471	730	877	733
-308	-308	-308	-308
77	88	93	90
760	1302	1622	1349

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 12
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	7	7	7	7	7	7	7	6

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	7	7	7	7	7	7	7	6
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	973	1008	1047	1081	1117	1156	1347	1806
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1715	1750	1789	1824	1860	1898	2089	2474

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-13.55	33.23	80.01	125.11	170.21	207.70	245.19	261.32
Λανθάνον	588.53	588.53	588.53	588.53	588.53	588.53	588.53	588.53

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 12

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
5	7	7

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
5	7	7
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2231	2784	2511
594	743	743
2825	3527	3253

4 μμ	5 μμ	6 μμ
245.19	225.45	205.70
588.53	588.53	588.53

Επίπεδο : Επίπεδο 1
Χώρος 12
Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	574.98	621.76	668.54	713.64	758.75	796.23	833.72	849.85

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 261
Λανθάνον : 589
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 95.71

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 12
Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
833.72	813.98	794.23

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 13
Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	2.15	3.85	8.28	1	8.28	5.80
T11	NA	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	NA	0.416	2.15	0.40	0.86	1	0.86	
A10	NA	1.88	1.90	2.15	4.08	1	4.08	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	13.23	13.23	1	13.23	
Ο6	Ο	0.33	1.00	13.23	13.23	1	13.23	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	2.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.08	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	13.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	2.48	4	7	10	11	12	11	11
T11	0.86	2	3	4	4	5	4	4
T11	0.86	2	3	4	4	5	4	4
A10	4.08	568	236	268	280	291	301	311
Δ10	13.23	-327	-327	-327	-327	-327	-327	-327
Ο6	13.23	-21	-16	-6	11	30	50	69
		227	-95	-48	-17	15	44	72

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	7	7
Σύνολο			7

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	7	7	7	7	7	7	7	7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 13

Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
2.48			
0.86			
0.86			
4.08		ΣΚΙΑ	
13.23			
13.23			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
9	8	7	7
3	3	3	3
3	3	3	3
296	272	306	476
-327	-327	-327	-327
82	93	99	96
66	52	90	257

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
6	7	7

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 13
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 3

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	7	7	7	7	7	7	7	7
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1389	1067	1114	1145	1177	1206	1234	1112
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2132	1810	1857	1888	1920	1949	1977	1781

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-14.42	35.37	85.16	133.16	181.17	221.07	260.97	278.14
Λανθάνον	626.41	626.41	626.41	626.41	626.41	626.41	626.41	626.41
Σύνολο	611.99	661.78	711.57	759.57	807.58	847.48	887.38	904.55

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 278
 Λανθάνον : 626
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 101.87

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 13
Ονομασία Α ΕΡΓΑ ΓΕΩ 3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6	7	7
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
982	1252	1419
594	743	743
1576	1995	2162

4 μμ	5 μμ	6 μμ
260.97	239.96	218.94
626.41	626.41	626.41
887.38	866.37	845.35

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 14
Ονομασία Α ΕΡΓ Η/Υ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	6.60	3.85	25.41	1	25.41	17.06
T11	NA	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	6.60	0.40	2.64	1	2.64	
A10	NA	1.88	2.00	2.15	4.30	1	4.30	
A10	NA	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	66.33	66.33	1	66.33	
Ο6	Ο	0.33	1.00	66.33	66.33	1	66.33	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.30	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	8.39	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	66.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.35	14	23	34	37	39	38	36
T11	1.21	2	4	6	6	6	6	6
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	2.64	5	8	12	13	14	14	13
A10	4.30	599	249	282	295	307	317	328
A10	8.39	1169	485	551	575	599	619	639
Δ10	66.33	-1642	-1642	-1642	-1642	-1642	-1642	-1642
Ο6	66.33	-107	-81	-32	57	151	250	348
		41	-951	-786	-657	-521	-394	-270

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	33	33
Σύνολο			33

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 14
Ονομασία Α ΕΡΓ Η/Υ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.35			
1.21			
0.52			
2.64			
4.30		ΣΚΙΑ	
8.39		ΣΚΙΑ	
66.33			
66.33			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
30	26	24	22
5	4	4	4
2	2	2	2
11	9	9	8
312	287	322	502
608	559	629	979
-1642	-1642	-1642	-1642
412	468	497	483
-263	-286	-156	357

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 14
 Ονομασία Α ΕΡΓ Η/Υ 1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	36	36	36	36	36	36	36	33

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	36	36	36	36	36	36	36	33
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1233	241	405	535	670	797	922	810
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1975	983	1147	1277	1413	1540	1664	1478

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-72.31	177.32	426.96	667.63	908.31	1108.3	1308.4	1394.4
Λανθάνον	3140.5	3140.5	3140.5	3140.5	3140.5	3140.5	3140.5	3140.5

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 14

Ονομασία Α ΕΡΓ Η/Υ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
29	36	36

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
29	36	36
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
667	1036	1549
594	743	743
1261	1778	2291

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1308.4	1203.0	1097.6
3140.5	3140.5	3140.5

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 14
Ονομασία Α ΕΡΓ Η/Υ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	3068.2	3317.8	3567.5	3808.2	4048.8	4248.9	4448.9	4535.0

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1394
Λανθάνον : 3141
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 510.74

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 14

Ονομασία Α ΕΡΓ Η/Υ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
4448.9	4343.6	4238.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 15

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.40	3.85	16.94	1	16.94	11.53
T11	NA	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	4.40	0.40	1.76	1	1.76	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
T10	BA	0.366	5.50	3.85	21.17	1	21.17	21.18
T11	BA	0.416	5.50	3.45	18.98	1	18.98	
T11	BA	0.416	5.50	0.40	2.20	1	2.20	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	43.98	43.98	1	43.98	
Ο6	Ο	0.33	1.00	43.98	43.98	1	43.98	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	18.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	43.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	9	15	22	24	26	25	23
T11	0.35	1	1	2	2	2	2	2
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	1.76	3	6	8	9	9	9	9
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	584	242	275	287	299	309	319
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	18.98	70	75	80	65	49	49	48
T11	2.20	8	9	9	8	6	6	6
Δ10	43.98	-1089	-1089	-1089	-1089	-1089	-1089	-1089
Ο6	43.98	-71	-53	-21	38	100	166	230

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 15

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.41			
0.35			
1.04			
1.76			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
18.98			
2.20			
43.98			
43.98			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
19	17	16	14
1	1	1	1
4	4	3	3
7	6	6	5
304	279	314	489
304	279	314	489
0	0	0	0
54	60	59	58
6	7	7	7
-1089	-1089	-1089	-1089
273	310	329	320

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 15

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
		101	-548	-434	-365	-293	-208	-127

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	22	22
Σύνολο			22

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	24	24	24	24	24	24	24	22

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένοι, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	24	24	24	24	24	24	24	22
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 15
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-116	-125	-40	298

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
19	24	24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
19	24	24
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 15
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1281	631	745	814	886	971	1052	945
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2023	1374	1488	1557	1629	1713	1794	1613

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-47.94	117.57	283.09	442.67	602.26	734.90	867.54	924.62
Λανθάνον	2082.3	2082.3	2082.3	2082.3	2082.3	2082.3	2082.3	2082.3
Σύνολο	2034.4	2199.9	2365.4	2525.0	2684.6	2817.2	2949.8	3006.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 925
 Λανθάνον : 2082
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 338.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 15

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
818	1139	1477
594	743	743
1412	1882	2219

4 μμ	5 μμ	6 μμ
867.54	797.68	727.82
2082.3	2082.3	2082.3
2949.8	2880.0	2810.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 16

Ονομασία Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	3.50	3.85	13.47	1	13.47	4.50
T11	NA	0.416	3.50	0.40	1.40	1	1.40	
A10	NA	1.88	1.00	0.90	0.90	1	0.90	
A10	NA	1.88	1.00	2.20	2.20	1	2.20	
T10	BA	0.366	4.50	3.85	17.32	1	17.32	3.24
T11	BA	0.416	4.50	0.40	1.80	1	1.80	
A10	BA	1.88	1.60	0.90	1.44	1	1.44	
T10	BΔ	0.366	3.60	3.85	13.86	1	13.86	2.96
T11	BΔ	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	BΔ	0.416	3.60	0.40	1.44	1	1.44	
A10	BΔ	1.88	1.30	0.90	1.17	1	1.17	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	16.20	16.20	1	16.20	
Ο6	Ο	0.33	1.00	0.45	0.45	1	0.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	15.75	15.75	1	15.75	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	14.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	10.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Ο4	15.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.97	15	25	36	39	42	41	38
T11	1.40	3	4	6	7	8	7	7
A10	0.90	461	488	432	325	172	69	69
A10	2.20	1126	1192	1055	795	420	169	168
T10	14.08	46	49	52	42	32	32	31

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 16

Ονομασία Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.97			
1.40			
0.90			
2.20			
14.08			
1.80			
1.44			
10.90			
0.35			
1.44			
1.17			
16.20			
0.45			
15.75			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
32	28	26	24
6	5	5	4
65	60	52	30
159	147	126	75
35	39	38	38

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 16

Ονομασία Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	1.80	7	7	8	6	5	5	5
A10	1.44	535	413	168	99	103	106	110
T10	10.90	-14	-9	-5	2	9	19	24
T11	0.35	-1	-0	-0	0	0	1	1
T11	1.44	-2	-1	-1	0	1	3	4
A10	1.17	59	68	77	80	84	86	149
Δ10	16.20	-401	-401	-401	-401	-401	-401	-401
O6	0.45	-1	-1	-0	0	1	2	2
O4	15.75	-28	-21	-8	15	40	66	92
		1805	1813	1418	1011	516	206	298

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	8	8
Σύνολο			8

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	9	9	9	9	9	9	9	8

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	9	9	9	9	9	9	9	8

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 16

Ονομασία Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
5	6	6	5
104	96	83	49
39	49	66	78
1	2	2	3
6	7	10	12
353	547	658	550
-401	-401	-401	-401
3	3	3	3
109	124	132	128
517	712	805	599

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
7	9	9

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
7	9	9

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 16

Ονομασία Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	2969	2977	2582	2175	1680	1370	1462	1564
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	3711	3719	3325	2918	2422	2113	2205	2233

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-17.66	43.31	104.28	163.06	221.84	270.70	319.56	340.58
Λανθάνον	767.03	767.03	767.03	767.03	767.03	767.03	767.03	767.03
Σύνολο	749.37	810.34	871.31	930.09	988.87	1037.7	1086.5	1107.6

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 341
Λανθάνον : 767
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 124.74

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 16

Ονομασία Α1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1643	1969	1763
594	743	743
2237	2711	2505

4 μμ	5 μμ	6 μμ
319.56	293.83	268.09
767.03	767.03	767.03
1086.5	1060.8	1035.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 17
Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	3.60	3.85	13.86	1	13.86	13.86
T11	BA	0.416	3.60	3.45	12.42	1	12.42	
T11	BA	0.416	3.60	0.40	1.44	1	1.44	
T10	BΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	4.15
T11	BΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	BΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	BΔ	1.88	1.55	0.90	1.39	1	1.39	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	16.37	16.37	1	16.37	
O6	O	0.33	1.00	16.37	16.37	1	16.37	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	12.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	12.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	16.37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	12.42	46	49	52	42	32	32	31
T11	1.44	5	6	6	5	4	4	4
T10	12.40	-16	-11	-6	3	11	22	28
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	1.39	70	80	91	95	99	103	177
Δ10	16.37	-405	-405	-405	-405	-405	-405	-405
O6	16.37	-26	-20	-8	14	37	62	86
		-330	-303	-271	-245	-219	-177	-73

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	8	8

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 17

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
12.42			
1.44			
12.40			
1.04			
1.72			
1.39			
16.37			
16.37			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
35	39	38	38
4	5	4	4
44	56	75	89
4	5	7	9
7	9	12	14
419	650	781	654
-405	-405	-405	-405
102	115	123	119
210	474	635	521

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 17

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Σύνολο			8

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	9	9	9	9	9	9	9	8

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	9	9	9	9	9	9	9	8
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	834	861	893	919	945	987	1091	1258
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1576	1603	1636	1661	1687	1729	1833	1926

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 17
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
7	9	9

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
7	9	9
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1405	1799	1685
594	743	743
1999	2542	2428

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 17
 Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-17.86	43.79	105.44	164.87	224.31	273.71	323.11	344.37
Λανθάνον	775.55	775.55	775.55	775.55	775.55	775.55	775.55	775.55
Σύνολο	757.70	819.34	880.99	940.42	999.86	1049.2	1098.6	1119.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 344
 Λανθάνον : 776
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 126.13

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 17

Ονομασία Α ΕΡΓΑ Η/Υ 3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
323.11	297.09	271.07
775.55	775.55	775.55
1098.6	1072.6	1046.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 18
Ονομασία Α ΔΙΑΔ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	3.00	3.85	11.55	1	11.55	7.80
T11	NΔ	0.416	3.00	0.40	1.20	1	1.20	
A11	NΔ	2.82	3.00	2.20	6.60	1	6.60	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	37.79	37.79	1	37.79	
O6	O	0.33	1.00	37.79	37.79	1	37.79	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A11	6.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	37.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.75	-5	-3	-2	1	3	13	17
T11	1.20	-2	-1	-1	0	1	5	6
A11	6.60	279	335	392	439	1123	2126	2832
Δ10	37.79	-935	-935	-935	-935	-935	-935	-935
O6	37.79	-61	-46	-18	32	86	143	198
		-724	-650	-564	-462	278	1350	2119

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 18

Ονομασία Α ΔΙΑΔ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.75			
1.20			
6.60			
37.79			
37.79			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
23	27	28	28
8	10	10	10
3211	3048	2478	1442
-935	-935	-935	-935
235	267	283	275
2542	2416	1864	820

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
17	21	21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 18

Ονομασία Α ΔΙΑΔ 1

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	452	526	612	713	1454	2526	3294	3600
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1194	1268	1355	1456	2196	3268	4037	4268

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-41.28	101.24	243.76	381.17	518.59	632.80	747.02	796.16
Λανθάνον	1793.0	1793.0	1793.0	1793.0	1793.0	1793.0	1793.0	1793.0
Σύνολο	1751.7	1894.2	2036.8	2174.2	2311.6	2425.8	2540.0	2589.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 796
Λανθάνον : 1793
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 291.60

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 18

Ονομασία Α ΔΙΑΔ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3357	3040	1996
594	743	743
3951	3782	2738

4 μμ	5 μμ	6 μμ
747.02	686.86	626.71
1793.0	1793.0	1793.0
2540.0	2479.9	2419.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 19

Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	6.50	3.85	25.02	1	25.02	25.03
T11	ΒΔ	0.416	6.50	3.45	22.43	1	22.43	
T11	ΒΔ	0.416	6.50	0.40	2.60	1	2.60	
T10	ΝΔ	0.366	0.45	3.85	1.73	1	1.73	1.56
T11	ΝΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΝΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΝΔ	0.416	0.45	0.40	0.18	1	0.18	
T10	ΝΔ	0.366	0.35	3.85	1.35	1	1.35	0.49
T11	ΝΔ	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	ΝΔ	0.416	0.35	0.40	0.14	1	0.14	
T10	ΝΑ	0.366	2.20	3.85	8.47	1	8.47	1.57
T11	ΝΑ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΝΑ	0.416	2.20	0.40	0.88	1	0.88	
T10	ΝΑ	0.366	0.05	3.85	0.19	1	0.19	0.02
T11	ΝΑ	0.416	0.05	0.40	0.02	1	0.02	
T10	ΒΑ	0.366	21.25	3.85	81.81	1	81.81	57.28
T11	ΒΑ	0.416	1.70	3.45	5.87	1	5.87	
T11	ΒΑ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΑ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΑ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΑ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΑ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΑ	0.416	21.25	0.40	8.50	1	8.50	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	ΒΑ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	84.74	84.74	1	84.74	
Ο4	Ο	0.369	1.00	83.36	83.36	1	83.36	
Ο6	Ο	0.33	1.00	1.38	1.38	1	1.38	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	22.43	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 19

Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
22.43			
2.60			
0.17			
0.69			
0.69			
0.18			
0.86			
0.35			
0.14			
6.90			
0.69			
0.88			
0.17			
0.02			
24.53			
5.87			
1.04			
1.04			
1.04			
1.04			
1.04			
8.50			
4.19			
4.19			
4.19			
4.19			
4.19			
4.19			
4.19			
4.19			
84.74			
83.36			
1.38			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 19

Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	2.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	6.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	24.53	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	5.87	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	8.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	83.36	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O6	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	22.43	-32	-22	-12	5	22	45	57
T11	2.60	-4	-3	-1	1	3	5	7
T10	0.17	-0	-0	-0	0	0	1	1

[illegible]

3 $\mu\mu$	4 $\mu\mu$	5 $\mu\mu$	6 $\mu\mu$
0	0	0	0
90	115	153	183
10	13	18	21
1	1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 19
Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	3	4
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	3	4
T11	0.18	-0	-0	-0	0	0	1	1
T10	0.86	-1	-1	-0	0	1	3	4
T11	0.35	-1	-0	-0	0	0	1	2
T11	0.14	-0	-0	-0	0	0	1	1
T10	6.90	12	19	28	30	33	31	30
T11	0.69	1	2	3	3	4	4	3
T11	0.88	2	3	4	4	5	5	4
T10	0.17	0	0	1	1	1	1	1
T11	0.02	0	0	0	0	0	0	0
T10	24.53	80	86	91	74	56	56	54
T11	5.87	22	23	25	20	15	15	15
T11	1.04	4	4	4	4	3	3	3
T11	1.04	4	4	4	4	3	3	3
T11	1.04	4	4	4	4	3	3	3
T11	1.04	4	4	4	4	3	3	3
T11	1.04	4	4	4	4	3	3	3
T11	8.50	32	34	36	29	22	22	21
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
Δ10	84.74	-2097	-2097	-2097	-2097	-2097	-2097	-2097
O4	83.36	-151	-113	-44	80	212	352	488
O6	1.38	-2	-2	-1	1	3	5	7
		11895	8776	2448	754	987	1252	1493

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	42	42
Σύνολο			42

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 19
 Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
5	6	6	6
5	6	6	6
1	1	2	2
5	6	6	6
2	3	3	3
1	1	1	1
24	21	20	18
3	2	2	2
4	3	3	3
1	1	0	0
0	0	0	0
61	68	67	66
17	18	18	18
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
24	27	26	26
304	279	241	142
304	279	241	142
304	279	241	142
304	279	241	142
304	279	241	142
304	279	241	142
304	279	241	142
304	279	241	142
304	279	241	142
-2097	-2097	-2097	-2097
579	658	698	678
9	10	10	10
1493	1393	1126	247

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 19
 Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	47	47	47	47	47	47	47	42

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	47	47	47	47	47	47	47	42
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	13096	9978	3650	1956	2188	2453	2695	2574
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	13839	10720	4392	2698	2931	3196	3437	3243

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-92.30	226.35	545.01	852.23	1159.4	1414.8	1670.1	1780.0
Λανθάνον	4008.9	4008.9	4008.9	4008.9	4008.9	4008.9	4008.9	4008.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 19

Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
37	47	47

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
37	47	47
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2355	2327	1449
594	743	743
2949	3070	2192

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1670.1	1535.6	1401.2
4008.9	4008.9	4008.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 19

Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	3916.6	4235.2	4553.9	4861.1	5168.3	5423.7	5679.1	5788.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1780

Λανθάνον : 4009

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 651.96

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 19

Ονομασία Β ΔΙΑΔ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
5679.1	5544.6	5410.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 20
Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	6.65	3.85	25.60	1	25.60	17.48
T11	NΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NΔ	0.416	6.65	0.40	2.66	1	2.66	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	50.72	50.72	1	50.72	
O4	O	0.369	1.00	50.72	50.72	1	50.72	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	50.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.12	-10	-7	-4	3	7	27	38
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	3	4
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	4	5
T11	2.66	-4	-3	-1	1	3	10	14
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
Δ10	50.72	-1255	-1255	-1255	-1255	-1255	-1255	-1255
O4	50.72	-92	-69	-27	49	129	214	297
		-735	-609	-464	-340	-217	-68	63

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 20
Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.12			
0.69			
0.52			
1.04			
2.66			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
50.72			
50.72			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.09	0.35	0.54	0.73
0.09	0.35	0.54	0.73
0.09	0.35	0.54	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
50	59	60	61
5	6	6	6
4	4	4	4
7	9	9	9
19	22	22	23
492	951	1119	881
492	951	1119	881
492	951	1119	881
-1255	-1255	-1255	-1255
352	400	425	413
657	2096	2630	1904

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 20
 Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	25	25
Σύνολο			25

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	28	28	28	28	28	28	28	25

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	28	28	28	28	28	28	28	25
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	448	574	719	842	966	1115	1246	1721
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1191	1316	1462	1585	1709	1858	1989	2389

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 20
 Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
22	28	28

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
22	28	28
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3043	3812	3087
594	743	743
3637	4555	3830

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 20
 Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-55.29	135.59	326.48	510.51	694.55	847.52	1000.4	1066.3
Λανθάνον	2401.4	2401.4	2401.4	2401.4	2401.4	2401.4	2401.4	2401.4
Σύνολο	2346.1	2537.0	2727.9	2911.9	3096.0	3248.9	3401.9	3467.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1066
 Λανθάνον : 2401
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 390.54

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 20
Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1000.4	919.93	839.36
2401.4	2401.4	2401.4
3401.9	3321.4	3240.8

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 21
 Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.14
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	32.89	32.89	1	32.89	
O4	O	0.369	1.00	32.89	32.89	1	32.89	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	32.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	-7	-5	-3	2	5	18	25
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	1.72	-2	-2	-1	1	2	7	9
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
Δ10	32.89	-814	-814	-814	-814	-814	-814	-814
O4	32.89	-59	-45	-18	31	84	139	193
		-465	-381	-286	-205	-124	-28	57

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	16	16
Σύνολο			16

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 21
Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.41			
0.52			
0.52			
1.72			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
32.89			
32.89			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.09	0.35	0.54	0.73
0.09	0.35	0.54	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
33	39	40	41
4	4	4	4
4	4	4	4
12	14	15	15
492	951	1119	881
492	951	1119	881
-814	-814	-814	-814
229	259	275	268
451	1409	1764	1280

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 21
 Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	18	18	18	18	18	18	18	16

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	18	18	18	18	18	18	18	16
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	709	792	887	968	1049	1145	1230	1506
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1451	1534	1630	1710	1791	1888	1973	2175

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-37.62	92.27	222.16	347.39	472.62	576.71	680.80	725.59
Λανθάνον	1634.1	1634.1	1634.1	1634.1	1634.1	1634.1	1634.1	1634.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 21

Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
14	18	18

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
14	18	18
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2347	2937	2453
594	743	743
2941	3679	3196

4 μμ	5 μμ	6 μμ
680.80	625.98	571.16
1634.1	1634.1	1634.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 21
 Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	1596.4	1726.3	1856.2	1981.5	2106.7	2210.8	2314.9	2359.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 726
 Λανθάνον : 1634
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 265.75

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 21
Ονομασία Β ΕΡΓΑ ΓΕΩ2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2314.9	2260.0	2205.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 22
 Ονομασία Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	26.66	26.66	1	26.66	
Ο4	Ο	0.369	1.00	26.66	26.66	1	26.66	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ
Δ10	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	26.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ
Δ10	26.66	-660	-660	-660	-660	-660	-660	-660
Ο4	26.66	-48	-36	-14	26	68	112	156
		-708	-696	-674	-634	-592	-547	-504

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	13	13
Σύνολο			13

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	15	15	15	15	15	15	15	13

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 22

Ονομασία Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
26.66			
26.66			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-660	-660	-660	-660
185	210	223	217
-475	-450	-437	-443

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
12	15	15

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 22
 Ονομασία Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	15	15	15	15	15	15	15	13
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	462	474	496	535	578	622	666	578
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1204	1216	1238	1278	1320	1365	1409	1246

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-29.06	71.27	171.61	268.34	365.08	445.48	525.89	560.49
Λανθάνον	1262.2	1262.2	1262.2	1262.2	1262.2	1262.2	1262.2	1262.2
Σύνολο	1233.2	1333.5	1433.8	1530.6	1627.3	1707.7	1788.1	1822.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 560
 Λανθάνον : 1262
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 205.28

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 22

Ονομασία Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
12	15	15
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
486	733	727
594	743	743
1080	1476	1469

4 μμ	5 μμ	6 μμ
525.89	483.54	441.19
1262.2	1262.2	1262.2
1788.1	1745.8	1703.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 23
Ονομασία Β Υ/Δ ΣΕΚ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	3.20	3.85	12.32	1	12.32	8.14
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	3.20	0.40	1.28	1	1.28	
A10	NΔ	1.88	1.00	2.15	2.15	1	2.15	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	14.56	14.56	1	14.56	
O4	O	0.369	1.00	14.56	14.56	1	14.56	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	14.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.18	-5	-4	-2	2	4	14	19
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	1.28	-2	-1	-1	1	1	5	7
A10	2.15	108	124	141	147	154	159	164
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
Δ10	14.56	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360
O4	14.56	-26	-20	-8	14	37	61	85
		-77	-19	45	90	135	190	237

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	7	7
Σύνολο			7

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 23
Ονομασία Β Υ/Δ ΣΕΚ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.18			
0.52			
1.28			
2.15		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
14.56			
14.56			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.09	0.35	0.54	0.73
0.09	0.35	0.54	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
26	30	31	32
4	4	4	4
9	11	11	11
252	488	574	452
492	951	1119	881
-360	-360	-360	-360
101	115	122	118
523	1238	1502	1138

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 23
 Ονομασία Β Υ/Δ ΣΕΚ

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	8	8	8	8	8	8	8	7

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	8	8	8	8	8	8	8	7
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1086	1144	1208	1253	1298	1353	1400	1570
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1829	1887	1951	1996	2040	2095	2143	2238

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-16.90	41.45	99.81	156.07	212.33	259.09	305.86	325.98
Λανθάνον	734.15	734.15	734.15	734.15	734.15	734.15	734.15	734.15
Σύνολο	717.24	775.60	833.95	890.21	946.48	993.24	1040.0	1060.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 23
Ονομασία Β Υ/Δ ΣΕΚ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6	8	8

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6	8	8
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2169	2665	2301
594	743	743
2763	3407	3044

4 μμ	5 μμ	6 μμ
305.86	281.23	256.60
734.15	734.15	734.15
1040.0	1015.3	990.74

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 23
Ονομασία Β Υ/Δ ΣΕΚ

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 326
Λανθάνον : 734
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 119.39

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 24
 Ονομασία B WC 1-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	3.19	3.19	1	3.19	
Ο4	Ο	0.369	1.00	3.19	3.19	1	3.19	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	3.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	3.19	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
Ο4	3.19	-6	-4	-2	3	8	13	19
		-85	-83	-81	-76	-71	-65	-60

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	2	2
Σύνολο			2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	2	2	2	2	2	2	2	2

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 24
 Ονομασία B WC 1-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.19			
3.19			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-79	-79	-79	-79
22	25	27	26
-57	-54	-52	-53

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	2	2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 24

Ονομασία B WC 1-1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	2	2	2	2	2	2	2	2
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1072	1073	1076	1081	1086	1091	1096	984
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1815	1816	1819	1823	1828	1834	1839	1653

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-3.48	8.53	20.53	32.11	43.68	53.30	62.93	67.07
Λανθάνον	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04
Σύνολο	147.56	159.57	171.57	183.15	194.72	204.34	213.96	218.10

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 67
Λανθάνον : 151
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 24.56

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 24

Ονομασία B WC 1-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	2	2
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
872	1105	1104
594	743	743
1466	1847	1846

4 μμ	5 μμ	6 μμ
62.93	57.86	52.79
151.04	151.04	151.04
213.96	208.90	203.83

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 25
 Ονομασία B WC 1-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	1.10	3.85	4.24	1	4.24	3.00
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	1.10	0.40	0.44	1	0.44	
A10	NΔ	1.88	0.95	2.15	2.04	1	2.04	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.81	1.81	1	1.81	
O4	O	0.369	1.00	1.82	1.82	1	1.82	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.24	-2	-1	-1	0	1	4	6
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	0.44	-1	-0	-0	0	0	2	2
A10	2.04	102	118	134	140	146	151	155
Δ10	1.81	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
O4	1.82	-3	-2	-1	2	5	8	11
		51	69	87	98	108	121	132

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 25
Ονομασία B WC 1-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.24			
0.52			
0.44			
2.04		ΣΚΙΑ	
1.81			
1.82			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.09	0.35	0.54	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
8	9	9	9
4	4	4	4
3	4	4	4
239	463	545	429
-45	-45	-45	-45
13	14	15	15
222	449	533	417

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος : 25
 Ονομασία : B WC 1-2

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1207	1225	1243	1254	1264	1277	1288	1262
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1950	1967	1986	1996	2006	2020	2031	1930

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.98	4.87	11.72	18.32	24.92	30.41	35.90	38.26
Λανθάνον	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17
Σύνολο	84.19	91.04	97.89	104.49	111.10	116.58	122.07	124.44

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 38
 Λανθάνον : 86
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 14.01

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 25
Ονομασία B WC 1-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1374	1689	1573
594	743	743
1968	2431	2315

4 μμ	5 μμ	6 μμ
35.90	33.01	30.12
86.17	86.17	86.17
122.07	119.18	116.29

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 26

Ονομασία B WC 2-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	3.19	3.19	1	3.19	
Ο4	Ο	0.369	1.00	3.19	3.19	1	3.19	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	3.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	3.19	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79
Ο4	3.19	-6	-4	-2	3	8	13	19
		-85	-83	-81	-76	-71	-65	-60

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	2	2
Σύνολο			2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	2	2	2	2	2	2	2	2

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 26

Ονομασία B WC 2-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.19			
3.19			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-79	-79	-79	-79
22	25	27	26
-57	-54	-52	-53

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	2	2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 26

Ονομασία B WC 2-1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	2	2	2	2	2	2	2	2
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1072	1073	1076	1081	1086	1091	1096	984
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1815	1816	1819	1823	1828	1834	1839	1653

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-3.48	8.53	20.53	32.11	43.68	53.30	62.93	67.07
Λανθάνον	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04	151.04
Σύνολο	147.56	159.57	171.57	183.15	194.72	204.34	213.96	218.10

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 67
Λανθάνον : 151
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 24.56

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 26

Ονομασία B WC 2-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	2	2
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
872	1105	1104
594	743	743
1466	1847	1846

4 μμ	5 μμ	6 μμ
62.93	57.86	52.79
151.04	151.04	151.04
213.96	208.90	203.83

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 27

Ονομασία B WC 2-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	1.10	3.85	4.24	1	4.24	3.00
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	1.10	0.40	0.44	1	0.44	
A10	NΔ	1.88	0.95	2.15	2.04	1	2.04	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.81	1.81	1	1.81	
O4	O	0.369	1.00	1.82	1.82	1	1.82	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.24	-2	-1	-1	0	1	4	6
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	0.44	-1	-0	-0	0	0	2	2
A10	2.04	102	118	134	140	146	151	155
Δ10	1.81	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
O4	1.82	-3	-2	-1	2	5	8	11
		51	69	87	98	108	121	132

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 27
Ονομασία B WC 2-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.24			
0.52			
0.44			
2.04		ΣΚΙΑ	
1.81			
1.82			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.09	0.35	0.54	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
8	9	9	9
4	4	4	4
3	4	4	4
239	463	545	429
-45	-45	-45	-45
13	14	15	15
222	449	533	417

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 27

Ονομασία B WC 2-2

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1207	1225	1243	1254	1264	1277	1288	1262
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1950	1967	1986	1996	2006	2020	2031	1930

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.98	4.87	11.72	18.32	24.92	30.41	35.90	38.26
Λανθάνον	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17	86.17
Σύνολο	84.19	91.04	97.89	104.49	111.10	116.58	122.07	124.44

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 38
Λανθάνον : 86
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 14.01

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 27
 Ονομασία B WC 2-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1374	1689	1573
594	743	743
1968	2431	2315

4 μμ	5 μμ	6 μμ
35.90	33.01	30.12
86.17	86.17	86.17
122.07	119.18	116.29

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 28

Ονομασία Β Δ ΣΕΚ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	3.20	3.85	12.32	1	12.32	8.14
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	3.20	0.40	1.28	1	1.28	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	1.00	2.15	2.15	1	2.15	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	14.56	14.56	1	14.56	
O4	O	0.369	1.00	14.56	14.56	1	14.56	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	14.56	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.18	-5	-4	-2	2	4	14	19
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	1.28	-2	-1	-1	1	1	5	7
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
A10	2.15	108	124	141	147	154	159	164
Δ10	14.56	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360
O4	14.56	-26	-20	-8	14	37	61	85
		-77	-19	45	90	135	190	237

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	7	7
Σύνολο			7

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 28

Ονομασία Β Δ ΣΕΚ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.18			
0.52			
1.28			
4.19		ΣΚΙΑ	
2.15		ΣΚΙΑ	
14.56			
14.56			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.09	0.35	0.54	0.73
0.09	0.35	0.54	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
26	30	31	32
4	4	4	4
9	11	11	11
492	951	1119	881
252	488	574	452
-360	-360	-360	-360
101	115	122	118
523	1238	1502	1138

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 28

Ονομασία Β Δ ΣΕΚ

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	8	8	8	8	8	8	8	7

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	8	8	8	8	8	8	8	7
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1086	1144	1208	1253	1298	1353	1400	1570
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1829	1887	1951	1996	2040	2095	2143	2238

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-15.87	38.92	93.72	146.55	199.38	243.30	287.21	306.10
Λανθάνον	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38
Σύνολο	673.51	728.30	783.10	835.93	888.76	932.68	976.59	995.48

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 28

Ονομασία Β Δ ΣΕΚ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6	8	8

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6	8	8
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2169	2665	2301
594	743	743
2763	3407	3044

4 μμ	5 μμ	6 μμ
287.21	264.08	240.95
689.38	689.38	689.38
976.59	953.46	930.33

Επίπεδο : Επίπεδο 1
Χώρος 28
Ονομασία Β Δ ΣΕΚ

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 306
Λανθάνον : 689
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 112.11

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 29

Ονομασία Β ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
T10	NΔ	0.366	4.25	3.85	16.36	1	16.36	10.95
T11	NΔ	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NΔ	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	NΔ	0.416	4.25	0.40	1.70	1	1.70	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	32.51	32.51	1	32.51	
O4	O	0.369	1.00	32.51	32.51	1	32.51	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	32.51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.41	-7	-5	-3	2	5	18	25
T11	0.52	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	0.35	-1	-0	-0	0	0	1	2
T11	1.70	-2	-2	-1	1	2	6	9
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	319
Δ10	32.51	-805	-805	-805	-805	-805	-805	-805
O4	32.51	-59	-44	-17	31	83	137	190
		-454	-371	-276	-196	-116	-21	63

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	16	16
Σύνολο			16

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 29

Ονομασία Β ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.41			
0.52			
0.35			
1.70			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
32.51			
32.51			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.09	0.35	0.54	0.73
0.09	0.35	0.54	0.73
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
33	39	40	41
4	4	4	4
2	3	3	3
12	14	14	15
492	951	1119	881
492	951	1119	881
-805	-805	-805	-805
226	256	272	265
456	1414	1768	1285

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 29

Ονομασία Β ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	18	18	18	18	18	18	18	16

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	18	18	18	18	18	18	18	16
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	719	802	897	977	1057	1152	1236	1512
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1461	1544	1639	1719	1799	1894	1979	2180

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-35.44	86.91	209.26	327.22	445.19	543.24	641.29	683.48
Λανθάνον	1539.2	1539.2	1539.2	1539.2	1539.2	1539.2	1539.2	1539.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 29

Ονομασία Β ΕΡΓΑ Η/Υ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
14	18	18

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
14	18	18
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2352	2941	2458
594	743	743
2946	3684	3200

4 μμ	5 μμ	6 μμ
641.29	589.65	538.01
1539.2	1539.2	1539.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 29

Ονομασία Β ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	1503.8	1626.1	1748.5	1866.4	1984.4	2082.5	2180.5	2222.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 683

Λανθάνον : 1539

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 250.33

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 29

Ονομασία Β ΕΡΓΑ Η/Υ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2180.5	2128.9	2077.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 30
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	6.60	3.85	25.41	1	25.41	7.03
T11	NA	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	6.60	0.40	2.64	1	2.64	
A10	NA	1.88	1.60	1.45	2.32	1	2.32	
T10	BA	0.366	0.10	3.85	0.38	1	0.38	0.39
T11	BA	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	BA	0.416	0.10	0.40	0.04	1	0.04	
T10	BA	0.366	3.55	3.85	13.67	1	13.67	5.52
T11	BA	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	BA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	BA	0.416	3.55	0.40	1.42	1	1.42	
A10	BA	1.88	1.00	2.20	2.20	1	2.20	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	24.09	24.09	1	24.09	
Ο6	Ο	0.33	1.00	24.09	24.09	1	24.09	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	18.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	8.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	24.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	18.38	31	52	74	81	87	83	79
T11	1.55	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 30

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
18.38			
1.55			
0.52			
2.64			
2.32			
0.35			
0.04			
8.15			
1.21			
0.69			
1.42			
2.20			
24.09			
24.09			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
65	57	53	49
6	5	5	5
2	2	2	2

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 30

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	2.64	5	8	12	13	14	14	13
A10	2.32	1187	1257	1113	839	443	179	177
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	0.35	1	1	1	1	1	1	1
T11	0.04	0	0	0	0	0	0	0
T10	8.15	27	28	30	24	19	19	18
T11	1.21	4	5	5	4	3	3	3
T11	0.69	3	3	3	2	2	2	2
T11	1.42	5	6	6	5	4	4	4
A10	2.20	818	632	256	151	157	162	168
Δ10	24.09	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596
O6	24.09	-39	-29	-11	21	55	91	126
		1451	1373	903	555	199	-28	4

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	12	12
Σύνολο			12

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	13	13	13	13	13	13	13	12

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 30

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	9	9	8
168	155	133	79
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
20	23	22	22
3	4	4	4
2	2	2	2
4	4	4	4
159	147	126	75
-596	-596	-596	-596
150	170	180	175
-4	-17	-54	-171

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
11	13	13

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος : 30
 Ονομασία : Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	13	13	13	13	13	13	13	12
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	2619	2541	2072	1723	1367	1140	1172	1047
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	3361	3284	2814	2466	2109	1882	1915	1716

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-26.26	64.40	155.06	242.47	329.89	402.54	475.19	506.46
Λανθάνον	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6
Σύνολο	1114.3	1205.0	1295.6	1383.0	1470.4	1543.1	1615.8	1647.0

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 506
 Λανθάνον : 1141
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 185.49

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 30

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	13	13
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
918	1114	997
594	743	743
1512	1856	1739

4 μμ	5 μμ	6 μμ
475.19	436.93	398.66
1140.6	1140.6	1140.6
1615.8	1577.5	1539.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 31
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	3.65	3.85	14.05	1	14.05	3.70
T11	NΔ	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	NΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	NΔ	0.416	3.65	0.40	1.46	1	1.46	
T10	NA	0.366	6.60	3.85	25.41	1	25.41	9.07
T11	NA	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	6.60	0.40	2.64	1	2.64	
A10	NA	1.88	2.55	1.71	4.36	1	4.36	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	24.09	24.09	1	24.09	
O6	O	0.33	1.00	24.09	24.09	1	24.09	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	16.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.36	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	24.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.35	-13	-9	-5	4	9	35	48
T11	1.55	-2	-2	-1	1	2	6	8
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	3	4
T11	1.46	-2	-1	-1	1	1	6	8
T10	16.34	28	46	66	72	77	74	70
T11	1.55	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	2.64	5	8	12	13	14	14	13
A10	4.36	2232	2363	2091	1576	832	336	332
Δ10	24.09	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596
O6	24.09	-39	-29	-11	21	55	91	126

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 31

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
10.35			
1.55			
0.69			
1.46			
16.34			
1.55			
0.52			
2.64			
4.36			
24.09			
24.09			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
64	75	77	78
11	13	13	13
5	6	6	6
10	12	12	13
58	51	47	44
6	5	5	5
2	2	2	2
11	9	9	8
316	291	250	148
-596	-596	-596	-596
150	170	180	175

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 31
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
		1615	1785	1564	1101	406	-22	23

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	12	12
Σύνολο			12

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	13	13	13	13	13	13	13	12

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	13	13	13	13	13	13	13	12
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 31
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
36	38	5	-106

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
11	13	13

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	13	13
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 31
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	2783	2954	2733	2269	1574	1146	1191	1087
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	3526	3696	3475	3012	2316	1888	1934	1756

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-26.26	64.40	155.06	242.47	329.89	402.54	475.19	506.46
Λανθάνον	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6	1140.6
Σύνολο	1114.3	1205.0	1295.6	1383.0	1470.4	1543.1	1615.8	1647.0

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 506
 Λανθάνον : 1141
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 185.49

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 31
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
973	1173	1063
594	743	743
1567	1916	1805

4 μμ	5 μμ	6 μμ
475.19	436.93	398.66
1140.6	1140.6	1140.6
1615.8	1577.5	1539.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 32

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	7.30	3.85	28.11	1	28.11	28.11
T11	NΔ	0.416	7.30	3.45	25.19	1	25.19	
T11	NΔ	0.416	7.30	0.40	2.92	1	2.92	
T10	BΔ	0.366	4.35	3.85	16.75	1	16.75	11.33
T11	BΔ	0.416	0.05	3.45	0.17	1	0.17	
T11	BΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	BΔ	0.416	4.35	0.40	1.74	1	1.74	
A10	BΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	BΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	31.75	31.75	1	31.75	
O6	O	0.33	1.00	31.75	31.75	1	31.75	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	25.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	5.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	31.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	25.19	-36	-25	-13	10	25	96	133
T11	2.92	-4	-3	-2	1	3	11	15
T10	5.42	-7	-5	-3	1	5	10	12
T11	0.17	-0	-0	-0	0	0	0	0
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.74	-2	-2	-1	0	2	4	4
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	533
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	533
Δ10	31.75	-786	-786	-786	-786	-786	-786	-786
O6	31.75	-51	-39	-15	27	72	120	166

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 32

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
25.19			
2.92			
5.42			
0.17			
1.04			
1.74			
4.19			
4.19			
31.75			
31.75			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
176	209	213	216
20	24	25	25
19	24	33	39
1	1	1	1
4	5	7	9
7	9	12	14
1264	1961	2356	1970
1264	1961	2356	1970
-786	-786	-786	-786
197	224	238	231

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 32

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
		-469	-375	-270	-171	-80	75	614

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	16	16
Σύνολο			16

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	17	17	17	17	17	17	17	16

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένοι, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	17	17	17	17	17	17	17	16
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 32
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
2168	3632	4453	3689

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
14	17	17

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
14	17	17
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 32
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	704	798	902	1001	1092	1248	1786	3223
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1446	1540	1645	1744	1835	1990	2529	3891

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-34.61	84.88	204.37	319.58	434.78	530.54	626.29	667.50
Λανθάνον	1503.2	1503.2	1503.2	1503.2	1503.2	1503.2	1503.2	1503.2
Σύνολο	1468.6	1588.1	1707.6	1822.8	1938.0	2033.8	2129.5	2170.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 667
 Λανθάνον : 1503
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 244.47

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 32

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΘΕΡΜ ΕΓΚ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
4570	5625	4862
594	743	743
5164	6368	5604

4 μμ	5 μμ	6 μμ
626.29	575.86	525.43
1503.2	1503.2	1503.2
2129.5	2079.1	2028.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 33

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥΣ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	3.35	3.85	12.90	1	12.90	12.57
T11	NΔ	0.416	0.65	3.45	2.24	1	2.24	
T11	NΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	NΔ	0.416	3.35	0.40	1.34	1	1.34	
A10	NΔ	1.88	2.50	3.25	8.13	1	8.13	
T10	BΔ	0.366	8.65	3.85	33.30	1	33.30	22.48
T11	BΔ	0.416	0.40	3.45	1.38	1	1.38	
T11	BΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	BΔ	0.416	8.65	0.40	3.46	1	3.46	
A10	BΔ	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
A10	BΔ	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	107.0	107.0	1	107.0	
Ο6	Ο	0.33	1.00	107.0	107.0	1	107.0	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	8.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	10.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	8.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	8.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	107.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.33	-0	-0	-0	0	0	1	2
T11	2.24	-3	-2	-1	1	2	9	12
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	3	5
T11	1.34	-2	-1	-1	1	1	5	7
A10	8.13	407	470	534	583	1551	2982	3985
T10	10.82	-14	-9	-5	2	9	19	24
T11	1.38	-2	-1	-1	0	1	3	3

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 33

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥΣ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
0.33			
2.24			
0.86			
1.34			
8.13			
10.82			
1.38			
0.86			
3.46			
8.39			
8.39			
107.0			
107.0			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
2	2	2	2
16	19	19	19
6	7	7	7
9	11	11	11
4524	4296	3483	1997
38	49	65	78
6	7	9	11

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 33

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥΣ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	3.46	-5	-3	-2	1	3	7	9
A10	8.39	420	485	551	575	599	619	1067
A10	8.39	420	485	551	575	599	619	1067
Δ10	107.0	-2648	-2648	-2648	-2648	-2648	-2648	-2648
O6	107.0	-173	-130	-51	92	244	404	561
		-1602	-1357	-1075	-818	365	2025	4095

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	54	54
Σύνολο			54

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	59	59	59	59	59	59	59	53

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	59	59	59	59	59	59	59	53
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 33

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥΣ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
3	4	6	7
14	18	24	28
2532	3926	4717	3945
2532	3926	4717	3945
-2648	-2648	-2648	-2648
665	755	801	779
7699	10371	11213	8182

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
47	59	59

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
47	59	59
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 33

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥΣ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-388	-143	139	396	1579	3239	5309	8791
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	354	599	881	1138	2321	3981	6051	9460

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-116.6	286.05	688.74	1076.9	1465.2	1787.9	2110.6	2249.5
Λανθάνον	5066.1	5066.1	5066.1	5066.1	5066.1	5066.1	5066.1	5066.1
Σύνολο	4949.5	5352.2	5754.9	6143.1	6531.4	6854.1	7176.8	7315.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 2250
Λανθάνον : 5066
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 823.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 33

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΥΔ-ΑΜΑΞ-ΣΥΣ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11342	12427	9396
594	743	743
11936	13170	10138

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2110.6	1940.7	1770.7
5066.1	5066.1	5066.1
7176.8	7006.8	6836.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 34

Ονομασία Γ ΧΩΡΟΣ ΗΜ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	4.65	3.85	17.90	1	17.90	19.10
T11	NΔ	0.416	4.65	3.45	16.04	1	16.04	
T11	NΔ	0.416	4.65	0.40	1.86	1	1.86	
A10	NΔ	1.88	1.20	1.00	1.20	1	1.20	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	10.64	10.64	1	10.64	
O6	O	0.33	1.00	10.64	10.64	1	10.64	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	16.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	10.64	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	16.04	-23	-16	-9	7	16	61	85
T11	1.86	-3	-2	-1	1	2	7	10
A10	1.20	60	69	79	86	229	440	588
Δ10	10.64	-263	-263	-263	-263	-263	-263	-263
O6	10.64	-17	-13	-5	9	24	40	56
		-246	-225	-199	-161	7	285	475

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	5	5
Σύνολο			5

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	6	6	6	6	6	6	6	5

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 34

Ονομασία Γ ΧΩΡΟΣ ΗΜ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
16.04			
1.86			
1.20			
10.64			
10.64			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
112	133	135	137
13	15	16	16
668	634	514	295
-263	-263	-263	-263
66	75	80	77
596	594	482	262

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
5	6	6

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος : 34
 Ονομασία : Γ ΧΩΡΟΣ ΗΜ

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	6	6	6	6	6	6	6	5
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	915	936	962	1000	1168	1446	1636	1641
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1657	1679	1704	1743	1911	2188	2378	2309

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-11.60	28.44	68.49	107.10	145.70	177.79	209.88	223.69
Λανθάνον	503.78	503.78	503.78	503.78	503.78	503.78	503.78	503.78
Σύνολο	492.18	532.22	572.27	610.87	649.48	681.57	713.66	727.47

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 224
 Λανθάνον : 504
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 81.93

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 34

Ονομασία Γ ΧΩΡΟΣ ΗΜ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
5	6	6
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1523	1642	1423
594	743	743
2117	2385	2166

4 μμ	5 μμ	6 μμ
209.88	192.98	176.08
503.78	503.78	503.78
713.66	696.76	679.86

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 35
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	28.32	28.32	1	28.32	
Ο6	Ο	0.33	1.00	28.32	28.32	1	28.32	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	28.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	28.32	-701	-701	-701	-701	-701	-701	-701
Ο6	28.32	-46	-34	-14	24	65	107	148
		-747	-735	-714	-677	-636	-594	-553

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	14	14
Σύνολο			14

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	16	16	16	16	16	16	16	14

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 35

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
28.32			
28.32			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-701	-701	-701	-701
176	200	212	206
-525	-501	-489	-495

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
12	16	16

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 35

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚ

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	16	16	16	16	16	16	16	14
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	424	435	456	494	534	576	618	529
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1166	1178	1199	1236	1277	1319	1361	1197

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-30.87	75.71	182.29	285.05	387.81	473.22	558.63	595.39
Λανθάνον	1340.8	1340.8	1340.8	1340.8	1340.8	1340.8	1340.8	1340.8
Σύνολο	1310.0	1416.5	1523.1	1625.9	1728.6	1814.1	1899.5	1936.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 595
Λανθάνον : 1341
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 218.06

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 35

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
12	16	16
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
435	682	676
594	743	743
1029	1424	1418

4 μμ	5 μμ	6 μμ
558.63	513.65	468.67
1340.8	1340.8	1340.8
1899.5	1854.5	1809.5

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 36
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ CNC

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	45.55	45.55	1	45.55	
Ο6	Ο	0.33	1.00	45.55	45.55	1	45.55	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	45.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	45.55	-1127	-1127	-1127	-1127	-1127	-1127	-1127
Ο6	45.55	-74	-55	-22	39	104	172	239
		-1201	-1183	-1149	-1088	-1024	-956	-889

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	23	23
Σύνολο			23

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	25	25	25	25	25	25	25	23

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 36
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ CNC

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
45.55			
45.55			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-1127	-1127	-1127	-1127
283	321	341	332
-844	-806	-786	-796

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
20	25	25

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος : 36
 Ονομασία : Γ ΕΡΓΑ CNC

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	25	25	25	25	25	25	25	23
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-21	-3	31	92	156	225	291	218
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	722	740	773	834	899	967	1034	886

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-49.67	121.80	293.26	458.58	623.89	761.30	898.71	957.83
Λανθάνον	2157.1	2157.1	2157.1	2157.1	2157.1	2157.1	2157.1	2157.1
Σύνολο	2107.4	2278.9	2450.4	2615.7	2781.0	2918.4	3055.8	3114.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 958
 Λανθάνον : 2157
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 350.81

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 36
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ CNC

4 μμ	5 μμ	6 μμ
20	25	25
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
138	394	384
594	743	743
732	1136	1127

4 μμ	5 μμ	6 μμ
898.71	826.34	753.97
2157.1	2157.1	2157.1
3055.8	2983.4	2911.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 37

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-ΕΡΓΑ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
T10	NA	0.366	12.75	3.85	49.09	1	49.09	37.49
T11	NA	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	12.75	0.40	5.10	1	5.10	
A10	NA	1.88	7.90	2.71	21.41	1	21.41	
A10	NA	1.88	3.90	2.15	8.39	1	8.39	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	79.66	79.66	1	79.66	
Ο6	Ο	0.33	1.00	79.66	79.66	1	79.66	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	11.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	5.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	21.41	1.00	1.00	1.00	0.95	0.84	0.50	0.00
A10	8.39	1.00	1.00	1.00	0.97	0.85	0.48	0.00
Δ10	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	79.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	11.60	20	33	47	51	55	53	50
T11	1.55	3	5	7	8	8	8	8
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	5.10	10	16	23	25	27	26	25
A10	21.41	10958	11602	10268	7398	3675	1615	1632
A10	8.39	4294	4546	4024	2949	1450	632	639
Δ10	79.66	-1972	-1972	-1972	-1972	-1972	-1972	-1972
Ο6	79.66	-129	-97	-38	68	181	301	417
		13187	14137	12365	8533	3431	668	804

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	40	40
Σύνολο			40

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 37

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-ΕΡΓΑ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
11.60			
1.55			
1.04			
5.10			
21.41		ΣΚΙΑ	
8.39		ΣΚΙΑ	
79.66			
79.66			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
41	36	33	31
6	5	5	5
4	4	3	3
21	18	17	15
1552	1427	1605	2498
608	559	629	979
-1972	-1972	-1972	-1972
495	562	596	580
755	640	917	2140

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 37

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-ΕΡΓΑ

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	44	44	44	44	44	44	44	39

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	44	44	44	44	44	44	44	39
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	14385	15336	13564	9732	4629	1867	2003	1834
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	15128	16078	14306	10474	5372	2609	2746	2503

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-86.85	212.99	512.82	801.91	1090.9	1331.2	1571.5	1674.9
Λανθάνον	3772.1	3772.1	3772.1	3772.1	3772.1	3772.1	3772.1	3772.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 37

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-ΕΡΓΑ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
35	44	44

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
35	44	44
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1599	2116	3338
594	743	743
2193	2858	4081

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1571.5	1445.0	1318.4
3772.1	3772.1	3772.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 37
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-ΕΡΓΑ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	3685.3	3985.1	4285.0	4574.0	4863.1	5103.4	5343.7	5447.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
 Αισθητό : 1675
 Λανθάνον : 3772
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 613.46

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 37
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΨΥΚ-ΚΛΙΜ-ΕΡΓΑ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
5343.7	5217.1	5090.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 38

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	13.10	3.85	50.43	1	50.43	34.42
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.45	1.73	1	1.73	
T11	ΒΔ	0.416	0.60	3.45	2.07	1	2.07	
T11	ΒΔ	0.416	13.10	0.40	5.24	1	5.24	
A10	ΒΔ	1.88	5.90	2.15	12.69	1	12.69	
A10	ΒΔ	1.88	5.90	2.15	12.69	1	12.69	
E1	E	1.74	4.25	3.85	16.36	1	16.36	1.98
A11	E	2.82	0.90	2.20	1.98	1	1.98	
E1	E	1.74	3.90	3.85	15.01	1	15.01	0.77
E11	E		0.20	3.85	0.77	1	0.77	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	113.6	113.6	1	113.6	
O6	O	0.33	1.00	113.6	113.6	1	113.6	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	5.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	12.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	12.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11	1.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	113.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	113.6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.01	-20	-14	-8	3	14	28	36
T11	1.73	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	2.07	-3	-2	-1	0	2	4	5
T11	5.24	-7	-5	-3	1	5	11	13
A10	12.69	636	734	833	870	906	937	1614
A10	12.69	636	734	833	870	906	937	1614
E1	14.38	-149	-109	-69	-31	8	40	72
A11	1.98	-33	-24	-15	-7	2	9	16
E1	14.24	-148	-108	-69	-31	8	39	71

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 38

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
16.01			
1.73			
2.07			
5.24			
12.69			
12.69			
14.38			
1.98			
14.24			
0.77			
113.6			
113.6			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
57	72	96	115
7	9	12	14
8	11	14	17
21	27	36	43
3829	5938	7134	5966
3829	5938	7134	5966
85	72	55	38
19	16	12	8
84	71	54	38

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 38
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E11	0.77	0	0	0	0	0	0	0
Δ10	113.6	-2812	-2812	-2812	-2812	-2812	-2812	-2812
O6	113.6	-184	-138	-54	97	259	429	595
		-2087	-1746	-1366	-1038	-701	-375	1228

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	57	57
Σύνολο			57

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	62	62	62	62	62	62	62	56

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	62	62	62	62	62	62	62	56
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 38

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
-2812	-2812	-2812	-2812
706	801	851	827
5835	10142	12586	10220

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
50	62	62

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
50	62	62
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 38

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-870	-529	-148	179	517	842	2445	6931
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	-127	214	594	922	1259	1585	3188	7599

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-123.8	303.69	731.23	1143.4	1555.6	1898.2	2240.8	2388.2
Λανθάνον	5378.6	5378.6	5378.6	5378.6	5378.6	5378.6	5378.6	5378.6
Σύνολο	5254.8	5682.3	6109.9	6522.1	6934.3	7276.9	7619.5	7766.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 2388
Λανθάνον : 5379
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 874.72

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 38

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΜΗΧ ΕΦ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11116	13804	11438
594	743	743
11710	14546	12180

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2240.8	2060.4	1879.9
5378.6	5378.6	5378.6
7619.5	7439.0	7258.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 39

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	34.40	34.40	1	34.40	
Ο6	Ο	0.33	1.00	34.40	34.40	1	34.40	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	34.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	34.40	-851	-851	-851	-851	-851	-851	-851
Ο6	34.40	-56	-42	-16	29	78	130	180
		-907	-893	-868	-822	-773	-722	-671

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	17	17
Σύνολο			17

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	19	19	19	19	19	19	19	17

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 39

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
34.40			
34.40			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-851	-851	-851	-851
214	243	258	250
-638	-609	-594	-601

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
15	19	19

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 39

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	19	19	19	19	19	19	19	17
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	267	281	306	352	401	452	503	419
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1009	1023	1049	1094	1143	1195	1245	1087

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-37.50	91.96	221.43	346.25	471.07	574.82	678.57	723.21
Λανθάνον	1628.7	1628.7	1628.7	1628.7	1628.7	1628.7	1628.7	1628.7
Σύνολο	1591.2	1720.7	1850.1	1975.0	2099.8	2203.5	2307.3	2351.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 723
Λανθάνον : 1629
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 264.88

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 39
Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
15	19	19
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
330	580	573
594	743	743
924	1323	1315

4 μμ	5 μμ	6 μμ
678.57	623.93	569.28
1628.7	1628.7	1628.7
2307.3	2252.6	2198.0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 40

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
E1	E	1.74	8.60	3.85	33.11	1	33.11	4.34
E11	E		0.10	3.85	0.38	1	0.38	
A11	E	2.82	0.90	2.20	1.98	1	1.98	
A11	E	2.82	0.90	2.20	1.98	1	1.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	27.78	27.78	1	27.78	
Ο6	Ο	0.33	1.00	27.78	27.78	1	27.78	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11	1.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A11	1.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο6	27.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	28.77	-298	-219	-139	-62	15	79	143
E11	0.38	0	0	0	0	0	0	0
A11	1.98	-33	-24	-15	-7	2	9	16
A11	1.98	-33	-24	-15	-7	2	9	16
Δ10	27.78	-688	-688	-688	-688	-688	-688	-688
Ο6	27.78	-45	-34	-13	24	63	105	146
		-1097	-989	-871	-739	-606	-486	-367

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	14	14
Σύνολο			14

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	15	15	15	15	15	15	15	14

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 40

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
28.77			
0.38			
1.98			
1.98			
27.78			
27.78			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
171	143	109	76
0	0	0	0
19	16	12	8
19	16	12	8
-688	-688	-688	-688
173	196	208	202
-306	-316	-346	-393

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
12	15	15

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 40

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 2

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	15	15	15	15	15	15	15	14
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	73	182	300	431	565	684	803	747
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	815	924	1042	1173	1307	1427	1546	1415

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-30.28	74.27	178.82	279.62	380.42	464.20	547.98	584.03
Λανθάνον	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3	1315.3
Σύνολο	1285.0	1389.5	1494.1	1594.9	1695.7	1779.5	1863.3	1899.3

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 584
Λανθάνον : 1315
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 213.91

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 40
Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
12	15	15
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
620	825	778
594	743	743
1214	1567	1520

4 μμ	5 μμ	6 μμ
547.98	503.86	459.73
1315.3	1315.3	1315.3
1863.3	1819.1	1775.0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 41
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.35	3.85	16.75	1	16.75	11.33
T11	NA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	NA	0.416	0.15	3.45	0.52	1	0.52	
T11	NA	0.416	4.35	0.40	1.74	1	1.74	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	54.87	54.87	1	54.87	
O4	O	0.369	1.00	0.40	0.40	1	0.40	
O6	O	0.33	1.00	54.47	54.47	1	54.47	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	0.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	0.00
Δ10	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O6	54.47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.42	9	15	22	24	26	25	23
T11	0.69	1	2	3	3	4	4	3
T11	0.52	1	2	2	3	3	3	3
T11	1.74	3	6	8	9	9	9	8
A10	4.19	2145	2271	2010	1515	800	321	319
A10	4.19	2145	2271	2010	1515	800	321	319
Δ10	54.87	-1358	-1358	-1358	-1358	-1358	-1358	-1358
O4	0.40	-1	-1	-0	0	1	2	2
O6	54.47	-88	-66	-26	47	124	205	285
		2857	3141	2670	1757	408	-469	-394

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	27	27

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 41

Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.42			
0.69			
0.52			
1.74			
4.19		ΣΚΙΑ	
4.19		ΣΚΙΑ	
54.87			
0.40			
54.47			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
19	17	16	14
3	2	2	2
2	2	2	2
7	6	6	5
304	279	314	489
304	279	314	489
-1358	-1358	-1358	-1358
3	3	3	3
338	384	408	396
-378	-385	-294	43

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 41
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Σύνολο			27

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	30	30	30	30	30	30	30	27

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	30	30	30	30	30	30	30	27
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	4042	4326	3856	2942	1593	716	791	688
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	4785	5069	4598	3684	2335	1458	1534	1357

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 41
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
24	30	30

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
24	30	30
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
563	892	1228
594	743	743
1157	1634	1971

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 41
 Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-59.83	146.71	353.25	552.39	751.52	917.04	1082.5	1153.7
Λανθάνον	2598.4	2598.4	2598.4	2598.4	2598.4	2598.4	2598.4	2598.4
Σύνολο	2538.6	2745.1	2951.6	3150.8	3349.9	3515.4	3680.9	3752.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1154
 Λανθάνον : 2598
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 422.58

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 41
Ονομασία Γ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1082.5	995.38	908.20
2598.4	2598.4	2598.4
3680.9	3593.8	3506.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 42

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	3.35	3.85	12.90	1	12.90	12.30
T11	NΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	NΔ	0.416	3.35	0.40	1.34	1	1.34	
A10	NΔ	1.88	3.00	3.25	9.75	1	9.75	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	16.25	16.25	1	16.25	
O4	O	0.369	1.00	15.82	15.82	1	15.82	
O6	O	0.33	1.00	0.44	0.44	1	0.44	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	9.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	15.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O6	0.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.60	-1	-1	-0	0	1	2	3
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	5	6
T11	1.34	-2	-1	-1	1	1	5	7
A10	9.75	488	564	640	699	1861	3576	4779
Δ10	16.25	-402	-402	-402	-402	-402	-402	-402
O4	15.82	-29	-22	-8	15	40	67	93
O6	0.44	-1	-1	-0	0	1	2	2
		52	137	227	314	1503	3254	4488

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	8	8
Σύνολο			8

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 42

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
0.60			
1.21			
1.34			
9.75			
16.25			
15.82			
0.44			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
4	4	4	5
8	10	10	10
9	11	11	11
5426	5152	4177	2395
-402	-402	-402	-402
110	125	132	129
3	3	3	3
5158	4903	3937	2151

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 42

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 3

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	9	9	9	9	9	9	9	8

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	9	9	9	9	9	9	9	8
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1216	1301	1391	1478	2667	4418	5652	6206
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1959	2043	2134	2220	3409	5161	6395	6874

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-17.73	43.47	104.66	163.66	222.66	271.70	320.74	341.84
Λανθάνον	769.87	769.87	769.87	769.87	769.87	769.87	769.87	769.87
Σύνολο	752.15	813.34	874.53	933.53	992.53	1041.5	1090.6	1111.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 42

Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
7	9	9

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
7	9	9
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
5834	5101	3315
594	743	743
6428	5843	4058

4 μμ	5 μμ	6 μμ
320.74	294.91	269.09
769.87	769.87	769.87
1090.6	1064.7	1038.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 42
Ονομασία Γ ΔΙΑΔ 3

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 342
Λανθάνον : 770
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 125.20

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 43
Ονομασία Δ ΦΟΥΓΕ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	0.20	3.85	0.77	1	0.77	0.08
T11	BA	0.416	0.20	0.40	0.08	1	0.08	
E1	E	1.74	0.60	3.85	2.31	1	2.31	
T10	BΔ	0.366	4.00	3.85	15.40	1	15.40	14.64
T11	BΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	BΔ	0.416	4.00	0.40	1.60	1	1.60	
A10	BΔ	1.88	3.80	3.25	12.35	1	12.35	
E1	E	1.74	4.65	3.85	17.90	1	17.90	4.70
E11	E		0.10	3.85	0.38	1	0.38	
E11	E		0.55	3.85	2.12	1	2.12	
A11	E	2.82	1.00	2.20	2.20	1	2.20	
E1	E	1.74	5.90	3.85	22.71	1	22.71	22.71
E11	E		5.90	3.85	22.71	1	22.71	
T10	BΔ	0.366	0.10	3.85	0.38	1	0.38	0.04
T11	BΔ	0.416	0.10	0.40	0.04	1	0.04	
T10	NA	0.366	13.10	3.85	50.43	1	50.43	48.04
T11	NA	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	NA	0.416	13.10	0.40	5.24	1	5.24	
A10	NA	1.88	4.00	3.25	13.00	1	13.00	
A10	NA	1.88	4.00	3.25	13.00	1	13.00	
A10	NA	1.88	4.00	3.25	13.00	1	13.00	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	319.3	319.3	1	319.3	
O4	O	0.369	1.00	315.8	315.8	1	315.8	
O6	O	0.33	1.00	1.49	1.49	1	1.49	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	0.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	12.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 43
Ονομασία Δ ΦΟΥΑΓΕ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
0.69			
0.08			
2.31			
0.76			
0.69			
1.60			
12.35			
13.20			
0.38			
2.12			
2.20			
22.71			
0.34			
0.04			
2.39			
0.86			
1.04			
1.04			
0.86			
5.24			
13.00		ΣΚΙΑ	
13.00		ΣΚΙΑ	
13.00		ΣΚΙΑ	
319.3			
315.8			
1.49			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 43
Ονομασία Δ ΦΟΥΑΓΕ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
A11	2.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	0.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	5.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	13.00	0.59	0.43	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	13.00	0.60	0.44	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
A10	13.00	0.60	0.44	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	319.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	315.8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O6	1.49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.69	2	2	3	2	2	2	2
T11	0.08	0	0	0	0	0	0	0
E1	2.31	-24	-18	-11	-5	1	6	11
T10	0.76	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	1.60	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	12.35	619	715	811	846	882	912	1571
E1	13.20	-137	-100	-64	-28	7	36	66
E11	0.38	0	0	0	0	0	0	0
E11	2.12	0	0	0	0	0	0	0
A11	2.20	-37	-27	-17	-8	2	10	18
E1		0	0	0	0	0	0	0
E11	22.71	0	0	0	0	0	0	0
T10	0.34	-0	-0	-0	0	0	1	1
T11	0.04	-0	-0	-0	0	0	0	0
T10	2.39	4	7	10	10	11	11	10
T11	0.86	2	3	4	4	5	4	4
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	0.86	2	3	4	4	5	4	4

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 43
Ονομασία Δ ΦΟΥΑΓΕ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
2	2	2	2
0	0	0	0
14	11	9	6
3	3	5	5
3	4	5	6
6	8	11	13
3727	5779	6943	5806
78	66	50	35
0	0	0	0
0	0	0	0
21	18	14	9
0	0	0	0
0	0	0	0
1	2	2	2
0	0	0	0
8	7	7	6
3	3	3	3
4	4	3	3
4	4	3	3
3	3	3	3

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 43
Ονομασία Δ ΦΟΥΑΓΕ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	5.24	10	17	24	26	28	27	26
A10	13.00	4217	3451	2052	891	928	960	991
A10	13.00	4248	3493	2098	891	928	960	991
A10	13.00	4248	3493	2098	891	928	960	991
Δ10	319.3	-7903	-7903	-7903	-7903	-7903	-7903	-7903
O4	315.8	-571	-430	-169	302	804	1332	1850
O6	1.49	-2	-2	-1	1	3	6	8
		4677	2707	-1054	-4063	-3353	-2656	-1342

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	160	160
Σύνολο			160

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	176	176	176	176	176	176	176	158

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	176	176	176	176	176	176	176	158
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 43
 Ονομασία Δ ΦΟΥΑΓΕ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
21	19	17	16
942	867	974	1517
942	867	974	1517
942	867	974	1517
-7903	-7903	-7903	-7903
2194	2491	2644	2570
9	11	11	11
1027	3131	4752	5148

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
140	176	176

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
140	176	176
924	1155	1155
594	743	743

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 43
 Ονομασία Δ ΦΟΥΑΓΕ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	6007	4038	277	-2732	-2022	-1325	-12	2225
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	6750	4780	1020	-1990	-1280	-583	731	2893

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-348.0	853.61	2055.2	3213.8	4372.4	5335.4	6298.4	6712.8
Λανθάνον	15118.	15118.	15118.	15118.	15118.	15118.	15118.	15118.
Σύνολο	14770.	15971.	17173.	18331.	19490.	20453.	21416.	21830.

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 6713
 Λανθάνον : 15118
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 2458.61

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 43
Ονομασία Δ ΦΟΥΑΓΕ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
4195	6083	6479
594	743	743
4789	6825	7221

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6298.4	5791.2	5284.0
15118.	15118.	15118.
21416.	20909.	20402.

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 44

Ονομασία Δ WC 1-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	1.00	3.85	3.85	1	3.85	0.40
T11	ΒΔ	0.416	1.00	0.40	0.40	1	0.40	
T10	ΒΔ	0.366	1.00	3.85	3.85	1	3.85	0.40
T11	ΒΔ	0.416	1.00	0.40	0.40	1	0.40	
T10	ΝΔ	0.366	5.20	3.85	20.02	1	20.02	2.35
T11	ΝΔ	0.416	5.20	0.40	2.08	1	2.08	
A1	ΝΔ	5.20	0.60	0.45	0.27	1	0.27	
E1	Ε	1.74	2.50	3.85	9.63	1	9.63	2.50
E11	Ε		0.65	3.85	2.50	1	2.50	
T10	ΒΔ	0.366	0.05	3.85	0.19	1	0.19	0.19
T11	ΒΔ	0.416	0.05	3.45	0.17	1	0.17	
T11	ΒΔ	0.416	0.05	0.40	0.02	1	0.02	
T10	ΒΑ	0.366	3.10	3.85	11.93	1	11.93	1.24
T11	ΒΑ	0.416	3.10	0.40	1.24	1	1.24	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	17.09	17.09	1	17.09	
O4	Ο	0.369	1.00	16.46	16.46	1	16.46	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	3.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	17.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	0.27	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	10.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	16.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.45	-4	-3	-2	1	3	6	8

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 44
 Ονομασία Δ WC 1-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.45			
0.40			
3.45			
0.40			
17.67			
2.08			
0.27			
7.13			
2.50			
0.17			
0.02			
10.69			
1.24			
17.09			
16.46			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
12	16	21	25

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 44

Ονομασία Δ WC 1-1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	0.40	-1	-0	-0	0	0	1	1
T10	3.45	-4	-3	-2	1	3	6	8
T11	0.40	-1	-0	-0	0	0	1	1
T10	17.67	-22	-15	-8	6	15	59	82
T11	2.08	-3	-2	-1	1	2	8	11
A1	0.27	13	17	20	23	57	105	140
E1	7.13	-74	-54	-34	-15	4	20	35
E11	2.50	0	0	0	0	0	0	0
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	0.17	-0	-0	-0	0	0	0	0
T11	0.02	-0	-0	-0	0	0	0	0
T10	10.69	35	37	40	32	24	24	24
T11	1.24	5	5	5	4	3	3	3
Δ10	17.09	-423	-423	-423	-423	-423	-423	-423
O4	16.46	-30	-22	-9	16	42	69	96
		-509	-465	-414	-354	-269	-120	-14

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	9	9
Σύνολο			9

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	9	9	9	9	9	9	9	8

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 44

Ονομασία Δ WC 1-1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
2	2	3	3
12	16	21	25
2	2	3	3
109	129	131	133
15	17	18	18
158	150	123	73
42	35	27	19
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
27	30	29	29
3	4	4	4
-423	-423	-423	-423
114	130	138	134
74	108	94	43

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
8	9	9

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 44

Ονομασία Δ WC 1-1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	9	9	9	9	9	9	9	8
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	655	699	750	810	895	1045	1151	1122
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1398	1442	1493	1553	1638	1787	1893	1790

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-18.67	45.79	110.26	172.42	234.58	286.24	337.90	360.13
Λανθάνον	811.06	811.06	811.06	811.06	811.06	811.06	811.06	811.06
Σύνολο	792.39	856.86	921.33	983.48	1045.6	1097.3	1148.9	1171.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 360
Λανθάνον : 811
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 131.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 44

Ονομασία Δ WC 1-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
8	9	9
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1040	1259	1208
594	743	743
1634	2001	1950

4 μμ	5 μμ	6 μμ
337.90	310.69	283.48
811.06	811.06	811.06
1148.9	1121.7	1094.5

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 45
 Ονομασία Δ WC 1-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.49	1.49	1	1.49	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.49	1.49	1	1.49	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Ο4	1.49	-3	-2	-1	1	4	6	9
		-40	-39	-38	-35	-33	-31	-28

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 45
Ονομασία Δ WC 1-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.49			
1.49			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-37	-37	-37	-37
10	12	12	12
-27	-25	-24	-25

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 45

Ονομασία Δ WC 1-2

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.62	3.98	9.59	15.00	20.40	24.90	29.39	31.33
Λανθάνον	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55
Σύνολο	68.92	74.53	80.14	85.55	90.95	95.45	99.94	101.87

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 31
Λανθάνον : 71
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.47

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 45

Ονομασία Δ WC 1-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1131	1131
594	743	743
1494	1874	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
29.39	27.02	24.66
70.55	70.55	70.55
99.94	97.57	95.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 46

Ονομασία Δ WC 1-3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.49	1.49	1	1.49	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.49	1.49	1	1.49	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Ο4	1.49	-3	-2	-1	1	4	6	9
		-40	-39	-38	-35	-33	-31	-28

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 46
Ονομασία Δ WC 1-3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.49			
1.49			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-37	-37	-37	-37
10	12	12	12
-27	-25	-24	-25

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 46

Ονομασία Δ WC 1-3

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.62	3.98	9.59	15.00	20.40	24.90	29.39	31.33
Λανθάνον	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55
Σύνολο	68.92	74.53	80.14	85.55	90.95	95.45	99.94	101.87

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 31
Λανθάνον : 71
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.47

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 46
Ονομασία Δ WC 1-3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1131	1131
594	743	743
1494	1874	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
29.39	27.02	24.66
70.55	70.55	70.55
99.94	97.57	95.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 47
Ονομασία Δ WC 1-4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.49	1.49	1	1.49	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.49	1.49	1	1.49	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Ο4	1.49	-3	-2	-1	1	4	6	9
		-40	-39	-38	-35	-33	-31	-28

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 47
 Ονομασία Δ WC 1-4

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.49			
1.49			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-37	-37	-37	-37
10	12	12	12
-27	-25	-24	-25

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 47

Ονομασία Δ WC 1-4

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.62	3.98	9.59	15.00	20.40	24.90	29.39	31.33
Λανθάνον	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55
Σύνολο	68.92	74.53	80.14	85.55	90.95	95.45	99.94	101.87

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 31
Λανθάνον : 71
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.47

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 47
Ονομασία Δ WC 1-4

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1131	1131
594	743	743
1494	1874	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
29.39	27.02	24.66
70.55	70.55	70.55
99.94	97.57	95.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 48

Ονομασία Δ WC 1-5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.49	1.49	1	1.49	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.49	1.49	1	1.49	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.49	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Ο4	1.49	-3	-2	-1	1	4	6	9
		-40	-39	-38	-35	-33	-31	-28

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 48
 Ονομασία Δ WC 1-5

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.49			
1.49			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-37	-37	-37	-37
10	12	12	12
-27	-25	-24	-25

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 48

Ονομασία Δ WC 1-5

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1116	1117	1118	1120	1123	1125	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1859	1859	1861	1863	1865	1868	1870	1682

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.62	3.98	9.59	15.00	20.40	24.90	29.39	31.33
Λανθάνον	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55	70.55
Σύνολο	68.92	74.53	80.14	85.55	90.95	95.45	99.94	101.87

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 31
Λανθάνον : 71
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.47

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 48
Ονομασία Δ WC 1-5

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1131	1131
594	743	743
1494	1874	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
29.39	27.02	24.66
70.55	70.55	70.55
99.94	97.57	95.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 49

Ονομασία Δ WC 1-6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	1.35	3.85	5.20	1	5.20	0.54
T11	ΒΔ	0.416	1.35	0.40	0.54	1	0.54	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.69	1.69	1	1.69	
O4	Ο	0.369	1.00	1.69	1.69	1	1.69	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.66	-6	-4	-2	1	4	8	10
T11	0.54	-1	-1	-0	0	1	1	1
Δ10	1.69	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
O4	1.69	-3	-2	-1	2	4	7	10
		-52	-49	-45	-39	-33	-25	-20

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 49
 Ονομασία Δ WC 1-6

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.66			
0.54			
1.69			
1.69			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	28	34
2	3	4	4
-42	-42	-42	-42
12	13	14	14
-11	-5	4	10

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 49

Ονομασία Δ WC 1-6

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1104	1107	1111	1117	1123	1131	1136	1029
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1847	1850	1853	1859	1865	1873	1878	1697

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.84	4.52	10.88	17.01	23.14	28.24	33.34	35.53
Λανθάνον	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02
Σύνολο	78.18	84.54	90.90	97.03	103.16	108.26	113.35	115.55

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 36
Λανθάνον : 80
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 13.01

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 49
Ονομασία Δ WC 1-6

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
920	1160	1166
594	743	743
1514	1902	1908

4 μμ	5 μμ	6 μμ
33.34	30.65	27.97
80.02	80.02	80.02
113.35	110.67	107.99

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 50

Ονομασία Δ WC 1-7

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	1.35	3.85	5.20	1	5.20	0.54
T11	ΒΔ	0.416	1.35	0.40	0.54	1	0.54	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.69	1.69	1	1.69	
O4	Ο	0.369	1.00	1.69	1.69	1	1.69	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.66	-6	-4	-2	1	4	8	10
T11	0.54	-1	-1	-0	0	1	1	1
Δ10	1.69	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
O4	1.69	-3	-2	-1	2	4	7	10
		-52	-49	-45	-39	-33	-25	-20

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 50
Ονομασία Δ WC 1-7

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.66			
0.54			
1.69			
1.69			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	28	34
2	3	4	4
-42	-42	-42	-42
12	13	14	14
-11	-5	4	10

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 50

Ονομασία Δ WC 1-7

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1104	1107	1111	1117	1123	1131	1136	1029
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1847	1850	1853	1859	1865	1873	1878	1697

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.84	4.52	10.88	17.01	23.14	28.24	33.34	35.53
Λανθάνον	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02	80.02
Σύνολο	78.18	84.54	90.90	97.03	103.16	108.26	113.35	115.55

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 36
Λανθάνον : 80
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 13.01

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 50
 Ονομασία Δ WC 1-7

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
920	1160	1166
594	743	743
1514	1902	1908

4 μμ	5 μμ	6 μμ
33.34	30.65	27.97
80.02	80.02	80.02
113.35	110.67	107.99

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 51
 Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΣ ΓΡ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.05	3.85	15.59	1	15.59	14.79
T11	NA	0.416	0.05	3.45	0.17	1	0.17	
T11	NA	0.416	4.05	0.40	1.62	1	1.62	
A10	NA	1.88	4.00	3.25	13.00	1	13.00	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	17.41	17.41	1	17.41	
O4	O	0.369	1.00	17.41	17.41	1	17.41	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	17.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.80	1	2	3	4	4	4	3
T11	0.17	0	1	1	1	1	1	1
T11	1.62	3	5	7	8	9	8	8
A10	13.00	6654	7045	6235	4699	2481	1001	991
Δ10	17.41	-431	-431	-431	-431	-431	-431	-431
O4	17.41	-31	-24	-9	17	44	73	102
		6196	6598	5806	4298	2108	656	674

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	9	9
Σύνολο			9

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	10	10	10	10	10	10	10	9

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 51

Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΣ ΓΡ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
0.80			
0.17			
1.62			
13.00			
17.41			
17.41			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
3	2	2	2
1	1	1	1
7	6	5	5
942	867	747	440
-431	-431	-431	-431
121	137	146	142
642	582	470	159

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
8	10	10

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 51
 Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΣ ΓΡ

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	10	10	10	10	10	10	10	9
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	7361	7763	6971	5462	3272	1821	1839	1690
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	8103	8505	7713	6205	4015	2564	2581	2359

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-19.00	46.60	112.19	175.44	238.68	291.25	343.82	366.44
Λανθάνον	825.27	825.27	825.27	825.27	825.27	825.27	825.27	825.27
Σύνολο	806.27	871.87	937.46	1000.7	1063.9	1116.5	1169.0	1191.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 366
 Λανθάνον : 825
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 134.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 51
Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΣ ΓΡ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
8	10	10
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1514	1634	1323
594	743	743
2108	2377	2066

4 μμ	5 μμ	6 μμ
343.82	316.13	288.45
825.27	825.27	825.27
1169.0	1141.4	1113.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 52
Ονομασία Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	1.00	3.85	3.85	1	3.85	3.85
T11	NΔ	0.416	1.00	3.45	3.45	1	3.45	
T11	NΔ	0.416	1.00	0.40	0.40	1	0.40	
T10	NA	0.366	4.40	3.85	16.94	1	16.94	10.57
T11	NA	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	4.40	0.40	1.76	1	1.76	
A10	NA	1.88	1.95	1.90	3.71	1	3.71	
A10	NA	1.88	1.95	1.90	3.71	1	3.71	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	21.84	21.84	1	21.84	
O4	O	0.369	1.00	21.84	21.84	1	21.84	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	6.37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	21.84	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	3.45	-5	-3	-2	1	3	13	18
T11	0.40	-1	-0	-0	0	0	2	2
T10	6.37	11	18	26	28	30	29	27
T11	0.35	1	1	2	2	2	2	2
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	1.76	3	6	8	9	9	9	9
A10	3.71	1899	2010	1779	1341	708	286	283
A10	3.71	1899	2010	1779	1341	708	286	283
Δ10	21.84	-541	-541	-541	-541	-541	-541	-541
O4	21.84	-39	-30	-12	21	56	92	128

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 52
Ονομασία Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.45			
0.40			
6.37			
0.35			
1.04			
1.76			
3.71			
3.71			
21.84			
21.84			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
24	29	29	30
3	3	3	3
23	20	18	17
1	1	1	1
4	4	3	3
7	6	6	5
269	247	213	126
269	247	213	126
-541	-541	-541	-541
152	172	183	178

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 52
 Ονομασία Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
		3229	3475	3045	2208	982	183	216

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	11	11
Σύνολο			11

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	12	12	12	12	12	12	12	11

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένοι, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	12	12	12	12	12	12	12	11
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 52
 Ονομασία Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
211	189	130	-52

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
10	12	12

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
10	12	12
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 52
 Ονομασία Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	4396	4642	4212	3375	2149	1350	1383	1262
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	5139	5384	4954	4117	2891	2092	2125	1930

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-23.82	58.41	140.65	219.93	299.21	365.11	431.01	459.36
Λανθάνον	1034.5	1034.5	1034.5	1034.5	1034.5	1034.5	1034.5	1034.5
Σύνολο	1010.7	1092.9	1175.1	1254.4	1333.7	1399.6	1465.5	1493.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 459
 Λανθάνον : 1035
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 168.24

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 52
Ονομασία Δ Υ/Δ ΕΠΑΛ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1123	1297	1115
594	743	743
1717	2039	1858

4 μμ	5 μμ	6 μμ
431.01	396.30	361.59
1034.5	1034.5	1034.5
1465.5	1430.8	1396.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 53
Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΛ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.50	3.85	17.32	1	17.32	10.95
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	NA	0.416	4.50	0.40	1.80	1	1.80	
A10	NA	1.88	1.95	1.90	3.71	1	3.71	
A10	NA	1.88	1.95	1.90	3.71	1	3.71	
T10	BA	0.366	5.10	3.85	19.63	1	19.63	10.22
T11	BA	0.416	0.50	3.45	1.73	1	1.73	
T11	BA	0.416	5.10	0.40	2.04	1	2.04	
A10	BA	1.88	3.00	2.15	6.45	1	6.45	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	22.95	22.95	1	22.95	
Ο4	Ο	0.369	1.00	22.95	22.95	1	22.95	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	6.37	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	9.41	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	6.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	22.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	6.37	11	18	26	28	30	29	27
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	0.69	1	2	3	3	4	4	3
T11	1.80	3	6	8	9	10	9	9
A10	3.71	1899	2010	1779	1341	708	286	283
A10	3.71	1899	2010	1779	1341	708	286	283
T10	9.41	31	33	35	28	21	21	21
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	2.04	8	8	9	7	5	5	5

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 53
 Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΛ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
6.37			
1.04			
0.69			
1.80			
3.71			
3.71			
9.41			
1.73			
2.04			
6.45			
22.95			
22.95			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
23	20	18	17
4	4	3	3
3	2	2	2
7	6	6	5
269	247	213	126
269	247	213	126
23	26	26	25
5	5	5	5
6	6	6	6

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 53
Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΛ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
A10	6.45	2398	1852	752	442	461	476	492
Δ10	22.95	-568	-568	-568	-568	-568	-568	-568
O4	22.95	-41	-31	-12	22	58	97	134
		5648	5351	3823	2665	1447	655	699

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	11	11
Σύνολο			11

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	13	13	13	13	13	13	13	11

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	13	13	13	13	13	13	13	11
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 53
Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΛ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
467	430	370	219
-568	-568	-568	-568
159	181	192	187
668	608	488	153

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
10	13	13

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
10	13	13
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 53
 Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΛ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	6816	6518	4991	3832	2615	1822	1866	1718
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	7558	7261	5733	4575	3357	2565	2609	2387

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-25.02	61.35	147.73	231.00	314.27	383.49	452.71	482.49
Λανθάνον	1086.6	1086.6	1086.6	1086.6	1086.6	1086.6	1086.6	1086.6
Σύνολο	1061.6	1147.9	1234.3	1317.6	1400.9	1470.1	1539.3	1569.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 482
 Λανθάνον : 1087
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 176.72

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 53
 Ονομασία Δ Δ ΕΠΑΛ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1542	1655	1321
594	743	743
2136	2398	2063

4 μμ	5 μμ	6 μμ
452.71	416.25	379.80
1086.6	1086.6	1086.6
1539.3	1502.8	1466.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 54
 Ονομασία Δ ANAMON

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	32.45	32.45	1	32.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	32.45	32.45	1	32.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ
Δ10	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	32.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ
Δ10	32.45	-803	-803	-803	-803	-803	-803	-803
Ο4	32.45	-59	-44	-17	31	83	137	190
		-862	-847	-820	-772	-720	-666	-613

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	16	16
Σύνολο			16

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	18	18	18	18	18	18	18	16

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 μμ	9 μμ	10 μμ	11 μμ	12 μμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 54
Ονομασία Δ ANAMON

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
32.45			
32.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-803	-803	-803	-803
225	256	272	264
-578	-547	-531	-539

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
14	18	18

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 54
 Ονομασία Δ ANAMON

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	18	18	18	18	18	18	18	16
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	311	326	352	401	452	507	560	478
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1054	1068	1095	1143	1195	1249	1302	1146

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-35.37	86.75	208.88	326.62	444.37	542.23	640.10	682.21
Λανθάνον	1536.4	1536.4	1536.4	1536.4	1536.4	1536.4	1536.4	1536.4
Σύνολο	1501.0	1623.1	1745.3	1863.0	1980.7	2078.6	2176.5	2218.6

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 682
 Λανθάνον : 1536
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 249.86

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 54
Ονομασία Δ ANAMON

4 μμ	5 μμ	6 μμ
14	18	18
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
391	641	634
594	743	743
985	1384	1376

4 μμ	5 μμ	6 μμ
640.10	588.56	537.01
1536.4	1536.4	1536.4
2176.5	2124.9	2073.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 55
Ονομασία Δ ΦΩΤΟΤ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	2.15	3.85	8.28	1	8.28	5.27
T11	BA	0.416	2.15	0.40	0.86	1	0.86	
A10	BA	1.88	0.10	2.15	0.22	1	0.22	
A10	BA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	9.68	9.68	1	9.68	
O4	O	0.369	1.00	9.68	9.68	1	9.68	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	9.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.01	10	11	11	9	7	7	7
T11	0.86	3	3	4	3	2	2	2
A10	0.22	82	63	26	15	16	16	17
A10	4.19	1557	1203	488	287	299	309	319
Δ10	9.68	-240	-240	-240	-240	-240	-240	-240
O4	9.68	-17	-13	-5	9	25	41	57
		1395	1027	284	84	109	136	162

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	5	5
Σύνολο			5

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	5	5	5	5	5	5	5	5

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 55
Ονομασία Δ ΦΩΤΟΤ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.01			
0.86			
0.22			
4.19			
9.68			
9.68			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
7	8	8	8
2	3	3	3
16	15	13	7
304	279	241	142
-240	-240	-240	-240
67	76	81	79
157	142	106	-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
4	5	5

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 55
 Ονομασία Δ ΦΩΤΟΤ

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	5	5	5	5	5	5	5	5
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	2556	2188	1444	1244	1269	1296	1322	1201
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	3298	2930	2187	1987	2012	2039	2065	1870

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-10.55	25.88	62.31	97.43	132.56	161.75	190.95	203.51
Λανθάνον	458.32	458.32	458.32	458.32	458.32	458.32	458.32	458.32
Σύνολο	447.77	484.20	520.63	555.76	590.88	620.08	649.27	661.83

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 204
 Λανθάνον : 458
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 74.54

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 55
Ονομασία Δ ΦΩΤΟΤ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
4	5	5
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1070	1266	1160
594	743	743
1664	2008	1902

4 μμ	5 μμ	6 μμ
190.95	175.57	160.19
458.32	458.32	458.32
649.27	633.89	618.52

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 56

Ονομασία Δ WC 2-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.38	1.38	1	1.38	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.38	1.38	1	1.38	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.38	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Ο4	1.38	-2	-2	-1	1	4	6	8
		-37	-36	-35	-33	-31	-28	-26

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 56

Ονομασία Δ WC 2-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.38			
1.38			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-34	-34	-34	-34
10	11	12	11
-25	-23	-23	-23

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 56

Ονομασία Δ WC 2-1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1119	1120	1121	1123	1125	1127	1130	1016
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1862	1862	1863	1865	1868	1870	1872	1684

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.50	3.69	8.88	13.89	18.90	23.06	27.22	29.01
Λανθάνον	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34
Σύνολο	63.84	69.03	74.22	79.23	84.24	88.40	92.56	94.35

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 29
Λανθάνον : 65
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 10.63

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 56

Ονομασία Δ WC 2-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
901	1133	1133
594	743	743
1495	1876	1875

4 μμ	5 μμ	6 μμ
27.22	25.03	22.84
65.34	65.34	65.34
92.56	90.37	88.18

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 57

Ονομασία Δ WC 2-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.33	1.33	1	1.33	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.33	1.33	1	1.33	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Ο4	1.33	-2	-2	-1	1	3	6	8
		-35	-35	-34	-32	-30	-27	-25

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 57
 Ονομασία Δ WC 2-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.33			
1.33			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-33	-33	-33	-33
9	10	11	11
-24	-22	-22	-22

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 57

Ονομασία Δ WC 2-2

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1120	1121	1122	1124	1126	1128	1131	1016
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1863	1864	1865	1867	1869	1871	1873	1685

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.45	3.56	8.56	13.39	18.21	22.22	26.24	27.96
Λανθάνον	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97
Σύνολο	61.52	66.53	71.53	76.36	81.19	85.20	89.21	90.93

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 28
Λανθάνον : 63
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 10.24

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 57
Ονομασία Δ WC 2-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
902	1134	1134
594	743	743
1496	1876	1876

4 μμ	5 μμ	6 μμ
26.24	24.12	22.01
62.97	62.97	62.97
89.21	87.09	84.98

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 58

Ονομασία Δ WC 2-3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	0.95	3.85	3.66	1	3.66	2.42
T11	BA	0.416	0.95	0.40	0.38	1	0.38	
A10	BA	1.88	0.95	2.15	2.04	1	2.04	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.57	1.57	1	1.57	
O4	O	0.369	1.00	1.57	1.57	1	1.57	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.24	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	2.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.24	4	4	5	4	3	3	3
T11	0.38	1	2	2	1	1	1	1
A10	2.04	758	586	238	140	146	151	155
Δ10	1.57	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
O4	1.57	-3	-2	-1	2	4	7	9
		722	551	204	107	115	122	130

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 58

Ονομασία Δ WC 2-3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.24			
0.38			
2.04			
1.57			
1.57			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
3	3	3	3
1	1	1	1
148	136	117	69
-39	-39	-39	-39
11	12	13	13
124	114	96	48

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 58

Ονομασία Δ WC 2-3

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1878	1706	1360	1263	1270	1278	1285	1164
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2620	2449	2103	2006	2013	2021	2028	1833

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.71	4.20	10.11	15.80	21.50	26.23	30.97	33.01
Λανθάνον	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34
Σύνολο	72.62	78.53	84.44	90.14	95.84	100.57	105.31	107.34

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 33
Λανθάνον : 74
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 12.09

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 58
Ονομασία Δ WC 2-3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1039	1252	1203
594	743	743
1633	1994	1946

4 μμ	5 μμ	6 μμ
30.97	28.48	25.98
74.34	74.34	74.34
105.31	102.81	100.32

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 59

Ονομασία Δ WC 3-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.38	1.38	1	1.38	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.38	1.38	1	1.38	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.38	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Ο4	1.38	-2	-2	-1	1	4	6	8
		-37	-36	-35	-33	-31	-28	-26

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 59

Ονομασία Δ WC 3-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.38			
1.38			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-34	-34	-34	-34
10	11	12	11
-25	-23	-23	-23

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 59

Ονομασία Δ WC 3-1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1119	1120	1121	1123	1125	1127	1130	1016
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1862	1862	1863	1865	1868	1870	1872	1684

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.50	3.69	8.88	13.89	18.90	23.06	27.22	29.01
Λανθάνον	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34	65.34
Σύνολο	63.84	69.03	74.22	79.23	84.24	88.40	92.56	94.35

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 29
Λανθάνον : 65
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 10.63

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 59
Ονομασία Δ WC 3-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
901	1133	1133
594	743	743
1495	1876	1875

4 μμ	5 μμ	6 μμ
27.22	25.03	22.84
65.34	65.34	65.34
92.56	90.37	88.18

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 60
 Ονομασία Δ WC 3-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.33	1.33	1	1.33	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.33	1.33	1	1.33	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
Ο4	1.33	-2	-2	-1	1	3	6	8
		-35	-35	-34	-32	-30	-27	-25

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
Χώρος 60
Ονομασία Δ WC 3-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.33			
1.33			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-33	-33	-33	-33
9	10	11	11
-24	-22	-22	-22

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 60

Ονομασία Δ WC 3-2

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1120	1121	1122	1124	1126	1128	1131	1016
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1863	1864	1865	1867	1869	1871	1873	1685

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.45	3.56	8.56	13.39	18.21	22.22	26.24	27.96
Λανθάνον	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97	62.97
Σύνολο	61.52	66.53	71.53	76.36	81.19	85.20	89.21	90.93

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 28
Λανθάνον : 63
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 10.24

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 60

Ονομασία Δ WC 3-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
902	1134	1134
594	743	743
1496	1876	1876

4 μμ	5 μμ	6 μμ
26.24	24.12	22.01
62.97	62.97	62.97
89.21	87.09	84.98

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 61
Ονομασία Δ WC 3-3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	0.95	3.85	3.66	1	3.66	2.32
T11	BA	0.416	0.95	0.40	0.38	1	0.38	
A10	BA	1.88	0.90	2.15	1.94	1	1.94	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.57	1.57	1	1.57	
O4	O	0.369	1.00	1.57	1.57	1	1.57	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.94	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.57	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.34	4	5	5	4	3	3	3
T11	0.38	1	2	2	1	1	1	1
A10	1.94	721	557	226	133	139	143	148
Δ10	1.57	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
O4	1.57	-3	-2	-1	2	4	7	9
		685	522	193	101	108	115	122

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 61
Ονομασία Δ WC 3-3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.34			
0.38			
1.94			
1.57			
1.57			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
3	4	4	4
1	1	1	1
141	129	111	66
-39	-39	-39	-39
11	12	13	13
117	108	91	44

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 61

Ονομασία Δ WC 3-3

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1841	1678	1349	1257	1264	1271	1278	1157
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2584	2421	2091	1999	2006	2013	2021	1826

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.71	4.20	10.11	15.80	21.50	26.23	30.97	33.01
Λανθάνον	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34	74.34
Σύνολο	72.62	78.53	84.44	90.14	95.84	100.57	105.31	107.34

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 33
Λανθάνον : 74
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 12.09

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 61

Ονομασία Δ WC 3-3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1032	1246	1200
594	743	743
1626	1989	1943

4 μμ	5 μμ	6 μμ
30.97	28.48	25.98
74.34	74.34	74.34
105.31	102.81	100.32

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 62
 Ονομασία Δ ΓΡΑΜΜ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	3.45	3.85	13.28	1	13.28	10.11
T11	BA	0.416	0.40	3.45	1.38	1	1.38	
T11	BA	0.416	3.45	0.40	1.38	1	1.38	
A10	BA	1.88	3.00	2.45	7.35	1	7.35	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	15.70	15.70	1	15.70	
O4	O	0.369	1.00	15.70	15.70	1	15.70	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	7.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	15.70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.17	10	11	12	10	7	7	7
T11	1.38	5	5	6	5	4	4	3
T11	1.38	5	5	6	5	4	4	3
A10	7.35	2732	2110	857	504	525	543	560
Δ10	15.70	-389	-389	-389	-389	-389	-389	-389
O4	15.70	-28	-21	-8	15	40	66	92
		2336	1723	483	149	191	235	278

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	8	8
Σύνολο			8

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	9	9	9	9	9	9	9	8

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 62
Ονομασία Δ ΓΡΑΜΜ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.17			
1.38			
1.38			
7.35			
15.70			
15.70			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
8	9	9	8
4	4	4	4
4	4	4	4
533	490	422	249
-389	-389	-389	-389
109	124	131	128
269	243	182	5

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
7	9	9

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 62
 Ονομασία Δ ΓΡΑΜΜ

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	9	9	9	9	9	9	9	8
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	3499	2886	1647	1313	1354	1398	1441	1316
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	4242	3629	2389	2055	2097	2141	2184	1984

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-17.11	41.97	101.06	158.03	214.99	262.34	309.70	330.07
Λανθάνον	743.36	743.36	743.36	743.36	743.36	743.36	743.36	743.36
Σύνολο	726.24	785.33	844.42	901.38	958.35	1005.7	1053.0	1073.4

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 330
 Λανθάνον : 743
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 120.89

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 62
Ονομασία Δ ΓΡΑΜΜ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
7	9	9
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1174	1346	1169
594	743	743
1768	2088	1911

4 μμ	5 μμ	6 μμ
309.70	284.76	259.82
743.36	743.36	743.36
1053.0	1028.1	1003.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 63

Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	26.00	3.85	100.1	1	100.1	70.11
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NA	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	NA	0.416	26.00	0.40	10.40	1	10.40	
A10	NA	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.80	2.15	3.87	1	3.87	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.90	2.15	4.08	1	4.08	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
T10	NΔ	0.366	0.10	3.85	0.38	1	0.38	0.04
T11	NΔ	0.416	0.10	0.40	0.04	1	0.04	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	132.5	132.5	1	132.5	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	29.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	10.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 63

Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
29.99			
1.90			
1.90			
1.90			
1.90			
1.90			
1.04			
1.21			
10.40			
4.19			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
3.87			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
4.08			
3.98			
0.34			
0.04			
132.5			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 63

Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.87	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	0.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	29.99	51	84	122	131	142	136	129
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.04	2	3	5	5	6	5	5
T11	1.21	2	4	6	6	6	6	6
T11	10.40	20	33	48	52	56	54	51
A10	4.19	2145	2271	2010	1515	800	323	319
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.87	1981	2097	1856	1399	739	298	295
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	4.08	2088	2211	1957	1475	779	314	311
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
T10	0.34	-0	-0	-0	0	0	1	2
T11	0.04	-0	-0	-0	0	0	0	0
Δ10	132.5	-3279	-3279	-3279	-3279	-3279	-3279	-3279
		21361	22864	19946	14300	6134	665	615

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 63

Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
106	93	86	80
8	7	6	6
8	7	6	6
8	7	6	6
8	7	6	6
8	7	6	6
4	4	3	3
5	4	4	4
42	37	34	32
304	279	241	142
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
280	258	222	131
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
296	272	234	138
288	265	229	135
2	2	3	3
0	0	0	0
-3279	-3279	-3279	-3279
395	93	-363	-1504

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 63

Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	66	66
Σύνολο			66

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	73	73	73	73	73	73	73	66

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	73	73	73	73	73	73	73	66
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	22589	24092	21174	15528	7362	1893	1843	1500
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	23331	24835	21916	16270	8104	2636	2585	2168

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 63
 Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
58	73	73

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
58	73	73
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1075	865	-276
594	743	743
1669	1607	466

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 63
 Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-144.4	354.22	852.88	1333.6	1814.4	2214.0	2613.6	2785.6
Λανθάνον	6273.5	6273.5	6273.5	6273.5	6273.5	6273.5	6273.5	6273.5
Σύνολο	6129.1	6627.7	7126.4	7607.2	8087.9	8487.6	8887.2	9059.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 2786
 Λανθάνον : 6274
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 1020.25

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 63

Ονομασία Ε ΔΙΑΔ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2613.6	2403.2	2192.7
6273.5	6273.5	6273.5
8887.2	8676.7	8466.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 64

Ονομασία Ε ΚΛΙΜ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
E1	E	1.74	4.20	3.85	16.17	1	16.17	1.98
A11	E	2.82	0.90	2.20	1.98	1	1.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	24.93	24.93	1	24.93	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11	1.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	14.19	-147	-108	-68	-30	7	39	71
A11	1.98	-33	-24	-15	-7	2	9	16
Δ10	24.93	-617	-617	-617	-617	-617	-617	-617
		-798	-749	-701	-654	-608	-569	-530

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	12	12
Σύνολο			12

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	14	14	14	14	14	14	14	12

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 64
 Ονομασία Ε ΚΛΙΜ 1

Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
14.19			
1.98			
24.93			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
84	71	54	37
19	16	12	8
-617	-617	-617	-617
-514	-530	-551	-571

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
11	14	14

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 64

Ονομασία Ε ΚΛΙΜ 1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	14	14	14	14	14	14	14	12
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	371	419	468	514	561	600	638	538
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1114	1162	1210	1257	1303	1342	1381	1206

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-27.19	66.67	160.53	251.03	341.53	416.74	491.96	524.33
Λανθάνον	1180.8	1180.8	1180.8	1180.8	1180.8	1180.8	1180.8	1180.8
Σύνολο	1153.6	1247.5	1341.3	1431.8	1522.3	1597.5	1672.8	1705.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 524
Λανθάνον : 1181
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 192.04

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 64
 Ονομασία Ε ΚΛΙΜ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	14	14
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
405	618	598
594	743	743
999	1360	1340

4 μμ	5 μμ	6 μμ
491.96	452.35	412.73
1180.8	1180.8	1180.8
1672.8	1633.1	1593.5

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 65

Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
E1	E	1.74	3.10	3.85	11.93	1	11.93	2.50
E11	E		0.65	3.85	2.50	1	2.50	
T10	ΒΔ	0.366	8.75	3.85	33.69	1	33.69	23.74
T11	ΒΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΔ	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	ΒΔ	0.416	0.40	3.45	1.38	1	1.38	
T11	ΒΔ	0.416	8.75	0.40	3.50	1	3.50	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	77.86	77.86	1	77.86	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10	9.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	9.43	-98	-72	-45	-20	5	26	47
E11	2.50	0	0	0	0	0	0	0
T10	9.95	-13	-9	-5	2	9	18	22
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.90	-3	-2	-1	0	2	4	5
T11	1.38	-2	-1	-1	0	1	3	3
T11	3.50	-5	-3	-2	1	3	7	9
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 65

Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
9.43			
2.50			
9.95			
1.04			
1.90			
1.38			
3.50			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
77.86			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
56	47	36	25
0	0	0	0
35	45	60	72
4	5	7	9
8	10	13	16
6	7	9	11
14	18	24	29
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 65
 Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	77.86	-1927	-1927	-1927	-1927	-1927	-1927	-1927
		-1251	-1094	-936	-853	-769	-692	186

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	39	39
Σύνολο			39

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	43	43	43	43	43	43	43	39

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	43	43	43	43	43	43	43	39
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 65
 Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-1927	-1927	-1927	-1927
3000	5654	7172	5718

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
34	43	43

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34	43	43
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 65

Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-53	104	261	345	429	505	1384	4078
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	689	846	1004	1088	1171	1248	2127	4746

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-84.88	208.15	501.17	783.69	1066.2	1301.0	1535.8	1636.8
Λανθάνον	3686.4	3686.4	3686.4	3686.4	3686.4	3686.4	3686.4	3686.4
Σύνολο	3601.6	3894.6	4187.6	4470.1	4752.6	4987.5	5222.3	5323.3

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1637
Λανθάνον : 3686
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 599.52

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 65
Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6612	8370	6916
594	743	743
7206	9112	7658

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1535.8	1412.1	1288.5
3686.4	3686.4	3686.4
5222.3	5098.6	4974.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 66
 Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.40
T11	ΒΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	ΒΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	ΒΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	38.70	38.70	1	38.70	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.15	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	38.70	-958	-958	-958	-958	-958	-958	-958
		-571	-505	-440	-411	-382	-354	75

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 66

Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.15			
0.86			
0.86			
1.72			
3.98			
3.98			
38.70			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	23	31	37
3	4	6	7
3	4	6	7
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-958	-958	-958	-958
1476	2807	3572	2850

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 66

Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 2

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	606	671	737	766	795	822	1251	2535
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1348	1414	1479	1508	1537	1565	1993	3203

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-42.19	103.46	249.11	389.53	529.95	646.67	763.39	813.61
Λανθάνον	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3
Σύνολο	1790.1	1935.8	2081.4	2221.8	2362.3	2479.0	2595.7	2645.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 66

Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3748	4748	4026
594	743	743
4342	5490	4769

4 μμ	5 μμ	6 μμ
763.39	701.92	640.44
1832.3	1832.3	1832.3
2595.7	2534.2	2472.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 66
Ονομασία Ε ΓΡΑΦ ΚΑΘ 2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 814
Λανθάνον : 1832
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 297.99

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 67

Ονομασία Ε ΣΕΠ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.76
T11	ΒΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	38.70	38.70	1	38.70	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.79	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	38.70	-958	-958	-958	-958	-958	-958	-958
		-571	-505	-440	-411	-382	-354	75

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 67

Ονομασία Ε ΣΕΠ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.79			
1.04			
1.04			
1.72			
3.98			
3.98			
38.70			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	22	29	34
4	5	7	9
4	5	7	9
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-958	-958	-958	-958
1476	2808	3572	2850

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 67

Ονομασία Ε ΣΕΠ 1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	606	671	737	766	795	822	1251	2535
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1348	1414	1479	1508	1537	1565	1993	3203

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-42.19	103.46	249.11	389.53	529.95	646.67	763.39	813.61
Λανθάνον	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3	1832.3
Σύνολο	1790.1	1935.8	2081.4	2221.8	2362.3	2479.0	2595.7	2645.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 67

Ονομασία Ε ΣΕΠ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3749	4748	4026
594	743	743
4343	5491	4769

4 μμ	5 μμ	6 μμ
763.39	701.92	640.44
1832.3	1832.3	1832.3
2595.7	2534.2	2472.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 67
Ονομασία Ε ΣΕΠ 1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 814
Λανθάνον : 1832
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 297.99

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 68
Ονομασία Ε ΑΜΦΙΘ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	8.45	3.85	32.53	1	32.53	22.40
T11	ΒΔ	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	ΒΔ	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	ΒΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	ΒΔ	0.416	8.45	0.40	3.38	1	3.38	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.80	2.15	3.87	1	3.87	
A10	ΒΔ	1.88	1.90	2.15	4.08	1	4.08	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	74.77	74.77	1	74.77	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.13	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.87	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	10.13	-13	-9	-5	2	9	18	22
T11	0.35	-1	-0	-0	0	0	1	1
T11	1.90	-3	-2	-1	0	2	4	5
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	3.38	-5	-3	-2	1	3	7	9
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.87	194	224	254	265	276	286	492
A10	4.08	204	236	268	280	291	301	519
Δ10	74.77	-1851	-1851	-1851	-1851	-1851	-1851	-1851
		-1076	-945	-815	-757	-699	-645	212

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 68
Ονομασία Ε ΑΜΦΙΘ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
10.13			
0.35			
1.90			
0.86			
3.38			
3.98			
3.98			
3.87			
4.08			
74.77			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
36	46	61	73
1	2	2	3
8	10	13	16
3	4	6	7
14	17	23	28
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
1168	1811	2176	1819
1231	1909	2294	1918
-1851	-1851	-1851	-1851
3013	5673	7199	5755

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 68

Ονομασία Ε ΑΜΦΙΘ

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	37	37
Σύνολο			37

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	41	41	41	41	41	41	41	37

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	41	41	41	41	41	41	41	37
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	120	251	382	439	497	551	1408	4089
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	863	993	1124	1182	1239	1294	2150	4757

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 68
Ονομασία Ε ΑΜΦΙΘ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
33	41	41

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
33	41	41
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6629	8395	6952
594	743	743
7223	9137	7694

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 68
 Ονομασία Ε ΑΜΦΙΘ

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-81.51	199.89	481.28	752.59	1023.8	1249.3	1474.9	1571.9
Λανθάνον	3540.1	3540.1	3540.1	3540.1	3540.1	3540.1	3540.1	3540.1
Σύνολο	3458.6	3740.0	4021.4	4292.7	4564.0	4789.5	5015.0	5112.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1572
 Λανθάνον : 3540
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 575.73

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 68
Ονομασία Ε ΑΜΦΙΘ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1474.9	1356.1	1237.3
3540.1	3540.1	3540.1
5015.0	4896.3	4777.5

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 69

Ονομασία Ε ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.50	3.85	17.32	1	17.32	12.52
T11	ΒΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	ΒΔ	0.416	0.45	3.45	1.55	1	1.55	
T11	ΒΔ	0.416	4.50	0.40	1.80	1	1.80	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	39.91	39.91	1	39.91	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.55	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.80	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.55	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.80	-3	-2	-1	0	2	4	5
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	39.91	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988
		-602	-536	-470	-440	-411	-382	47

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	20	20
Σύνολο			20

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 69

Ονομασία Ε ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.80			
1.21			
1.55			
1.80			
3.98			
3.98			
39.91			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	22	29	35
5	6	8	10
6	8	11	13
7	9	12	15
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-988	-988	-988	-988
1450	2782	3547	2826

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 69

Ονομασία Ε ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	22	22	22	22	22	22	22	20

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	22	22	22	22	22	22	22	20
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	575	641	707	737	766	794	1224	2509
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1318	1384	1449	1479	1509	1537	1966	3177

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-43.51	106.69	256.89	401.71	546.52	666.89	787.26	839.05
Λανθάνον	1889.6	1889.6	1889.6	1889.6	1889.6	1889.6	1889.6	1889.6
Σύνολο	1846.1	1996.3	2146.5	2291.3	2436.1	2556.5	2676.9	2728.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 69

Ονομασία Ε ΕΡΓΑ Η/Υ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	22	22

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	22	22
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3723	4724	4003
594	743	743
4317	5467	4746

4 μμ	5 μμ	6 μμ
787.26	723.86	660.47
1889.6	1889.6	1889.6
2676.9	2613.5	2550.1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 69
Ονομασία Ε ΕΡΓΑ Η/Υ 1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 839
Λανθάνον : 1890
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 307.31

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 70
Ονομασία Ε ΕΡΓΑ ΒΙΒΛ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.40	3.85	16.94	1	16.94	11.83
T11	ΒΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	ΒΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΒΔ	0.416	4.40	0.40	1.76	1	1.76	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	38.96	38.96	1	38.96	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.11	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	2	3
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	1.76	-3	-2	-1	0	2	4	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	4.19	210	242	275	287	299	309	533
Δ10	38.96	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964
		-567	-500	-432	-403	-373	-345	95

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 70

Ονομασία Ε ΕΡΓΑ ΒΙΒΛ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.11			
1.21			
0.69			
1.76			
3.98			
4.19			
38.96			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	23	31	37
5	6	8	10
3	4	5	6
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1264	1961	2356	1970
-964	-964	-964	-964
1534	2900	3684	2944

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 70
Ονομασία Ε ΕΡΓΑ ΒΙΒΛ

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	610	677	744	774	804	832	1272	2593
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1352	1419	1487	1516	1546	1574	2014	3261

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-42.47	104.15	250.78	392.15	533.51	651.02	768.52	819.08
Λανθάνον	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6
Σύνολο	1802.1	1948.8	2095.4	2236.8	2378.1	2495.6	2613.1	2663.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 70

Ονομασία Ε ΕΡΓΑ ΒΙΒΛ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3841	4861	4120
594	743	743
4435	5603	4862

4 μμ	5 μμ	6 μμ
768.52	706.63	644.75
1844.6	1844.6	1844.6
2613.1	2551.2	2489.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 70

Ονομασία Ε ΕΡΓΑ ΒΙΒΛ

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 819

Λανθάνον : 1845

Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 299.99

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 71

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.40	3.85	16.94	1	16.94	11.72
T11	ΒΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΒΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	ΒΔ	0.416	4.40	0.40	1.76	1	1.76	
A10	ΒΔ	1.88	1.90	2.15	4.08	1	4.08	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	38.96	38.96	1	38.96	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.22	-7	-5	-2	1	4	9	12
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.76	-3	-2	-1	0	2	4	4
A10	4.08	204	236	268	280	291	301	519
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	38.96	-964	-964	-964	-964	-964	-964	-964
		-572	-506	-440	-410	-381	-353	82

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 71

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.22			
0.69			
1.21			
1.76			
4.08			
3.98			
38.96			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
19	23	31	38
3	4	5	6
5	6	8	10
7	9	12	14
1231	1909	2294	1918
1201	1862	2237	1871
-964	-964	-964	-964
1501	2849	3623	2893

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 71

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	604	670	737	766	796	824	1258	2560
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1347	1413	1479	1509	1538	1566	2000	3228

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-42.47	104.15	250.78	392.15	533.51	651.02	768.52	819.08
Λανθάνον	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6	1844.6
Σύνολο	1802.1	1948.8	2095.4	2236.8	2378.1	2495.6	2613.1	2663.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 71

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3790	4800	4069
594	743	743
4384	5542	4812

4 μμ	5 μμ	6 μμ
768.52	706.63	644.75
1844.6	1844.6	1844.6
2613.1	2551.2	2489.4

Επίπεδο : Επίπεδο 1
Χώρος 71
Ονομασία Ζ ΑΙΘ 1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 819
Λανθάνον : 1845
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 299.99

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 72

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.75
T11	ΒΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	ΒΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	ΒΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	37.95	37.95	1	37.95	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.80	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	37.95	-939	-939	-939	-939	-939	-939	-939
		-552	-487	-421	-392	-363	-335	93

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 72

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.80			
0.86			
1.21			
1.72			
3.98			
3.98			
37.95			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	22	29	35
3	4	6	7
5	6	8	10
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-939	-939	-939	-939
1495	2826	3590	2869

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 72

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 2

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-41.37	101.45	244.28	381.98	519.68	634.14	748.59	797.84
Λανθάνον	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8
Σύνολο	1755.4	1898.2	2041.1	2178.8	2316.5	2430.9	2545.4	2594.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 72

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3767	4766	4045
594	743	743
4361	5509	4787

4 μμ	5 μμ	6 μμ
748.59	688.31	628.03
1796.8	1796.8	1796.8
2545.4	2485.1	2424.8

Επίπεδο : Επίπεδο 1
Χώρος 72
Ονομασία Ζ ΑΙΘ 2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 798
Λανθάνον : 1797
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 292.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 73

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.58
T11	ΒΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	ΒΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	37.95	37.95	1	37.95	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.97	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	37.95	-939	-939	-939	-939	-939	-939	-939
		-552	-487	-421	-392	-363	-336	93

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 73

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.97			
0.86			
1.04			
1.72			
3.98			
3.98			
37.95			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	22	30	36
3	4	6	7
4	5	7	9
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-939	-939	-939	-939
1495	2826	3590	2868

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 73

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 3

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-41.37	101.45	244.28	381.98	519.68	634.14	748.59	797.84
Λανθάνον	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8
Σύνολο	1755.4	1898.2	2041.1	2178.8	2316.5	2430.9	2545.4	2594.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 73

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3767	4766	4044
594	743	743
4361	5509	4787

4 μμ	5 μμ	6 μμ
748.59	688.31	628.03
1796.8	1796.8	1796.8
2545.4	2485.1	2424.8

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 73
Ονομασία Ζ ΑΙΘ 3

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 798
Λανθάνον : 1797
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 292.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 74

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.58
T11	ΒΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	ΒΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	ΒΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	37.95	37.95	1	37.95	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.97	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	37.95	-939	-939	-939	-939	-939	-939	-939
		-552	-487	-421	-392	-363	-336	93

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 74

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 4

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.97			
0.69			
1.21			
1.72			
3.98			
3.98			
37.95			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	22	30	36
3	4	5	6
5	6	8	10
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-939	-939	-939	-939
1495	2826	3590	2868

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 74

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 4

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-41.37	101.45	244.28	381.98	519.68	634.14	748.59	797.84
Λανθάνον	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8
Σύνολο	1755.4	1898.2	2041.1	2178.8	2316.5	2430.9	2545.4	2594.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 74

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 4

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3767	4766	4044
594	743	743
4361	5509	4787

4 μμ	5 μμ	6 μμ
748.59	688.31	628.03
1796.8	1796.8	1796.8
2545.4	2485.1	2424.8

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 74
Ονομασία Ζ ΑΙΘ 4

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 798
Λανθάνον : 1797
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 292.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 75

Ονομασία Ζ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	11.75
T11	ΒΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	ΒΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	ΒΔ	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	37.95	37.95	1	37.95	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.80	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.72	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	37.95	-939	-939	-939	-939	-939	-939	-939
		-552	-487	-421	-392	-363	-335	93

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 75

Ονομασία Ζ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.80			
0.86			
1.21			
1.72			
3.98			
3.98			
37.95			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	22	29	35
3	4	6	7
5	6	8	10
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-939	-939	-939	-939
1495	2826	3590	2869

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 75

Ονομασία Ζ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ 1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	624	689	755	784	813	840	1269	2553
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1366	1432	1497	1526	1555	1583	2012	3222

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-41.37	101.45	244.28	381.98	519.68	634.14	748.59	797.84
Λανθάνον	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8	1796.8
Σύνολο	1755.4	1898.2	2041.1	2178.8	2316.5	2430.9	2545.4	2594.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 75

Ονομασία Ζ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3767	4766	4045
594	743	743
4361	5509	4787

4 μμ	5 μμ	6 μμ
748.59	688.31	628.03
1796.8	1796.8	1796.8
2545.4	2485.1	2424.8

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 75
Ονομασία Ζ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡ 1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 798
Λανθάνον : 1797
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 292.21

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 76

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.35	3.85	16.75	1	16.75	11.78
T11	ΒΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	ΒΔ	0.416	4.35	0.40	1.74	1	1.74	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	38.39	38.39	1	38.39	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.97	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	2	3
T11	1.74	-2	-2	-1	0	2	4	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
Δ10	38.39	-950	-950	-950	-950	-950	-950	-950
		-563	-498	-432	-403	-374	-346	83

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	19	19
Σύνολο			19

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 76

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 5

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.97			
1.04			
1.04			
1.74			
3.98			
3.98			
38.39			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	22	30	36
4	5	7	9
4	5	7	9
7	9	12	14
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
-950	-950	-950	-950
1485	2816	3581	2859

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 76

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 5

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	21	21	21	21	21	21	21	19

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	21	21	21	21	21	21	21	19
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	613	678	744	773	802	830	1259	2543
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1355	1421	1487	1516	1545	1573	2001	3212

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-41.85	102.63	247.11	386.41	525.71	641.49	757.27	807.09
Λανθάνον	1817.6	1817.6	1817.6	1817.6	1817.6	1817.6	1817.6	1817.6
Σύνολο	1775.8	1920.3	2064.7	2204.0	2343.3	2459.1	2574.9	2624.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 76

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 5

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
17	21	21
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3757	4757	4035
594	743	743
4351	5499	4778

4 μμ	5 μμ	6 μμ
757.27	696.29	635.31
1817.6	1817.6	1817.6
2574.9	2513.9	2452.9

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 76
Ονομασία Ζ ΑΙΘ 5

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 807
Λανθάνον : 1818
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 295.60

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 77

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	4.00	3.85	15.40	1	15.40	10.42
T11	ΒΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	ΒΔ	0.416	4.00	0.40	1.60	1	1.60	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
E1	Ε	1.74	8.00	3.85	30.80	1	30.80	3.27
E11	Ε		0.85	3.85	3.27	1	3.27	
T10	ΒΔ	0.366	0.35	3.85	1.35	1	1.35	1.35
T11	ΒΔ	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	ΒΔ	0.416	0.35	0.40	0.14	1	0.14	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	34.42	34.42	1	34.42	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.98	-6	-4	-2	1	4	9	11
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	2	2
T11	1.60	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
A10	3.98	199	230	261	273	284	294	506
E1	27.53	-286	-209	-133	-59	15	76	137
E11	3.27	0	0	0	0	0	0	0
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	1.21	-2	-1	-1	0	1	2	3
T11	0.14	-0	-0	-0	0	0	0	0
Δ10	34.42	-852	-852	-852	-852	-852	-852	-852

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 77

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 6

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.98			
0.86			
1.60			
3.98			
3.98			
27.53			
3.27			
1.21			
0.14			
34.42			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
18	22	30	36
3	4	6	7
6	8	11	13
1201	1862	2237	1871
1201	1862	2237	1871
163	137	105	73
0	0	0	0
0	0	0	0
5	6	8	10
1	1	1	1
-852	-852	-852	-852

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 77

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 6

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
		-751	-609	-467	-364	-261	-172	318

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	17	17
Σύνολο			17

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	19	19	19	19	19	19	19	17

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένοι, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	19	19	19	19	19	19	19	17
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 77

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 6

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1746	3051	3784	3030

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
15	19	19

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
15	19	19
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 77

Ονομασία Ζ ΑΙΘ 6

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	423	565	707	810	913	1002	1492	2803
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1166	1308	1450	1553	1656	1744	2234	3471

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-37.53	92.04	221.62	346.55	471.48	575.32	679.16	723.84
Λανθάνον	1630.1	1630.1	1630.1	1630.1	1630.1	1630.1	1630.1	1630.1
Σύνολο	1592.6	1722.2	1851.8	1976.7	2101.6	2205.5	2309.3	2354.0

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 724
Λανθάνον : 1630
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 265.11

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 77
Ονομασία Ζ ΑΙΘ 6

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3991	4958	4204
594	743	743
4585	5700	4946

4 μμ	5 μμ	6 μμ
679.16	624.47	569.78
1630.1	1630.1	1630.1
2309.3	2254.6	2199.9

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαίρ. Επιφ. (m²)
E1	E	1.74	2.80	3.85	10.78	1	10.78	2.20
A11	E	2.82	1.00	2.20	2.20	1	2.20	
T10	NA	0.366	25.70	3.85	98.95	1	98.95	68.85
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.55	3.45	1.90	1	1.90	
T11	NA	0.416	0.35	3.45	1.21	1	1.21	
T11	NA	0.416	25.70	0.40	10.28	1	10.28	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
A10	NA	1.88	1.90	2.15	4.08	1	4.08	
A10	NA	1.88	1.85	2.15	3.98	1	3.98	
T10	NΔ	0.366	0.10	1.21	0.12	1	0.12	
T10	NA	0.366	0.20	3.85	0.77	1	0.77	0.08
T11	NA	0.416	0.20	0.40	0.08	1	0.08	
T10	BA	0.366	0.20	3.85	0.77	1	0.77	0.77
T11	BA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	BA	0.416	0.20	0.40	0.08	1	0.08	
T10	NA	0.366	1.20	3.85	4.62	1	4.62	3.42
T11	NA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	NA	0.416	1.20	0.40	0.48	1	0.48	
A1	NA	5.20	1.00	1.60	1.60	1	1.60	
A1	NA	5.20	1.00	0.65	0.65	1	0.65	
T10	BA	0.366	4.40	3.85	16.94	1	16.94	16.94
T11	BA	0.416	4.40	3.45	15.18	1	15.18	
T11	BA	0.416	4.40	0.40	1.76	1	1.76	
T10	BΔ	0.366	1.20	3.85	4.62	1	4.62	1.82
T11	BΔ	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	BΔ	0.416	1.20	0.40	0.48	1	0.48	
A1	BΔ	5.20	1.00	0.65	0.65	1	0.65	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	153.8	153.8	1	153.8	

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 78

Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.58			
2.20			
30.10			
1.90			
1.90			
1.90			
1.90			
1.90			
1.21			
10.28			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
3.98			
4.08			
3.98			
0.12			
0.69			
0.08			
0.69			
0.08			
1.20			
0.69			
0.48			
1.60			
0.65			
15.18			
1.76			
2.80			
0.69			
0.48			
0.65			
153.8			

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 78

Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11	2.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	30.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	10.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	0.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	15.18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

[illegible]

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 78

Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	153.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	8.58	-89	-65	-41	-18	5	24	43
A11	2.20	-37	-27	-17	-8	2	10	18
T10	30.10	51	84	122	132	142	137	129
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.90	4	6	9	9	10	10	9
T11	1.21	2	4	6	6	6	6	6
T11	10.28	20	33	47	51	55	53	50
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
A10	4.08	2088	2211	1957	1475	779	314	311
A10	3.98	2037	2157	1909	1439	760	306	303
T10	0.12	-0	-0	-0	0	0	0	1
T10	0.69	1	2	3	3	3	3	3
T11	0.08	0	0	0	0	0	0	0
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	0.69	3	3	3	2	2	2	2
T11	0.08	0	0	0	0	0	0	0
T10	1.20	2	3	5	5	6	5	5
T11	0.69	1	2	3	3	4	4	3
T11	0.48	1	2	2	2	3	2	2
A1	1.60	816	873	782	601	336	161	166
A1	0.65	332	355	318	244	137	65	68
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	15.18	56	60	64	52	39	39	38
T11	1.76	7	7	7	6	5	5	4

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 78

Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
51	43	33	23
21	18	14	9
107	94	86	80
8	7	6	6
8	7	6	6
8	7	6	6
8	7	6	6
8	7	6	6
5	4	4	4
41	36	34	31
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
288	265	229	135
296	272	234	138
288	265	229	135
1	1	1	1
2	2	2	2
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	2	2
0	0	0	0
4	4	3	3
3	2	2	2
2	2	2	1
163	151	133	91
66	61	54	37
0	0	0	0
43	48	47	46
5	6	5	5

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 78
 Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	2.80	-4	-2	-1	1	2	5	6
T11	0.69	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	0.48	-1	-0	-0	0	0	1	1
A1	0.65	32	40	49	54	59	63	101
Δ10	153.8	-3807	-3807	-3807	-3807	-3807	-3807	-3807
		21900	23531	20542	14680	6184	515	537

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	77	77
Σύνολο			77

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	85	85	85	85	85	85	85	76

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	85	85	85	85	85	85	85	76
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 78

Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
10	13	17	20
3	4	5	6
2	2	3	4
215	322	382	321
-3807	-3807	-3807	-3807
448	233	-198	-1466

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
68	85	85

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
68	85	85
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 78
 Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	23140	24771	21781	15919	7424	1755	1776	1564
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	23883	25513	22524	16662	8167	2497	2519	2232

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-171.1	419.71	1010.5	1580.2	2149.8	2623.3	3096.8	3300.6
Λανθάνον	7433.3	7433.3	7433.3	7433.3	7433.3	7433.3	7433.3	7433.3
Σύνολο	7262.2	7853.0	8443.9	9013.5	9583.2	10056.	10530.	10733.

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 3301
 Λανθάνον : 7433
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 1208.87

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 78
Ονομασία Ζ ΔΙΑΔ 1 ΚΛΙΜ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1224	1042	-227
594	743	743
1818	1784	516

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3096.8	2847.4	2598.1
7433.3	7433.3	7433.3
10530.	10280.	10031.

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 79

Ονομασία Z WC 1-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
E1	E	1.74	2.10	3.85	8.08	1	8.08	
E1	E	1.74	4.15	3.85	15.98	1	15.98	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	9.12	9.12	1	9.12	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E1	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
E1	8.08	-84	-61	-39	-17	4	22	40
E1	15.98	-166	-121	-77	-34	8	44	80
Δ10	9.12	-226	-226	-226	-226	-226	-226	-226
		-475	-409	-342	-277	-213	-159	-106

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	5	5
Σύνολο			5

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	5	5	5	5	5	5	5	5

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 79

Ονομασία Z WC 1-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.08			
15.98			
9.12			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
48	40	31	21
95	80	61	42
-226	-226	-226	-226
-83	-106	-134	-162

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
4	5	5

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 79

Ονομασία ZWC 1-1

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	5	5	5	5	5	5	5	5
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	685	751	818	883	947	1001	1054	961
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1427	1494	1561	1625	1690	1743	1797	1629

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-9.95	24.41	58.77	91.90	125.02	152.56	180.10	191.95
Λανθάνον	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28	432.28
Σύνολο	422.33	456.69	491.05	524.18	557.31	584.84	612.38	624.23

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 192
Λανθάνον : 432
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 70.30

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 79

Ονομασία Z WC 1-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
4	5	5
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
822	1026	998
594	743	743
1416	1768	1740

4 μμ	5 μμ	6 μμ
180.10	165.59	151.09
432.28	432.28	432.28
612.38	597.88	583.38

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 80

Ονομασία Z WC 1-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	1.15	3.85	4.43	1	4.43	3.23
T11	BA	0.416	0.50	3.45	1.73	1	1.73	
T11	BA	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	BA	0.416	1.15	0.40	0.46	1	0.46	
A1	BA	5.20	0.40	0.45	0.18	1	0.18	
E1	E	1.74	1.75	3.85	6.74	1	6.74	0.77
E11	E		0.20	3.85	0.77	1	0.77	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	2.01	2.01	1	2.01	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	0.18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E1	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E11	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	1.20	4	4	4	4	3	3	3
T11	1.73	6	7	7	6	4	4	4
T11	0.86	3	3	4	3	2	2	2
T11	0.46	2	2	2	2	1	1	1
A1	0.18	67	52	23	15	16	18	19
E1	5.97	-62	-45	-29	-13	3	16	30
E11	0.77	0	0	0	0	0	0	0
Δ10	2.01	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		-30	-26	-39	-34	-20	-5	9

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 80
Ονομασία Z WC 1-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.20			
1.73			
0.86			
0.46			
0.18			
5.97			
0.77			
2.01			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
3	3	3	3
5	5	5	5
2	3	3	3
1	1	1	1
18	17	15	10
35	30	23	16
0	0	0	0
-50	-50	-50	-50
16	10	1	-11

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 80
 Ονομασία Z WC 1-2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1126	1130	1117	1122	1136	1151	1165	1056
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1869	1872	1860	1865	1879	1893	1908	1724

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-2.19	5.37	12.94	20.23	27.52	33.59	39.65	42.26
Λανθάνον	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17	95.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 80

Ονομασία Z WC 1-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
935	1157	1145
594	743	743
1529	1899	1887

4 μμ	5 μμ	6 μμ
39.65	36.46	33.26
95.17	95.17	95.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 80
Ονομασία Z WC 1-2

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 ημ	2 ημ	3 ημ
Σύνολο	92.98	100.54	108.11	115.40	122.69	128.76	134.82	137.43

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 42
Λανθάνον : 95
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 15.48

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 80
Ονομασία Z WC 1-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
134.82	131.62	128.43

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 81

Ονομασία Z WC 1-3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	0.95	3.85	3.66	1	3.66	3.66
T11	BA	0.416	0.95	3.45	3.28	1	3.28	
T11	BA	0.416	0.95	0.40	0.38	1	0.38	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.83	1.83	1	1.83	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	3.28	12	13	14	11	8	8	8
T11	0.38	1	2	2	1	1	1	1
Δ10	1.83	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45
		-32	-31	-30	-33	-36	-36	-36

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 81
Ονομασία Z WC 1-3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.28			
0.38			
1.83			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
9	10	10	10
1	1	1	1
-45	-45	-45	-45
-35	-34	-34	-34

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 81

Ονομασία Z WC 1-3

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1124	1125	1126	1123	1120	1120	1120	1005
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1867	1868	1869	1866	1863	1863	1862	1674

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-2.01	4.92	11.84	18.52	25.20	30.75	36.30	38.68
Λανθάνον	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12
Σύνολο	85.11	92.04	98.96	105.64	112.32	117.87	123.42	125.80

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 39
Λανθάνον : 87
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 14.17

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 81
 Ονομασία Z WC 1-3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
891	1122	1122
594	743	743
1485	1865	1864

4 μμ	5 μμ	6 μμ
36.30	33.37	30.45
87.12	87.12	87.12
123.42	120.49	117.57

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 82

Ονομασία Η ΑΓ WC ΑΓ 1-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	2.85	3.85	10.97	1	10.97	3.02
T11	BA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	BA	0.416	2.85	0.40	1.14	1	1.14	
A10	BA	1.88	2.65	0.45	1.19	1	1.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	34.67	34.67	1	34.67	
O4	O	0.369	1.00	34.67	34.67	1	34.67	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	7.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	34.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	7.95	26	28	29	24	18	18	18
T11	0.69	3	3	3	2	2	2	2
T11	1.14	4	5	5	4	3	3	3
A10	1.19	442	342	139	82	85	88	91
Δ10	34.67	-858	-858	-858	-858	-858	-858	-858
O4	34.67	-63	-47	-19	33	88	146	203
		-446	-528	-701	-713	-662	-601	-542

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	17	17
Σύνολο			17

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	19	19	19	19	19	19	19	17

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 82

Ονομασία Η ΑΓ WC ΑΓ 1-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
7.95			
0.69			
1.14			
1.19			
34.67			
34.67			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
20	22	22	21
2	2	2	2
3	4	4	3
86	79	68	40
-858	-858	-858	-858
241	273	290	282
-506	-478	-472	-509

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
15	19	19

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 82
 Ονομασία Η ΑΓ WC ΑΓ 1-1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	19	19	19	19	19	19	19	17
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	728	646	473	461	512	573	632	551
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1471	1388	1216	1203	1255	1315	1375	1219

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-37.79	92.69	223.17	348.97	474.77	579.33	683.89	728.89
Λανθάνον	1641.5	1641.5	1641.5	1641.5	1641.5	1641.5	1641.5	1641.5
Σύνολο	1603.7	1734.2	1864.7	1990.5	2116.3	2220.8	2325.4	2370.4

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 729
 Λανθάνον : 1642
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 266.96

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 82

Ονομασία Η ΑΓ WC ΑΓ 1-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
15	19	19
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
462	702	665
594	743	743
1056	1444	1408

4 μμ	5 μμ	6 μμ
683.89	628.82	573.75
1641.5	1641.5	1641.5
2325.4	2270.3	2215.2

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 83
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.45	1.45	1	1.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.45	1.45	1	1.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Ο4	1.45	-3	-2	-1	1	4	6	8
		-39	-38	-37	-34	-32	-30	-27

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 83
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.45			
1.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-36	-36	-36	-36
10	11	12	12
-26	-24	-24	-24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 83
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-2

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.58	3.88	9.33	14.59	19.86	24.23	28.60	30.48
Λανθάνον	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65
Σύνολο	67.07	72.53	77.99	83.25	88.51	92.88	97.26	99.14

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 30
 Λανθάνον : 69
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 83
Ονομασία Η ΑΓ WC 1-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1132	1132
594	743	743
1494	1875	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
28.60	26.30	24.00
68.65	68.65	68.65
97.26	94.95	92.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 84
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.45	1.45	1	1.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.45	1.45	1	1.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Ο4	1.45	-3	-2	-1	1	4	6	8
		-39	-38	-37	-34	-32	-30	-27

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 84
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.45			
1.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-36	-36	-36	-36
10	11	12	12
-26	-24	-24	-24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 84
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-3

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.58	3.88	9.33	14.59	19.86	24.23	28.60	30.48
Λανθάνον	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65
Σύνολο	67.07	72.53	77.99	83.25	88.51	92.88	97.26	99.14

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 30
 Λανθάνον : 69
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 84
Ονομασία Η ΑΓ WC 1-3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1132	1132
594	743	743
1494	1875	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
28.60	26.30	24.00
68.65	68.65	68.65
97.26	94.95	92.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 85
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.45	1.45	1	1.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.45	1.45	1	1.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Ο4	1.45	-3	-2	-1	1	4	6	8
		-39	-38	-37	-34	-32	-30	-27

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 85
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-4

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.45			
1.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-36	-36	-36	-36
10	11	12	12
-26	-24	-24	-24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 85
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-4

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.58	3.88	9.33	14.59	19.86	24.23	28.60	30.48
Λανθάνον	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65
Σύνολο	67.07	72.53	77.99	83.25	88.51	92.88	97.26	99.14

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 30
 Λανθάνον : 69
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 85
Ονομασία Η ΑΓ WC 1-4

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1132	1132
594	743	743
1494	1875	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
28.60	26.30	24.00
68.65	68.65	68.65
97.26	94.95	92.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 86
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.45	1.45	1	1.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.45	1.45	1	1.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Ο4	1.45	-3	-2	-1	1	4	6	8
		-39	-38	-37	-34	-32	-30	-27

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 86
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-5

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.45			
1.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-36	-36	-36	-36
10	11	12	12
-26	-24	-24	-24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 86
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-5

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.58	3.88	9.33	14.59	19.86	24.23	28.60	30.48
Λανθάνον	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65
Σύνολο	67.07	72.53	77.99	83.25	88.51	92.88	97.26	99.14

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 30
 Λανθάνον : 69
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 86
Ονομασία Η ΑΓ WC 1-5

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1132	1132
594	743	743
1494	1875	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
28.60	26.30	24.00
68.65	68.65	68.65
97.26	94.95	92.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 87
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	1.45	3.85	5.58	1	5.58	1.19
T11	BA	0.416	1.45	0.40	0.58	1	0.58	
A10	BA	1.88	1.35	0.45	0.61	1	0.61	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.67	1.67	1	1.67	
O4	O	0.369	1.00	1.67	1.67	1	1.67	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.39	14	15	16	13	10	10	10
T11	0.58	2	2	2	2	1	2	1
A10	0.61	227	175	71	42	44	45	46
Δ10	1.67	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
O4	1.67	-3	-2	-1	2	4	7	10
		199	149	48	17	18	22	26

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 87
Ονομασία Η ΑΓ WC 1-6

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.39			
0.58			
0.61			
1.67			
1.67			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	12	12	12
2	2	2	2
44	41	35	21
-41	-41	-41	-41
12	13	14	14
27	26	21	6

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 87
 Ονομασία Η ΑΓ WC 1-6

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1355	1305	1204	1173	1174	1178	1182	1067
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2097	2048	1946	1916	1916	1921	1925	1736

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.82	4.46	10.75	16.81	22.87	27.91	32.94	35.11
Λανθάνον	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07
Σύνολο	77.25	83.53	89.82	95.88	101.94	106.98	112.01	114.18

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 35
 Λανθάνον : 79
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 12.86

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 87
Ονομασία Η ΑΓ WC 1-6

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
951	1177	1162
594	743	743
1545	1920	1905

4 μμ	5 μμ	6 μμ
32.94	30.29	27.64
79.07	79.07	79.07
112.01	109.36	106.71

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 88
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	3.96	3.96	1	3.96	
Ο4	Ο	0.369	1.00	3.96	3.96	1	3.96	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	3.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	3.96	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98
Ο4	3.96	-7	-5	-2	4	10	17	23
		-105	-103	-100	-94	-88	-81	-75

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	2	2
Σύνολο			2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	2	2	2	2	2	2	2	2

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 88

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.96			
3.96			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-98	-98	-98	-98
28	31	33	32
-70	-67	-65	-66

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
2	2	2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 88
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	2	2	2	2	2	2	2	2
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1052	1054	1057	1063	1069	1076	1082	971
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1795	1796	1800	1805	1812	1818	1825	1639

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-4.32	10.59	25.49	39.86	54.23	66.17	78.11	83.25
Λανθάνον	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50
Σύνολο	183.18	198.08	212.99	227.36	241.72	253.67	265.61	270.75

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 83
 Λανθάνον : 187
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 30.49

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 88
Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2	2	2
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
859	1092	1091
594	743	743
1453	1835	1834

4 μμ	5 μμ	6 μμ
78.11	71.82	65.53
187.50	187.50	187.50
265.61	259.32	253.03

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 89
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	1.20	3.85	4.62	1	4.62	1.02
T11	BA	0.416	1.20	0.40	0.48	1	0.48	
A10	BA	1.88	1.20	0.45	0.54	1	0.54	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	14.39	14.39	1	14.39	
O4	O	0.369	1.00	14.39	14.39	1	14.39	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.54	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	14.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	3.60	12	13	13	11	8	8	8
T11	0.48	2	2	2	2	1	1	1
A10	0.54	201	155	63	37	39	40	41
Δ10	14.39	-356	-356	-356	-356	-356	-356	-356
O4	14.39	-26	-20	-8	14	37	61	84
		-168	-206	-286	-293	-272	-246	-221

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	7	7
Σύνολο			7

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	8	8	8	8	8	8	8	7

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 89

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.60			
0.48			
0.54			
14.39			
14.39			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
9	10	10	10
1	2	1	1
39	36	31	18
-356	-356	-356	-356
100	114	120	117
-207	-195	-193	-210

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
6	8	8

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 89

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-2

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	8	8	8	8	8	8	8	7
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	995	957	877	870	891	917	941	840
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1738	1699	1620	1612	1634	1659	1684	1508

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-15.69	38.47	92.63	144.84	197.05	240.45	283.85	302.53
Λανθάνον	681.33	681.33	681.33	681.33	681.33	681.33	681.33	681.33
Σύνολο	665.64	719.80	773.96	826.17	878.39	921.79	965.19	983.86

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 303
Λανθάνον : 681
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 110.80

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 89

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
6	8	8
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
735	970	953
594	743	743
1329	1712	1696

4 μμ	5 μμ	6 μμ
283.85	261.00	238.14
681.33	681.33	681.33
965.19	942.33	919.47

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 90
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.45	1.45	1	1.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.45	1.45	1	1.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Ο4	1.45	-3	-2	-1	1	4	6	8
		-39	-38	-37	-34	-32	-30	-27

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 90
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-3

Επιφ. Υπολ. (m²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.45			
1.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-36	-36	-36	-36
10	11	12	12
-26	-24	-24	-24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 90
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-3

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.58	3.88	9.33	14.59	19.86	24.23	28.60	30.48
Λανθάνον	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65
Σύνολο	67.07	72.53	77.99	83.25	88.51	92.88	97.26	99.14

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 30
 Λανθάνον : 69
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 90
Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1132	1132
594	743	743
1494	1875	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
28.60	26.30	24.00
68.65	68.65	68.65
97.26	94.95	92.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 91
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.45	1.45	1	1.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.45	1.45	1	1.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Ο4	1.45	-3	-2	-1	1	4	6	8
		-39	-38	-37	-34	-32	-30	-27

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 91

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-4

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.45			
1.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-36	-36	-36	-36
10	11	12	12
-26	-24	-24	-24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 91
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-4

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.58	3.88	9.33	14.59	19.86	24.23	28.60	30.48
Λανθάνον	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65
Σύνολο	67.07	72.53	77.99	83.25	88.51	92.88	97.26	99.14

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 30
 Λανθάνον : 69
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 91

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-4

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1132	1132
594	743	743
1494	1875	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
28.60	26.30	24.00
68.65	68.65	68.65
97.26	94.95	92.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 92
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.45	1.45	1	1.45	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.45	1.45	1	1.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.45	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Ο4	1.45	-3	-2	-1	1	4	6	8
		-39	-38	-37	-34	-32	-30	-27

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 92

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-5

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.45			
1.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-36	-36	-36	-36
10	11	12	12
-26	-24	-24	-24

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 92
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-5

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1117	1118	1119	1121	1124	1126	1128	1014
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1860	1860	1862	1864	1866	1869	1871	1683

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.58	3.88	9.33	14.59	19.86	24.23	28.60	30.48
Λανθάνον	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65	68.65
Σύνολο	67.07	72.53	77.99	83.25	88.51	92.88	97.26	99.14

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 30
 Λανθάνον : 69
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 11.17

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 92
Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-5

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
900	1132	1132
594	743	743
1494	1875	1874

4 μμ	5 μμ	6 μμ
28.60	26.30	24.00
68.65	68.65	68.65
97.26	94.95	92.65

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 93

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	1.45	3.85	5.58	1	5.58	1.54
T11	BA	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	BA	0.416	1.45	0.40	0.58	1	0.58	
A10	BA	1.88	1.35	0.45	0.61	1	0.61	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.67	1.67	1	1.67	
O4	O	0.369	1.00	1.67	1.67	1	1.67	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.61	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	1.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.04	13	14	15	12	9	9	9
T11	0.35	1	1	1	1	1	1	1
T11	0.58	2	2	2	2	1	2	1
A10	0.61	227	175	71	42	44	45	46
Δ10	1.67	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
O4	1.67	-3	-2	-1	2	4	7	10
		199	149	48	17	18	22	26

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 93

Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-6

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.04			
0.35			
0.58			
0.61			
1.67			
1.67			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
10	11	11	11
1	1	1	1
2	2	2	2
44	41	35	21
-41	-41	-41	-41
12	13	14	14
27	27	22	7

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 93
 Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-6

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1355	1305	1204	1173	1174	1178	1182	1067
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2097	2048	1946	1916	1916	1921	1925	1736

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.82	4.46	10.75	16.81	22.87	27.91	32.94	35.11
Λανθάνον	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07
Σύνολο	77.25	83.53	89.82	95.88	101.94	106.98	112.01	114.18

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 35
 Λανθάνον : 79
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 12.86

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 93
Ονομασία Η ΚΟΡ WC 1-6

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
951	1177	1162
594	743	743
1545	1920	1905

4 μμ	5 μμ	6 μμ
32.94	30.29	27.64
79.07	79.07	79.07
112.01	109.36	106.71

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 94

Ονομασία Η WC 2-3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	4.86	4.86	1	4.86	
Ο4	Ο	0.369	1.00	4.86	4.86	1	4.86	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	4.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	4.86	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Ο4	4.86	-9	-7	-3	5	12	21	28
		-129	-127	-123	-116	-108	-100	-92

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	2	2
Σύνολο			2

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	3	3	3	3	3	3	3	2

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 94
 Ονομασία Η WC 2-3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.86			
4.86			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-120	-120	-120	-120
34	38	41	40
-87	-82	-80	-81

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
2	3	3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 94

Ονομασία Η WC 2-3

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	3	3	3	3	3	3	3	2
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1029	1031	1035	1042	1050	1058	1066	955
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1771	1773	1777	1785	1792	1800	1808	1624

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-5.30	12.99	31.28	48.92	66.55	81.21	95.87	102.17
Λανθάνον	230.11	230.11	230.11	230.11	230.11	230.11	230.11	230.11
Σύνολο	224.81	243.10	261.39	279.03	296.66	311.32	325.98	332.28

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 102
Λανθάνον : 230
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 37.42

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 94
Ονομασία Η WC 2-3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2	3	3
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
844	1078	1077
594	743	743
1438	1821	1819

4 μμ	5 μμ	6 μμ
95.87	88.15	80.43
230.11	230.11	230.11
325.98	318.26	310.54

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 95
Ονομασία Η ΓΡΑ ΦΥΛ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	4.50	3.85	17.32	1	17.32	11.90
T11	NΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	NΔ	0.416	0.25	3.45	0.86	1	0.86	
T11	NΔ	0.416	4.50	0.40	1.80	1	1.80	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	15.30	15.30	1	15.30	
O4	O	0.369	1.00	15.30	15.30	1	15.30	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	15.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	5.42	-7	-5	-3	2	5	18	25
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	3	5
T11	0.86	-1	-1	-0	0	1	3	5
T11	1.80	-3	-2	-1	1	2	7	9
A10	4.19	210	242	275	300	800	1537	2054
A10	4.19	210	242	275	300	800	1537	2054
Δ10	15.30	-379	-379	-379	-379	-379	-379	-379
O4	15.30	-28	-21	-8	15	39	65	90
		2	77	159	240	1268	2791	3862

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	8	8
Σύνολο			8

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 95
Ονομασία Η ΓΡΑ ΦΥΛ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.42			
0.86			
0.86			
1.80			
4.19			
4.19			
15.30			
15.30			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
33	40	40	41
6	7	7	7
6	7	7	7
13	15	15	15
2332	2214	1795	1029
2332	2214	1795	1029
-379	-379	-379	-379
106	121	128	125
4449	4239	3410	1875

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 95
 Ονομασία Η ΓΡΑ ΦΥΛ

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	8	8	8	8	8	8	8	8

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	8	8	8	8	8	8	8	8
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1165	1241	1322	1404	2431	3954	5026	5496
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1907	1983	2065	2146	3173	4697	5768	6165

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-16.68	40.90	98.48	154.00	209.52	255.66	301.80	321.66
Λανθάνον	724.42	724.42	724.42	724.42	724.42	724.42	724.42	724.42

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 95
Ονομασία Η ΓΡΑ ΦΥΛ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
7	8	8

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
7	8	8
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
5169	4573	3039
594	743	743
5763	5316	3781

4 μμ	5 μμ	6 μμ
301.80	277.50	253.20
724.42	724.42	724.42

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 95
Ονομασία Η ΓΡΑ ΦΥΛ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 ημ	2 ημ	3 ημ
Σύνολο	707.74	765.32	822.90	878.42	933.93	980.08	1026.2	1046.0

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 322
Λανθάνον : 724
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 117.81

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 95
Ονομασία Η ΓΡΑ ΦΥΛ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1026.2	1001.9	977.62

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 96
 Ονομασία Η WC 1-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	5.77	5.77	1	5.77	
Ο4	Ο	0.369	1.00	5.77	5.77	1	5.77	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	5.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	5.77	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143
Ο4	5.77	-10	-8	-3	6	15	24	34
		-153	-151	-146	-137	-128	-118	-109

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	3	3
Σύνολο			3

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	3	3	3	3	3	3	3	3

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 96
 Ονομασία Η WC 1-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
5.77			
5.77			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-143	-143	-143	-143
40	46	48	47
-103	-97	-94	-96

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
3	3	3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 96

Ονομασία Η WC 1-1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	3	3	3	3	3	3	3	3
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1005	1008	1012	1021	1030	1040	1049	940
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1747	1750	1755	1763	1773	1782	1792	1608

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-6.29	15.43	37.14	58.08	79.01	96.42	113.82	121.31
Λανθάνον	273.20	273.20	273.20	273.20	273.20	273.20	273.20	273.20
Σύνολο	266.91	288.62	310.34	331.27	352.21	369.61	387.01	394.50

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 121
Λανθάνον : 273
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 44.43

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 96
Ονομασία Η WC 1-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3	3	3
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
829	1064	1062
594	743	743
1423	1806	1805

4 μμ	5 μμ	6 μμ
113.82	104.65	95.49
273.20	273.20	273.20
387.01	377.85	368.68

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 97

Ονομασία Η WC 2-1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.73	1.73	1	1.73	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.73	1.73	1	1.73	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.73	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Ο4	1.73	-3	-2	-1	2	4	7	10
		-46	-45	-44	-41	-38	-36	-33

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 97
Ονομασία Η WC 2-1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.73			
1.73			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-43	-43	-43	-43
12	14	14	14
-31	-29	-28	-29

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1

Χώρος 97

Ονομασία Η WC 2-1

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1110	1111	1112	1115	1118	1120	1123	1010
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1853	1853	1855	1857	1860	1863	1866	1678

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.89	4.62	11.14	17.41	23.69	28.91	34.13	36.37
Λανθάνον	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91
Σύνολο	80.03	86.54	93.05	99.32	105.60	110.82	116.04	118.28

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 36
Λανθάνον : 82
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 13.32

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 97
Ονομασία Η WC 2-1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
896	1128	1127
594	743	743
1490	1870	1870

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34.13	31.38	28.63
81.91	81.91	81.91
116.04	113.29	110.54

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 98

Ονομασία Η WC 2-2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.73	1.73	1	1.73	
Ο4	Ο	0.369	1.00	1.73	1.73	1	1.73	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ο4	1.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	1.73	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Ο4	1.73	-3	-2	-1	2	4	7	10
		-46	-45	-44	-41	-38	-36	-33

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	1	1
Σύνολο			1

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	1	1	1	1	1	1	1	1

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 98
 Ονομασία Η WC 2-2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
1.73			
1.73			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-43	-43	-43	-43
12	14	14	14
-31	-29	-28	-29

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
1	1	1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

Επίπεδο : Επίπεδο 1
 Χώρος 98
 Ονομασία Η WC 2-2

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	1	1	1	1	1	1	1	1
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1110	1111	1112	1115	1118	1120	1123	1010
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1853	1853	1855	1857	1860	1863	1866	1678

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-1.89	4.62	11.14	17.41	23.69	28.91	34.13	36.37
Λανθάνον	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91	81.91
Σύνολο	80.03	86.54	93.05	99.32	105.60	110.82	116.04	118.28

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 36
 Λανθάνον : 82
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 13.32

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 98
Ονομασία Η WC 2-2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1	1	1
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
896	1128	1127
594	743	743
1490	1870	1870

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34.13	31.38	28.63
81.91	81.91	81.91
116.04	113.29	110.54

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 99
Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΑΓ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	5.95	3.85	22.91	1	22.91	6.56
T11	BA	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	BA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	BA	0.416	5.95	0.40	2.38	1	2.38	
A10	BA	1.88	1.45	0.45	0.65	1	0.65	
A10	BA	1.88	4.00	0.45	1.80	1	1.80	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	45.81	45.81	1	45.81	
O4	O	0.369	1.00	45.81	45.81	1	45.81	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	45.81	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	16.35	53	57	61	49	37	37	36
T11	1.04	4	4	4	4	3	3	3
T11	0.69	3	3	3	2	2	2	2
T11	2.38	9	9	10	8	6	6	6
A10	0.65	242	187	76	45	46	48	50
A10	1.80	669	517	210	123	129	133	137
Δ10	45.81	-1134	-1134	-1134	-1134	-1134	-1134	-1134
O4	45.81	-83	-62	-24	44	117	193	268
		-237	-419	-795	-859	-794	-712	-632

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	23	23
Σύνολο			23

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 99
Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΑΓ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
16.35			
1.04			
0.69			
2.38			
0.65			
1.80			
45.81			
45.81			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
41	45	44	44
3	3	3	3
2	2	2	2
7	7	7	7
47	43	37	22
130	120	103	61
-1134	-1134	-1134	-1134
318	361	384	373
-586	-551	-552	-622

Επίπεδο :Επίπεδο 1
 Χώρος 99
 Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΑΓ

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	25	25	25	25	25	25	25	23

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	25	25	25	25	25	25	25	23
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	943	761	386	321	386	468	548	476
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1685	1504	1128	1064	1128	1211	1291	1145

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-49.95	122.49	294.94	461.19	627.45	765.64	903.84	963.30
Λανθάνον	2169.4	2169.4	2169.4	2169.4	2169.4	2169.4	2169.4	2169.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 99
Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΑΓ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
20	25	25

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
20	25	25
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
393	628	558
594	743	743
987	1370	1301

4 μμ	5 μμ	6 μμ
903.84	831.05	758.27
2169.4	2169.4	2169.4

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 99
Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΑΓ

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Σύνολο	2119.5	2291.9	2464.4	2630.6	2796.9	2935.1	3073.3	3132.7

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 963
Λανθάνον : 2169
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 352.81

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 99
Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΑΓ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
3073.3	3000.5	2927.7

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 100

Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΚΟΡ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	BA	0.366	4.30	3.85	16.55	1	16.55	4.56
T11	BA	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	BA	0.416	0.20	3.45	0.69	1	0.69	
T11	BA	0.416	4.30	0.40	1.72	1	1.72	
A10	BA	1.88	4.00	0.45	1.80	1	1.80	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	24.08	24.08	1	24.08	
O4	O	0.369	1.00	24.08	24.08	1	24.08	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	11.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.72	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	1.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	24.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	11.99	39	42	44	36	27	27	27
T11	0.35	1	1	1	1	1	1	1
T11	0.69	3	3	3	2	2	2	2
T11	1.72	6	7	7	6	4	4	4
A10	1.80	669	517	210	123	129	133	137
Δ10	24.08	-596	-596	-596	-596	-596	-596	-596
O4	24.08	-44	-33	-13	23	61	102	141
		79	-59	-343	-404	-372	-327	-284

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	12	12
Σύνολο			12

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 100

Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΚΟΡ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
11.99			
0.35			
0.69			
1.72			
1.80			
24.08			
24.08			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
30	33	33	32
1	1	1	1
2	2	2	2
5	5	5	5
130	120	103	61
-596	-596	-596	-596
167	190	202	196
-261	-244	-250	-299

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 100

Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΚΟΡ

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	13	13	13	13	13	13	13	12

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	13	13	13	13	13	13	13	12
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1247	1109	825	764	797	841	884	791
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1990	1852	1568	1507	1539	1584	1627	1459

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-26.25	64.37	155.00	242.37	329.75	402.37	475.00	506.25
Λανθάνον	1140.1	1140.1	1140.1	1140.1	1140.1	1140.1	1140.1	1140.1
Σύνολο	1113.8	1204.5	1295.1	1382.5	1469.8	1542.5	1615.1	1646.3

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 100

Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΚΟΡ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	13	13

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
11	13	13
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
690	918	870
594	743	743
1284	1661	1612

4 μμ	5 μμ	6 μμ
475.00	436.75	398.50
1140.1	1140.1	1140.1
1615.1	1576.8	1538.6

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 100
Ονομασία Η ΑΠΟΔ ΚΟΡ

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 506
Λανθάνον : 1140
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 185.42

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 101
Ονομασία Η ΔΙΑΔ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	4.40	3.85	16.94	1	16.94	15.97
T11	NΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NΔ	0.416	0.05	3.45	0.17	1	0.17	
T11	NΔ	0.416	4.40	0.40	1.76	1	1.76	
A10	NΔ	1.88	4.00	3.25	13.00	1	13.00	
T10	BA	0.366	0.15	3.85	0.58	1	0.58	0.41
T11	BA	0.416	0.10	3.45	0.35	1	0.35	
T11	BA	0.416	0.15	0.40	0.06	1	0.06	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	1.32	1.32	1	1.32	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	34.23	34.23	1	34.23	
O6	O	0.33	1.00	1.32	1.32	1	1.32	
O4	O	0.369	1.00	34.23	34.23	1	34.23	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.06	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ10	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O6	1.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	34.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	0.97	-1	-1	-0	0	1	3	4
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	4	5
T11	0.17	-0	-0	-0	0	0	1	1
T11	1.76	-3	-2	-1	1	2	7	9
A10	13.00	651	752	853	932	2481	4768	6373
T10	0.17	1	1	1	1	0	0	0
T11	0.35	1	1	1	1	1	1	1
T11	0.06	0	0	0	0	0	0	0
Δ10	1.32	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 101

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
0.97			
1.04			
0.17			
1.76			
13.00			
0.17			
0.35			
0.06			
1.32			
34.23			
1.32			
34.23			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
6	7	7	7
7	9	9	9
1	1	1	1
12	15	15	15
7235	6869	5570	3193
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
-33	-33	-33	-33

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 101

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 2

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
Δ10	34.23	-847	-847	-847	-847	-847	-847	-847
Ο6	1.32	-2	-2	-1	1	3	5	7
Ο4	34.23	-62	-47	-18	33	87	144	201
		-296	-177	-45	90	1696	4054	5722

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	18	18
Σύνολο			18

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	20	20	20	20	20	20	20	18

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	20	20	20	20	20	20	20	18
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 101

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 2

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
-847	-847	-847	-847
8	9	10	10
238	270	287	279
6629	6302	5020	2636

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
16	20	20

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
16	20	20
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 101

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 2

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	879	998	1130	1265	2872	5229	6897	7687
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1622	1740	1873	2008	3614	5971	7639	8355

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-42.38	103.94	250.27	391.35	532.43	649.70	766.96	817.42
Λανθάνον	1840.9	1840.9	1840.9	1840.9	1840.9	1840.9	1840.9	1840.9
Σύνολο	1798.5	1944.8	2091.2	2232.2	2373.3	2490.6	2607.8	2658.3

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 817
Λανθάνον : 1841
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 299.38

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 101
Ονομασία Η ΔΙΑΔ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
7242	6195	3811
594	743	743
7836	6938	4554

4 μμ	5 μμ	6 μμ
766.96	705.20	643.44
1840.9	1840.9	1840.9
2607.8	2546.1	2484.3

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 102

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NΔ	0.366	9.00	3.85	34.65	1	34.65	32.07
T11	NΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NΔ	0.416	0.05	3.45	0.17	1	0.17	
T11	NΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NΔ	0.416	0.30	3.45	1.04	1	1.04	
T11	NΔ	0.416	9.00	0.40	3.60	1	3.60	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	1.95	2.15	4.19	1	4.19	
A10	NΔ	1.88	4.00	3.25	13.00	1	13.00	
A10	NΔ	1.88	4.00	0.95	3.80	1	3.80	
Δ10	ΦΕ	4.5	1.00	30.53	30.53	1	30.53	
O4	O	0.369	1.00	29.51	29.51	1	29.51	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	2.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ10	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	29.51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	2.58	-3	-2	-1	1	2	9	12
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	4	5
T11	0.17	-0	-0	-0	0	0	1	1
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	4	5
T11	1.04	-1	-1	-1	0	1	4	5
T11	3.60	-5	-4	-2	1	4	14	19
A10	4.19	210	242	275	300	800	1537	2054
A10	4.19	210	242	275	300	800	1537	2054
A10	13.00	651	752	853	932	2481	4768	6373

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 102

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
2.58			
1.04			
0.17			
1.04			
1.04			
3.60			
4.19			
4.19			
13.00			
3.80			
30.53			
29.51			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
16	19	19	19
7	9	9	9
1	1	1	1
7	9	9	9
7	9	9	9
25	30	30	31
2332	2214	1795	1029
2332	2214	1795	1029
7235	6869	5570	3193

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 102

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 1

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
A10	3.80	190	220	249	272	725	1394	1863
Δ10	30.53	-756	-756	-756	-756	-756	-756	-756
O4	29.51	-53	-40	-16	28	75	124	173
		439	652	876	1082	4134	8639	11809

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	15	15
Σύνολο			15

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	17	17	17	17	17	17	17	15

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	17	17	17	17	17	17	17	15
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 102

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 1

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
2115	2008	1628	933
-756	-756	-756	-756
205	233	247	240
13526	12858	10357	5748

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
13	17	17

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
13	17	17
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Επίπεδο :Επίπεδο 1

Χώρος 102

Ονομασία Η ΔΙΑΔ 1

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	1611	1824	2048	2254	5305	9811	12980	14581
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	2353	2566	2791	2996	6048	10554	13723	15249

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-33.28	81.62	196.52	307.30	418.07	510.15	602.23	641.85
Λανθάνον	1445.5	1445.5	1445.5	1445.5	1445.5	1445.5	1445.5	1445.5
Σύνολο	1412.2	1527.1	1642.0	1752.8	1863.6	1955.6	2047.7	2087.3

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 642
Λανθάνον : 1446
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 235.08

Επίπεδο :Επίπεδο 1
Χώρος 102
Ονομασία Η ΔΙΑΔ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
13796	11528	6920
594	743	743
14390	12271	7663

4 μμ	5 μμ	6 μμ
602.23	553.73	505.24
1445.5	1445.5	1445.5
2047.7	1999.2	1950.7

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	73.35	3.55	260.4	1	260.4	186.0
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.70	3.15	2.21	1	2.21	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΒΔ	0.416	73.35	0.40	29.34	1	29.34	
A10	ΒΔ	1.88	1.80	2.05	3.69	1	3.69	
A10	ΒΔ	1.88	1.80	2.05	3.69	1	3.69	
A10	ΒΔ	1.88	1.80	2.05	3.69	1	3.69	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.95	2.05	4.00	1	4.00	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.95	2.05	4.00	1	4.00	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.90	2.05	3.89	1	3.89	
A10	ΒΔ	1.88	1.90	2.05	3.89	1	3.89	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
74.40			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
2.21			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
1.58			
29.34			
3.69			
3.69			
3.69			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
4.00			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
4.00			
3.79			
3.89			
3.89			
3.79			
3.79			

Επίπεδο : Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ.	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
T10	ΝΔ	0.366	12.30	3.55	43.66	1	43.66	43.67
T11	ΝΔ	0.416	12.30	3.15	38.75	1	38.75	
T11	ΝΔ	0.416	12.30	0.40	4.92	1	4.92	
T10	ΝΑ	0.366	4.20	3.55	14.91	1	14.91	14.91
T11	ΝΑ	0.416	4.20	3.15	13.23	1	13.23	
T11	ΝΑ	0.416	4.20	0.40	1.68	1	1.68	
T10	ΝΑ	0.366	0.25	3.55	0.89	1	0.89	0.89
T11	ΝΑ	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	ΝΑ	0.416	0.25	0.40	0.10	1	0.10	
T10	ΝΑ	0.366	4.70	3.55	16.68	1	16.68	12.30
T11	ΝΑ	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	ΝΑ	0.416	0.40	3.15	1.26	1	1.26	
T11	ΝΑ	0.416	4.70	0.40	1.88	1	1.88	
A10	ΝΑ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	ΝΑ	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
T10	ΝΑ	0.366	4.20	3.55	14.91	1	14.91	14.91
T11	ΝΑ	0.416	4.20	3.15	13.23	1	13.23	
T11	ΝΑ	0.416	4.20	0.40	1.68	1	1.68	
T10	ΝΑ	0.366	1.20	3.55	4.26	1	4.26	1.46
T11	ΝΑ	0.416	0.20	3.15	0.63	1	0.63	
T11	ΝΑ	0.416	1.20	0.40	0.48	1	0.48	
A1	ΝΑ	5.20	1.00	0.35	0.35	1	0.35	
T10	ΒΑ	0.366	4.40	3.55	15.62	1	15.62	15.62
T11	ΒΑ	0.416	4.40	3.15	13.86	1	13.86	
T11	ΒΑ	0.416	4.40	0.40	1.76	1	1.76	
T10	ΒΔ	0.366	1.20	3.55	4.26	1	4.26	1.46
T11	ΒΔ	0.416	0.20	3.15	0.63	1	0.63	
T11	ΒΔ	0.416	1.20	0.40	0.48	1	0.48	
A1	ΒΔ	5.20	1.00	0.35	0.35	1	0.35	

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
38.75			
4.92			
13.23			
1.68			
0.79			
0.10			
4.38			
1.58			
1.26			
1.88			
3.79			
3.79			
13.23			
1.68			
2.80			
0.63			
0.48			
0.35			
13.86			
1.76			
2.80			
0.63			
0.48			
0.35			

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ.	k (W/m²K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m²)	Αφαιρ. Επιφ. (m²)
T10	ΒΔ	0.366	0.20	3.55	0.71	1	0.71	0.71
T11	ΒΔ	0.416	0.20	3.15	0.63	1	0.63	
T11	ΒΔ	0.416	0.20	0.40	0.08	1	0.08	
Δ11	Ε	6.32	1.00	30.42	30.42	1	30.42	
Δ11	Ε	6.32	1.00	15.18	15.18	1	15.18	
Ο4	Ο	0.369	1.00	354.4	354.4	1	354.4	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	74.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	2.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	29.34	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
0.63			
0.08			
30.42			
15.18			
354.4			

[illegible]

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	38.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	4.92	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	13.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	4.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.26	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.88	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	13.23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

[illegible]

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T11	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	13.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	2.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ11	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ11	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	354.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	74.40	-94	-65	-35	15	64	132	165
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	2.21	-3	-2	-1	1	2	4	6
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	1.58	-2	-2	-1	0	2	3	4
T11	29.34	-42	-29	-16	7	29	59	74
A10	3.69	185	213	242	253	264	272	469
A10	3.69	185	213	242	253	264	272	469

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
264	334	447	535
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
9	11	15	18
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
6	8	11	13
118	150	200	240
1113	1727	2074	1735
1113	1727	2074	1735

[illegible]

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.38	7	12	18	19	21	20	19
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	1.26	2	4	6	6	7	7	6
T11	1.88	4	6	9	9	10	10	9
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	13.23	25	42	61	66	71	68	65
T11	1.68	3	5	8	8	9	9	8
T10	2.80	5	8	11	12	13	13	12
T11	0.63	1	2	3	3	3	3	3
T11	0.48	1	2	2	2	3	2	2
A1	0.35	179	191	171	131	74	35	36
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	13.86	51	55	58	47	36	36	35
T11	1.76	7	7	7	6	5	5	4
T10	2.80	-4	-2	-1	1	2	5	6
T11	0.63	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	0.48	-1	-0	-0	0	0	1	1
A1	0.35	17	22	26	29	32	34	54
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	0.63	-1	-1	-0	0	1	1	2
T11	0.08	-0	-0	-0	0	0	0	0
Δ11	30.42	-1146	-840	-533	-237	58	304	550
Δ11	15.18	-572	-419	-266	-118	29	152	274
O4	354.4	-640	-482	-189	339	903	1495	2076
		8083	10084	11495	12050	12204	12823	20795

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	177	177
Σύνολο			177

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	195	195	195	195	195	195	195	175

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
16	14	13	12
6	6	5	5
5	4	4	4
8	7	6	6
275	253	218	128
275	253	218	128
0	0	0	0
53	47	43	40
7	6	5	5
10	9	8	7
3	2	2	2
2	2	2	1
36	33	29	20
0	0	0	0
39	44	43	42
5	6	5	5
10	13	17	20
3	3	4	5
2	2	3	4
116	173	206	173
0	0	0	0
3	3	4	5
0	0	1	1
656	550	420	291
327	274	210	145
2462	2795	2967	2884
44160	65985	78311	66090

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
156	195	195

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	195	195	195	195	195	195	195	175
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	9433	11434	12845	13400	13554	14173	22145	45375
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	10176	12177	13588	14143	14296	14915	22887	46043

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-329.1	807.17	1943.4	3039.0	4134.5	5045.2	5955.8	6347.6
Λανθάνον	14295.	14295.	14295.	14295.	14295.	14295.	14295.	14295.
Σύνολο	13966.	15102.	16239.	17334.	18430.	19340.	20251.	20643.

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 6348
Λανθάνον : 14296
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 2324.86

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 1

Ονομασία ΟΡ ΔΙΑΔ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
156	195	195
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
67065	79661	67440
594	743	743
67659	80403	68183

4 μμ	5 μμ	6 μμ
5955.8	5476.2	4996.6
14295.	14295.	14295.
20251.	19771.	19292.

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 2

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.65	3.55	30.71	1	30.71	21.78
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	8.65	0.40	3.46	1	3.46	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
O4	O	0.369	1.00	76.75	76.75	1	76.75	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.93	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	76.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.93	15	25	36	39	42	41	38
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	3.46	7	11	16	17	19	18	17
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
O4	76.75	-139	-104	-41	73	195	324	450
		7648	8157	7297	5626	3166	1566	1676

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 2

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.93			
0.79			
1.58			
0.79			
3.46			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
76.75			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
32	28	26	24
3	3	3	2
6	6	5	5
3	3	3	2
14	12	11	11
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
533	605	643	625
1690	1667	1561	1182

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 2
 Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	38	38
Σύνολο			38

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	42	42	42	42	42	42	42	38

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	42	42	42	42	42	42	42	38
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	8846	9354	8494	6823	4363	2763	2873	2768
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	9588	10097	9236	7566	5106	3506	3615	3436

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 2

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
34	42	42

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34	42	42
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2625	2758	2379
594	743	743
3219	3500	3122

Επίπεδο : Επίπεδο 2
 Χώρος 2
 Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-68.02	166.81	401.64	628.05	854.45	1042.6	1230.8	1311.8
Λανθάνον	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3
Σύνολο	2886.3	3121.1	3355.9	3582.3	3808.7	3996.9	4185.1	4266.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1312
 Λανθάνον : 2954
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 480.46

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 2
Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1230.8	1131.7	1032.6
2954.3	2954.3	2954.3
4185.1	4086.0	3986.9

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 3
 Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.55	3.55	30.35	1	30.35	21.58
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	NA	0.416	0.20	3.15	0.63	1	0.63	
T11	NA	0.416	8.55	0.40	3.42	1	3.42	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
O4	O	0.369	1.00	76.31	76.31	1	76.31	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	76.31	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.77	15	25	36	38	41	40	38
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.63	1	2	3	3	3	3	3
T11	3.42	7	11	16	17	18	18	17
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
O4	76.31	-138	-104	-41	73	194	322	447
		7649	8156	7295	5624	3163	1562	1672

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 3

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.77			
0.79			
1.58			
0.63			
3.42			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
76.31			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
31	27	25	23
3	3	3	2
6	6	5	5
3	2	2	2
14	12	11	10
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
530	602	639	621
1686	1663	1556	1178

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 3
 Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	38	38
Σύνολο			38

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	42	42	42	42	42	42	42	38

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	42	42	42	42	42	42	42	38
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	8846	9353	8492	6821	4360	2759	2868	2763
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	9588	10096	9235	7563	5103	3502	3611	3432

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 3

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
34	42	42

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34	42	42
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2620	2753	2375
594	743	743
3214	3495	3117

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 3

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-67.63	165.85	399.34	624.44	849.55	1036.6	1223.7	1304.2
Λανθάνον	2937.4	2937.4	2937.4	2937.4	2937.4	2937.4	2937.4	2937.4
Σύνολο	2869.7	3103.2	3336.7	3561.8	3786.9	3974.0	4161.1	4241.6

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1304
Λανθάνον : 2937
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 477.70

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 3

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Η/Υ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1223.7	1125.2	1026.6
2937.4	2937.4	2937.4
4161.1	4062.6	3964.0

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 4

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.65	3.55	30.71	1	30.71	21.78
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	8.65	0.40	3.46	1	3.46	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
O4	O	0.369	1.00	76.75	76.75	1	76.75	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.93	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.46	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	76.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.93	15	25	36	39	42	41	38
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	3.46	7	11	16	17	19	18	17
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
O4	76.75	-139	-104	-41	73	195	324	450
		7648	8157	7297	5626	3166	1566	1676

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 4

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.93			
0.79			
1.58			
0.79			
3.46			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
76.75			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
32	28	26	24
3	3	3	2
6	6	5	5
3	3	3	2
14	12	11	11
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
533	605	643	625
1690	1667	1561	1182

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 4
 Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	38	38
Σύνολο			38

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	42	42	42	42	42	42	42	38

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	42	42	42	42	42	42	42	38
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	8846	9354	8494	6823	4363	2763	2873	2768
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	9588	10097	9236	7566	5106	3506	3615	3436

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 4

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
34	42	42

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34	42	42
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2625	2758	2379
594	743	743
3219	3500	3122

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 4

Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-68.02	166.81	401.64	628.05	854.45	1042.6	1230.8	1311.8
Λανθάνον	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3	2954.3
Σύνολο	2886.3	3121.1	3355.9	3582.3	3808.7	3996.9	4185.1	4266.1

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1312
Λανθάνον : 2954
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 480.46

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 4
Ονομασία ΟΡ ΕΡΓΑΣ Φ-Χ

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1230.8	1131.7	1032.6
2954.3	2954.3	2954.3
4185.1	4086.0	3986.9

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 5

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.75	3.55	31.06	1	31.06	22.17
T11	NA	0.416	0.35	3.15	1.10	1	1.10	
T11	NA	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	NA	0.416	0.20	3.15	0.63	1	0.63	
T11	NA	0.416	8.75	0.40	3.50	1	3.50	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.90	2.05	3.89	1	3.89	
A10	NA	1.88	1.90	2.05	3.89	1	3.89	
O4	O	0.369	1.00	77.76	77.76	1	77.76	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	77.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.89	15	25	36	39	42	40	38
T11	1.10	2	4	5	5	6	6	5
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.63	1	2	3	3	3	3	3
T11	3.50	7	11	16	17	19	18	17
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.89	1991	2108	1866	1406	742	300	296
A10	3.89	1991	2108	1866	1406	742	300	296
O4	77.76	-140	-106	-42	74	198	328	456
		7749	8264	7393	5700	3208	1586	1698

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 5

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.89			
1.10			
1.58			
0.63			
3.50			
3.79			
3.79			
3.89			
3.89			
77.76			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
32	28	26	24
4	4	4	3
6	6	5	5
3	2	2	2
14	12	11	11
275	253	218	128
275	253	218	128
282	259	223	132
282	259	223	132
540	613	651	633
1713	1689	1581	1198

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 5

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	39	39
Σύνολο			39

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	43	43	43	43	43	43	43	38

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	43	43	43	43	43	43	43	38
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	8947	9462	8590	6898	4406	2784	2895	2791
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	9690	10205	9333	7640	5148	3527	3638	3459

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 5
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
34	43	43

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34	43	43
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2647	2779	2395
594	743	743
3241	3521	3138

Επίπεδο : Επίπεδο 2
 Χώρος 5
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-68.91	169.00	406.92	636.31	865.70	1056.3	1247.0	1329.0
Λανθάνον	2993.2	2993.2	2993.2	2993.2	2993.2	2993.2	2993.2	2993.2
Σύνολο	2924.3	3162.2	3400.1	3629.5	3858.9	4049.5	4240.2	4322.2

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1329
 Λανθάνον : 2993
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 486.78

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 5
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣ 1

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1247.0	1146.6	1046.1
2993.2	2993.2	2993.2
4240.2	4139.8	4039.4

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 6
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.80	3.55	31.24	1	31.24	22.51
T11	NA	0.416	0.30	3.15	0.95	1	0.95	
T11	NA	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	NA	0.416	0.35	3.15	1.10	1	1.10	
T11	NA	0.416	8.80	0.40	3.52	1	3.52	
A10	NA	1.88	1.90	2.05	3.89	1	3.89	
A10	NA	1.88	1.90	2.05	3.89	1	3.89	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
O4	O	0.369	1.00	78.42	78.42	1	78.42	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	78.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.73	15	24	35	38	41	40	37
T11	0.95	2	3	4	5	5	5	5
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	1.10	2	4	5	5	6	6	5
T11	3.52	7	11	16	18	19	18	17
A10	3.89	1991	2108	1866	1406	742	300	296
A10	3.89	1991	2108	1866	1406	742	300	296
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
O4	78.42	-142	-107	-42	75	200	331	459
		7748	8264	7393	5701	3210	1590	1703

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 6

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.73			
0.95			
1.58			
1.10			
3.52			
3.89			
3.89			
3.79			
3.79			
78.42			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
31	27	25	23
4	3	3	3
6	6	5	5
4	4	4	3
14	12	11	11
282	259	223	132
282	259	223	132
275	253	218	128
275	253	218	128
545	619	657	638
1718	1695	1587	1204

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 6
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	39	39
Σύνολο			39

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	43	43	43	43	43	43	43	39

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	43	43	43	43	43	43	43	39
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	8947	9462	8591	6900	4409	2788	2901	2796
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	9689	10205	9334	7642	5151	3531	3643	3465

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 6
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
35	43	43

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
35	43	43
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2654	2785	2402
594	743	743
3248	3528	3144

Επίπεδο : Επίπεδο 2
 Χώρος 6
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-69.50	170.44	410.38	641.71	873.04	1065.3	1257.6	1340.3
Λανθάνον	3018.6	3018.6	3018.6	3018.6	3018.6	3018.6	3018.6	3018.6
Σύνολο	2949.1	3189.0	3429.0	3660.3	3891.6	4083.9	4276.2	4358.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1340
 Λανθάνον : 3019
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 490.91

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 6
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1257.6	1156.3	1055.0
3018.6	3018.6	3018.6
4276.2	4174.9	4073.6

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 7
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.55	3.55	30.35	1	30.35	21.58
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	NA	0.416	0.20	3.15	0.63	1	0.63	
T11	NA	0.416	8.55	0.40	3.42	1	3.42	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
O4	O	0.369	1.00	76.09	76.09	1	76.09	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.42	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	76.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.77	15	25	36	38	41	40	38
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.63	1	2	3	3	3	3	3
T11	3.42	7	11	16	17	18	18	17
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
O4	76.09	-137	-103	-41	73	194	321	446
		7649	8157	7295	5623	3163	1561	1670

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 7

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.77			
0.79			
1.58			
0.63			
3.42			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
76.09			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
31	27	25	23
3	3	3	2
6	6	5	5
3	2	2	2
14	12	11	10
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
529	600	637	619
1684	1661	1554	1176

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 7
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	38	38
Σύνολο			38

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	42	42	42	42	42	42	42	38

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	42	42	42	42	42	42	42	38
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	8846	9353	8492	6820	4360	2758	2867	2762
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	9588	10096	9235	7563	5102	3501	3610	3430

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 7

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
33	42	42

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
33	42	42
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2618	2751	2373
594	743	743
3212	3493	3115

Επίπεδο : Επίπεδο 2
 Χώρος 7
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-67.43	165.37	398.18	622.64	847.11	1033.6	1220.2	1300.5
Λανθάνον	2928.9	2928.9	2928.9	2928.9	2928.9	2928.9	2928.9	2928.9
Σύνολο	2861.5	3094.3	3327.1	3551.5	3776.0	3962.6	4149.1	4229.4

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1301
 Λανθάνον : 2929
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 476.32

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 7
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 3

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1220.2	1121.9	1023.7
2928.9	2928.9	2928.9
4149.1	4050.9	3952.6

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 8
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	8.60	3.55	30.53	1	30.53	21.76
T11	NA	0.416	0.50	3.15	1.58	1	1.58	
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	8.60	0.40	3.44	1	3.44	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
O4	O	0.369	1.00	76.53	76.53	1	76.53	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.58	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.44	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	76.53	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	8.77	15	25	36	38	41	40	38
T11	1.58	3	5	7	8	8	8	8
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	3.44	7	11	16	17	18	18	17
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
O4	76.53	-138	-104	-41	73	195	323	448
		7649	8157	7296	5625	3165	1564	1674

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 8

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
8.77			
1.58			
0.79			
0.79			
3.44			
3.79			
3.79			
3.79			
3.79			
76.53			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
31	27	25	23
6	6	5	5
3	3	3	2
3	3	3	2
14	12	11	10
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
275	253	218	128
532	604	641	623
1688	1665	1558	1180

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 8
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	38	38
Σύνολο			38

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	42	42	42	42	42	42	42	38

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	42	42	42	42	42	42	42	38
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	8846	9354	8493	6822	4362	2761	2871	2766
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	9588	10096	9236	7564	5104	3504	3613	3434

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 8

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
34	42	42

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
34	42	42
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2623	2755	2377
594	743	743
3217	3498	3120

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 8
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ωρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-67.82	166.33	400.49	626.25	852.00	1039.6	1227.3	1308.0
Λανθάνον	2945.8	2945.8	2945.8	2945.8	2945.8	2945.8	2945.8	2945.8
Σύνολο	2878.0	3112.2	3346.3	3572.1	3797.8	3985.5	4173.1	4253.9

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 1308
 Λανθάνον : 2946
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 479.08

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 8
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 4

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1227.3	1128.4	1029.6
2945.8	2945.8	2945.8
4173.1	4074.3	3975.5

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 9
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	NA	0.366	4.15	3.55	14.73	1	14.73	10.35
T11	NA	0.416	0.10	3.15	0.32	1	0.32	
T11	NA	0.416	0.25	3.15	0.79	1	0.79	
T11	NA	0.416	4.15	0.40	1.66	1	1.66	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
A10	NA	1.88	1.85	2.05	3.79	1	3.79	
O4	O	0.369	1.00	36.09	36.09	1	36.09	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.66	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	3.79	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
O4	36.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10	4.38	7	12	18	19	21	20	19
T11	0.32	1	1	1	2	2	2	2
T11	0.79	2	3	4	4	4	4	4
T11	1.66	3	5	8	8	9	9	8
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
A10	3.79	1940	2054	1818	1370	723	292	289
O4	36.09	-65	-49	-19	35	92	152	211
		3827	4080	3647	2808	1574	770	821

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	18	18
Σύνολο			18

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 9

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
4.38			
0.32			
0.79			
1.66			
3.79			
3.79			
36.09			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
16	14	13	12
1	1	1	1
3	3	3	2
7	6	5	5
275	253	218	128
275	253	218	128
251	285	302	294
827	813	759	571

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 9
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φορτίο	20	20	20	20	20	20	20	18

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	20	20	20	20	20	20	20	18
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	5002	5254	4822	3983	2749	1945	1996	1884
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	5745	5997	5564	4725	3491	2687	2739	2552

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-31.58	77.44	186.45	291.55	396.65	484.01	571.37	608.96
Λανθάνον	1371.4	1371.4	1371.4	1371.4	1371.4	1371.4	1371.4	1371.4
Σύνολο	1339.8	1448.8	1557.9	1663.0	1768.1	1855.4	1942.8	1980.4

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 9

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 5

4 μμ	5 μμ	6 μμ
16	20	20

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
16	20	20
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
1753	1934	1745
594	743	743
2347	2677	2488

4 μμ	5 μμ	6 μμ
571.37	525.36	479.35
1371.4	1371.4	1371.4
1942.8	1896.8	1850.8

Επίπεδο :Επίπεδο 2
Χώρος 9
Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 5

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)
Αισθητό : 609
Λανθάνον : 1371
Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 223.04

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 10

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6

Επιφάνειες

Είδ. Επιφ.	Προσανατολισμ	k (W/m ² K)	Μήκος (m)	Υψος ή Πλάτος (m)	Επιφ. (m ²)	Αριθ. Επιφ.	Συν. Επιφ. (m ²)	Αφαιρ. Επιφ. (m ²)
T10	ΒΔ	0.366	0.30	3.55	1.07	1	1.07	1.07
T11	ΒΔ	0.416	0.30	3.15	0.95	1	0.95	
T11	ΒΔ	0.416	0.30	0.40	0.12	1	0.12	
T10	ΒΑ	0.366	8.00	3.55	28.40	1	28.40	24.01
T11	ΒΑ	0.416	0.60	3.15	1.89	1	1.89	
T11	ΒΑ	0.416	2.70	3.15	8.51	1	8.51	
T11	ΒΑ	0.416	1.50	3.15	4.73	1	4.73	
T11	ΒΑ	0.416	1.20	3.15	3.78	1	3.78	
T11	ΒΑ	0.416	8.00	0.40	3.20	1	3.20	
A1	ΒΑ	5.20	0.85	0.95	0.81	1	0.81	
A1	ΒΑ	5.20	1.15	0.95	1.09	1	1.09	
T10	ΒΔ	0.366	4.20	3.55	14.91	1	14.91	4.60
T11	ΒΔ	0.416	0.40	3.15	1.26	1	1.26	
T11	ΒΔ	0.416	4.20	0.40	1.68	1	1.68	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	0.45	0.83	1	0.83	
A10	ΒΔ	1.88	1.85	0.45	0.83	1	0.83	
Δ11	Ε	6.32	1.00	26.55	26.55	1	26.55	
O4	Ο	0.369	1.00	36.45	36.45	1	36.45	

Συντελεστές Σκίασης Επιφανειών

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	0.12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	4.39	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	8.51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	4.73	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.78	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	3.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	0.81	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A1	1.09	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T10	10.31	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.26	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
T11	1.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A10	0.83	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Δ11	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O4	36.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 10

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6

Επιφ. Υπολ. (m ²)	Εσωτ. Σκίαση	Σκίαση Προβ.	Αυθ. Συντ. Σκίασης
0.95			
0.12			
4.39			
1.89			
8.51			
4.73			
3.78			
3.20			
0.81			
1.09			
10.31			
1.26			
1.68			
0.83			
0.83			
26.55			
36.45			

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00

Επίπεδο :Επίπεδο 2
 Χώρος 10
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6

Φορτία Ανα Επιφάνεια και Ωρα (Watt)

Είδ. Επιφ.	Επιφ. Υπολ. (m ²)	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ
T10		0	0	0	0	0	0	0
T11	0.95	-1	-1	-1	0	1	2	2
T11	0.12	-0	-0	-0	0	0	0	0
T10	4.39	14	15	16	13	10	10	10
T11	1.89	7	8	8	6	5	5	5
T11	8.51	32	34	36	29	22	22	21
T11	4.73	18	19	20	16	12	12	12
T11	3.78	14	15	16	13	10	10	10
T11	3.20	12	13	13	11	8	8	8
A1	0.81	300	236	102	67	73	79	84
A1	1.09	403	317	137	90	99	106	113
T10	10.31	-13	-9	-5	2	9	18	23
T11	1.26	-2	-1	-1	0	1	3	3
T11	1.68	-2	-2	-1	0	2	3	4
A10	0.83	42	48	54	57	59	61	106
A10	0.83	42	48	54	57	59	61	106
Δ11	26.55	-1000	-733	-465	-207	51	265	480
O4	36.45	-66	-50	-19	35	93	154	214
		-202	-43	-34	190	514	820	1201

Δεδομένα Φωτισμού (Watt)

Είδος Φωτισμού	Συντ.	Ισχύς (W)	Σύνολο
Γραμμικό φωτιστικό L	1.00	18	18
Σύνολο			18

Χρονοδιάγραμμα Φωτισμού Χώρου ανά Ωρα

Τίτλος	8 ημ	9 ημ	10 ημ	11 ημ	12 ημ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο	20	20	20	20	20	20	20	18

Δεδομένα Ατόμων (Watt)

Βαθμός Ενεργητικότητας	Συντ. Αισθ.	Συντ. Λανθ.	Αριθμός Ατόμων	Σύνολο Αισθ.	Σύνολο Λανθ.	Σύνολο
Καθισμένος, Ελαφρά εργασία	70.00	45.00	15	1050	675	1725
Σύνολο				1050	675	1725

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 10

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6

3 μμ	4 μμ	5 μμ	6 μμ
0	0	0	0
4	5	6	8
0	1	1	1
11	12	12	12
5	6	6	6
24	27	26	26
13	15	15	14
11	12	12	11
9	10	10	10
83	76	67	46
111	103	90	62
37	46	62	74
5	6	9	10
7	9	11	14
250	388	467	390
250	388	467	390
572	480	367	254
253	288	305	297
1646	1872	1932	1625

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
16	20	20

Επίπεδο : Επίπεδο 2
 Χώρος 10
 Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6

Χρονοδιάγραμμα Ατόμων Χώρου ανά Ώρα

Τίτλος	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Χρονοπρόγραμμα	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90
Φορτίο Αισθητό	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Φορτίο Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708

Πρόσθετα Φορτία ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Φωτισμός	20	20	20	20	20	20	20	18
Άτομα (Αισθητό)	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155	1040
Άτομα (Λανθάνον)	743	743	743	743	743	743	743	668
Άτομα (Σύνολο)	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1708
Συσκευές (Αισθητό)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Λανθάνον)	0	0	0	0	0	0	0	0
Συσκευές (Σύνολο)	0	0	0	0	0	0	0	0
Χαραμάδες	0	0	0	0	0	0	0	0

Συνολικά Φορτία Χώρου ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	973	1132	1141	1365	1690	1995	2376	2704
Λανθάνον	743	743	743	743	743	743	743	668
Σύνολο	1715	1874	1883	2108	2432	2738	3118	3372

Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού ανά Ώρα (Watt)

Είδος Φορτίου	8 πμ	9 πμ	10 πμ	11 πμ	12 πμ	1 μμ	2 μμ	3 μμ
Αισθητό	-33.34	81.75	196.84	307.80	418.76	510.99	603.22	642.90
Λανθάνον	1447.9	1447.9	1447.9	1447.9	1447.9	1447.9	1447.9	1447.9
Σύνολο	1414.5	1529.6	1644.7	1755.6	1866.6	1958.8	2051.1	2090.8

Μέγιστα Φορτία Συσκευής Λόγω Αερισμού (Watt)

Αισθητό : 643
 Λανθάνον : 1448
 Συνολικός όγκος αέρα (m³/h) : 235.47

Επίπεδο :Επίπεδο 2

Χώρος 10

Ονομασία ΟΡ ΑΙΘΟΥΣΑ 6

4 μμ	5 μμ	6 μμ
0.80	1.00	1.00
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898

4 μμ	5 μμ	6 μμ
16	20	20
924	1155	1155
594	743	743
1518	1898	1898
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

4 μμ	5 μμ	6 μμ
2812	3108	2800
594	743	743
3406	3850	3543

4 μμ	5 μμ	6 μμ
603.22	554.64	506.07
1447.9	1447.9	1447.9
2051.1	2002.5	1953.9